



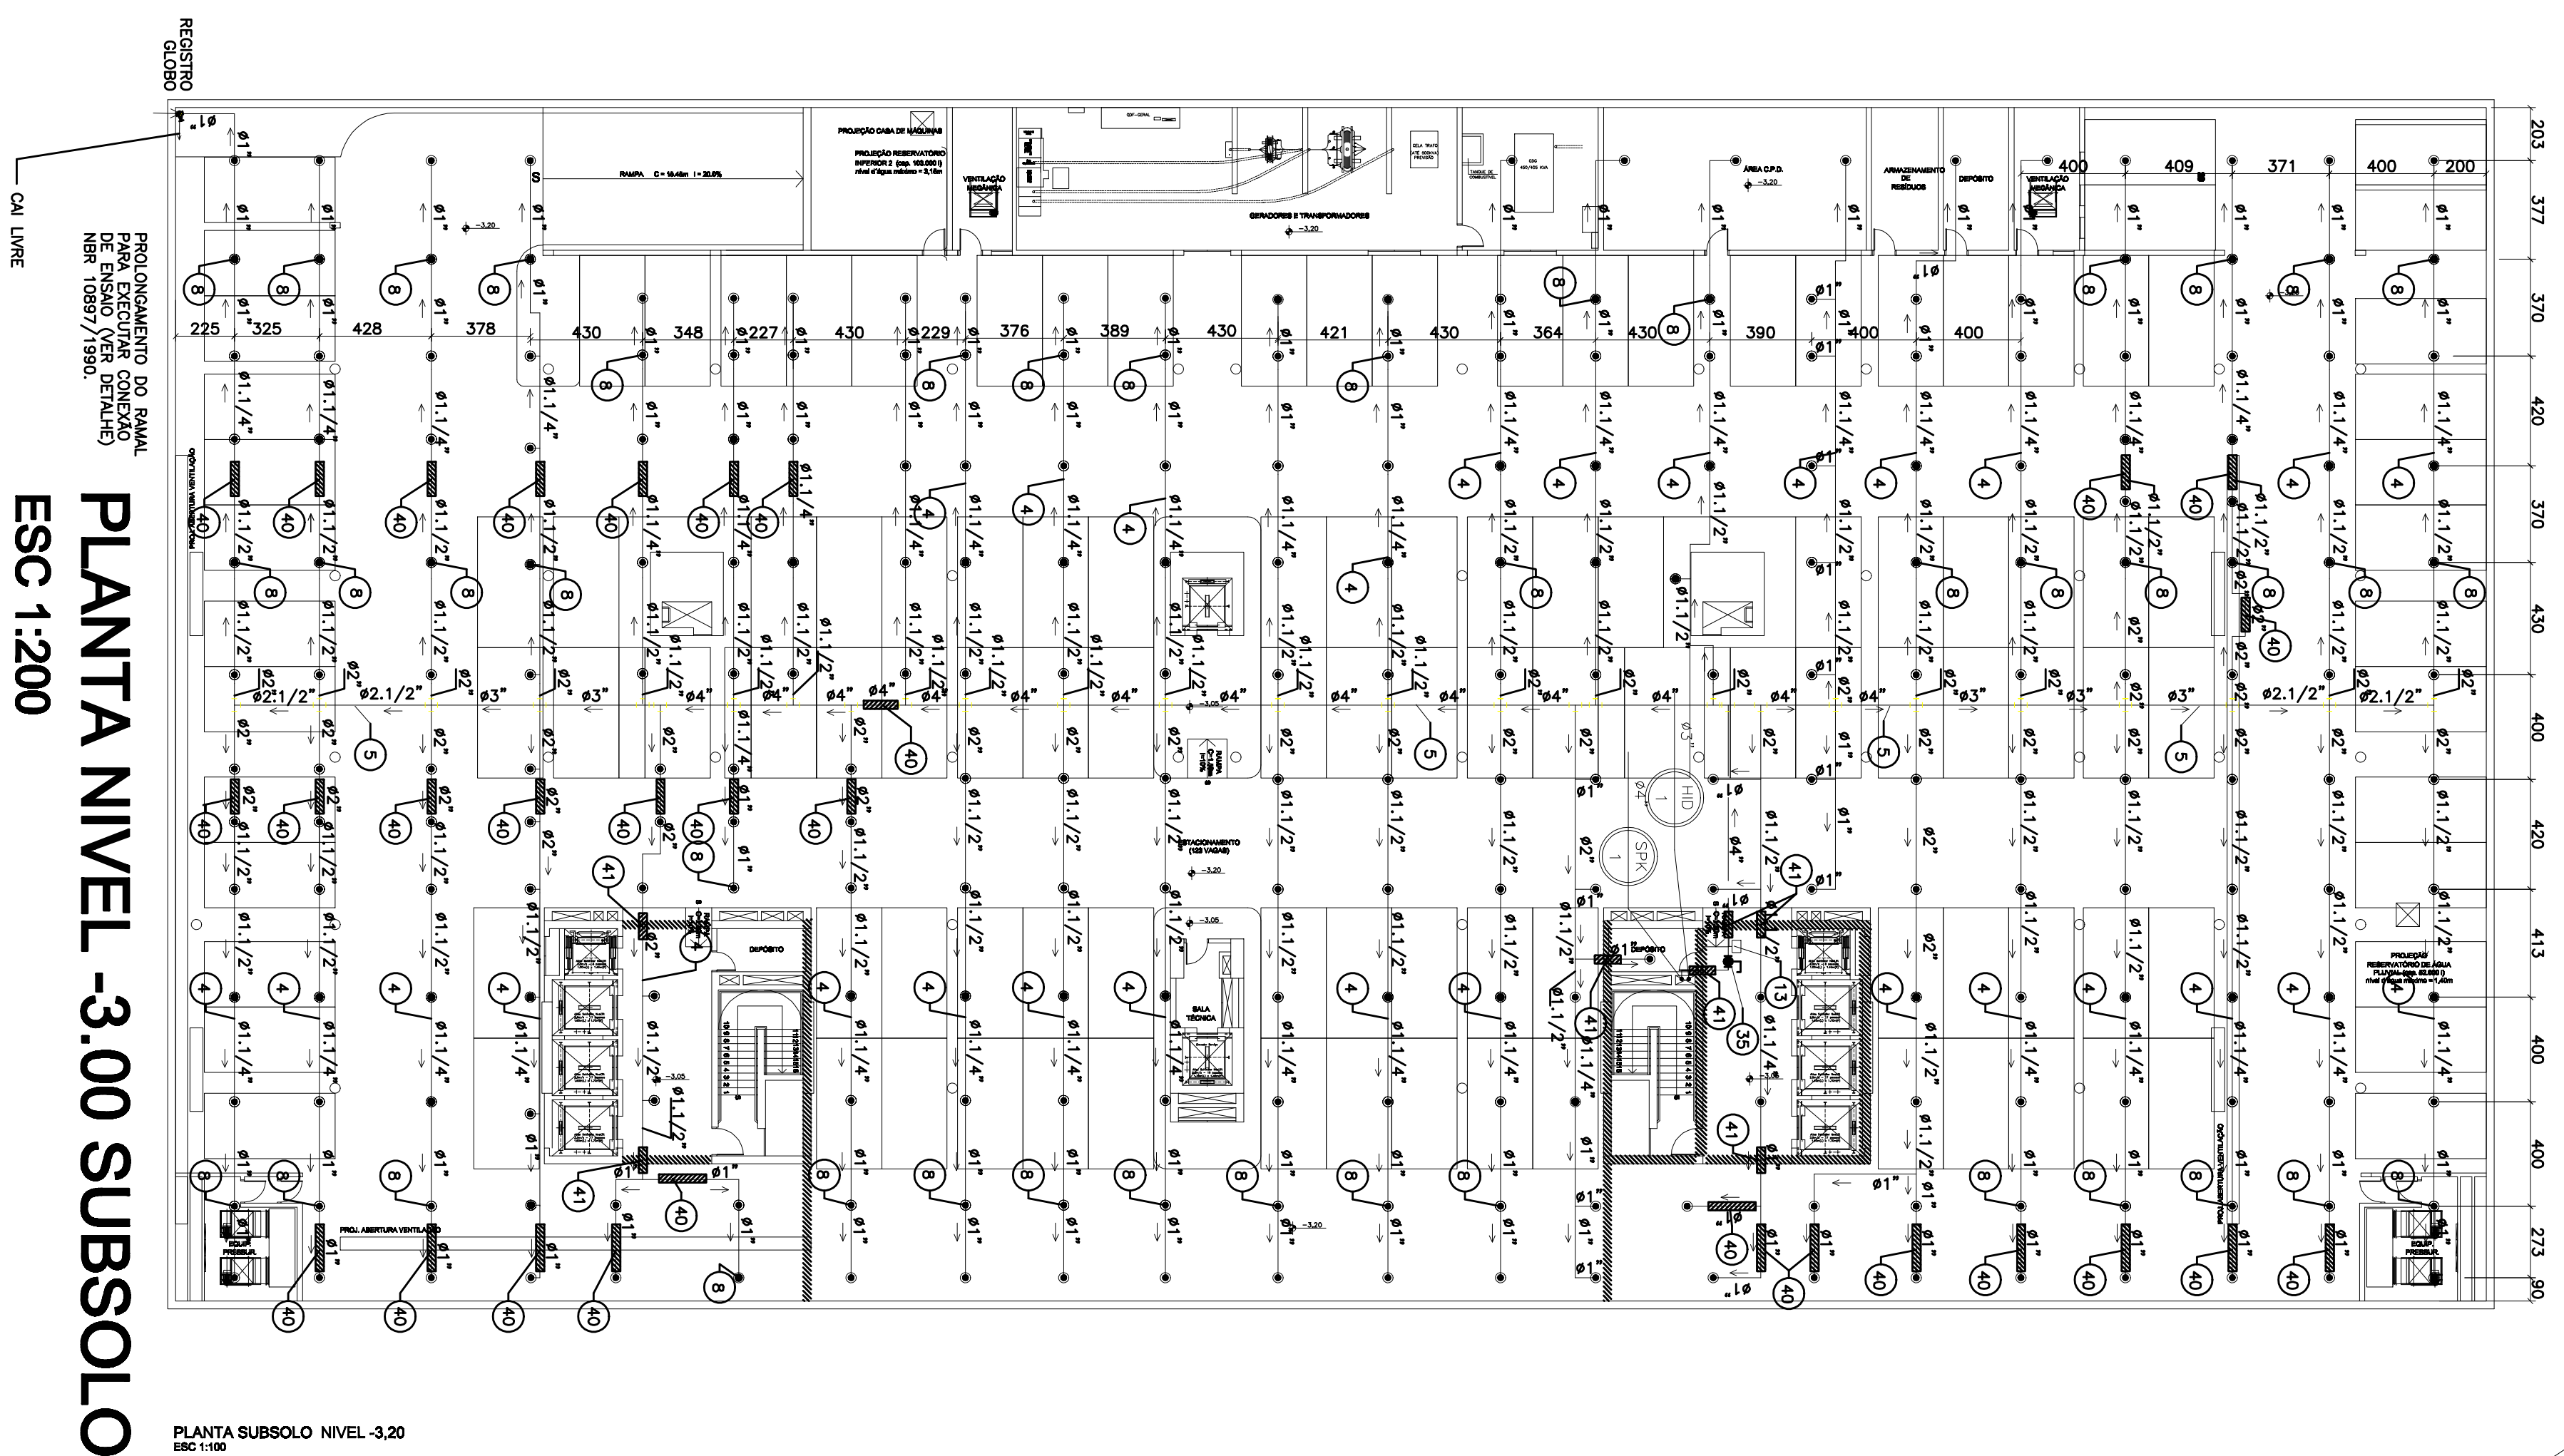


PLANTA NIVEL -3.00 SUBSOLO
ESC 1:200


RUA T-51

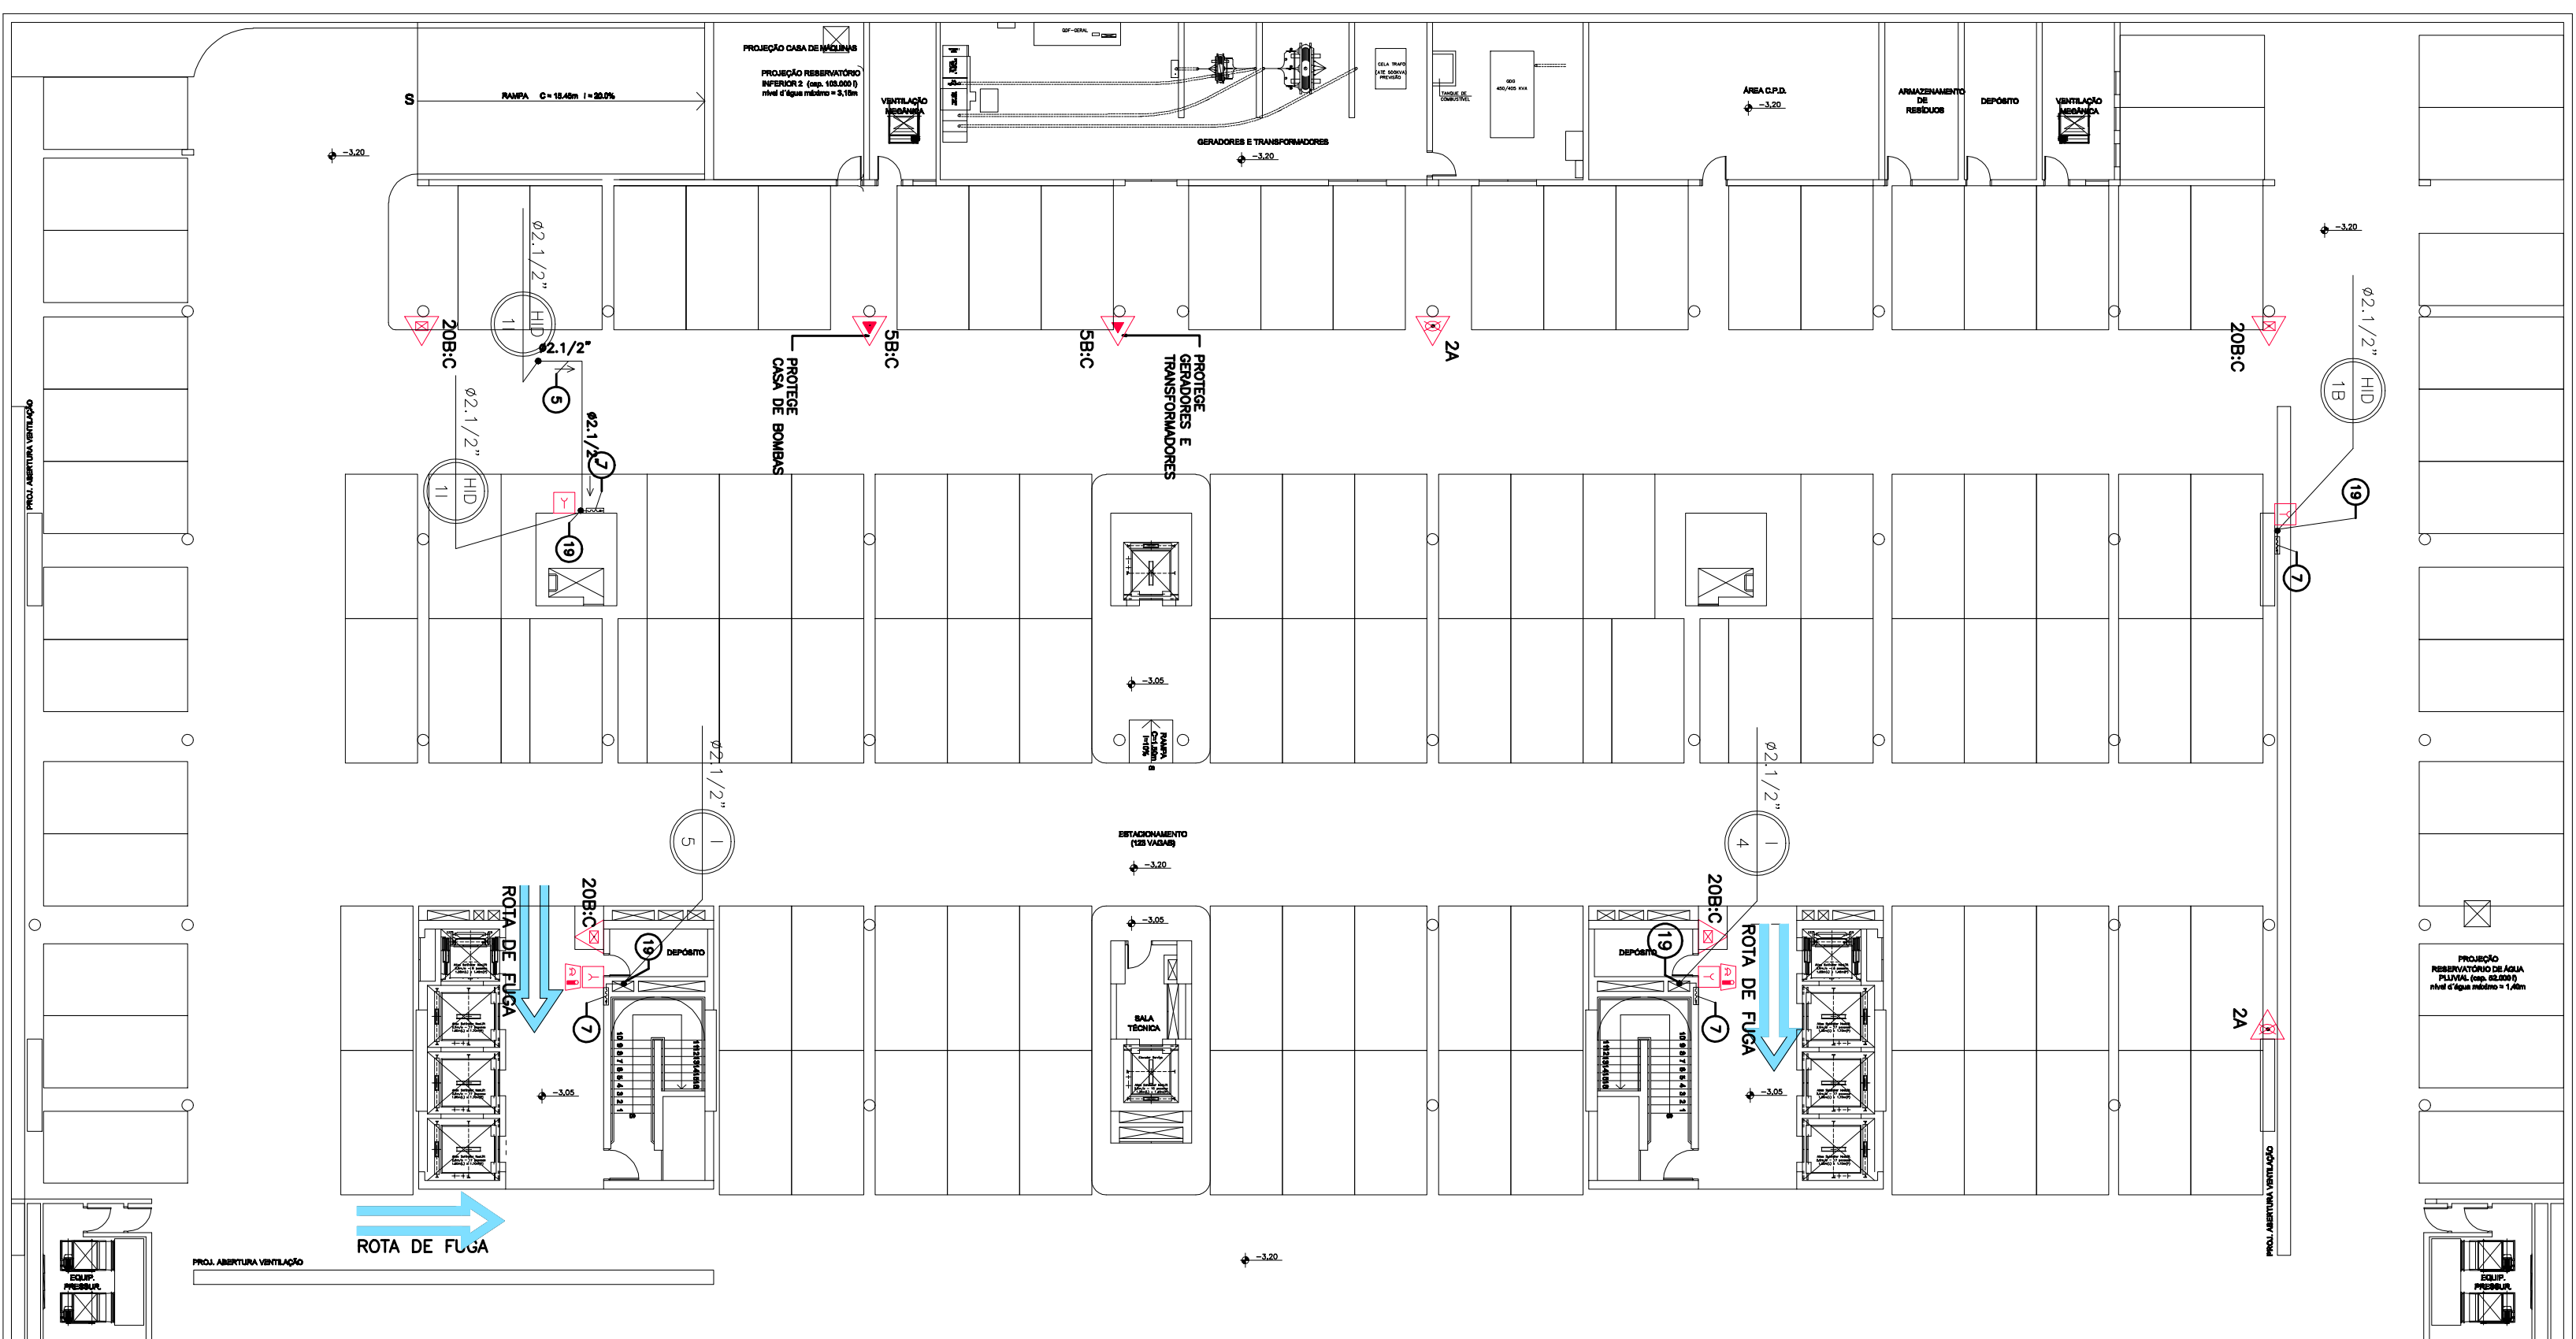

PLANTA NIVEL -3.00 SUBSOLO
ESC 1:200

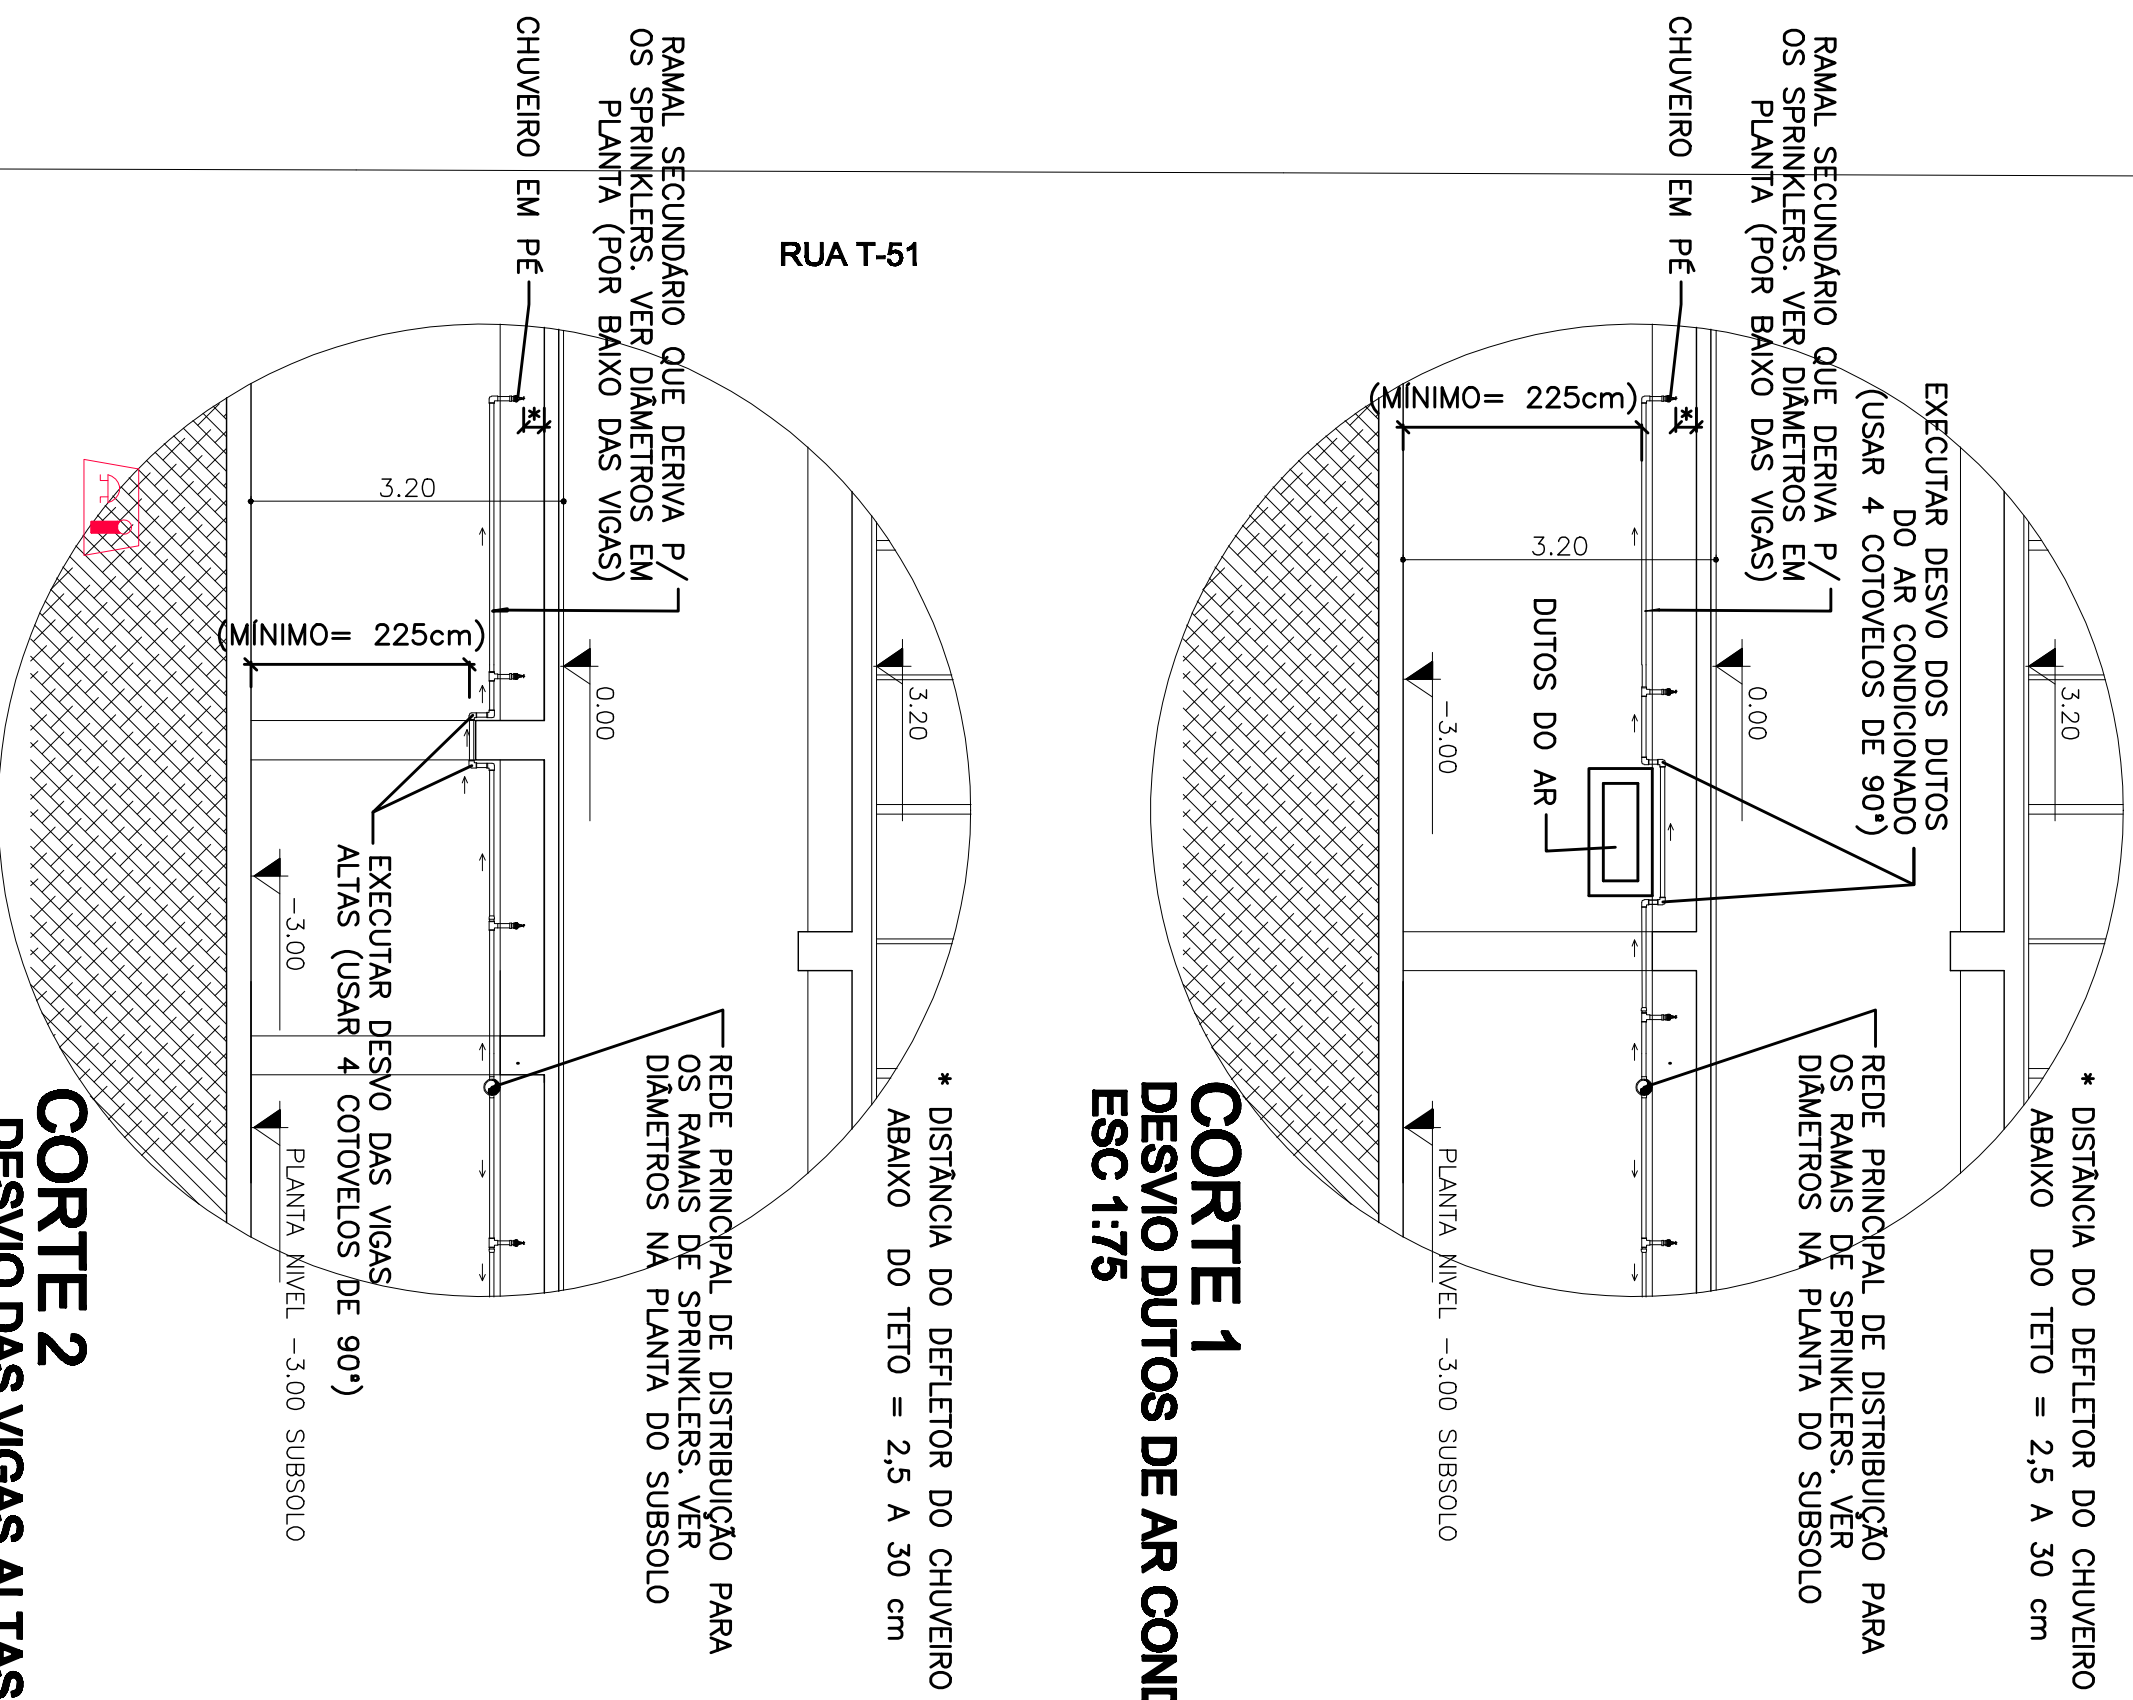


CORTE 1
DESVIOS DE AR COND
ESC 1:75

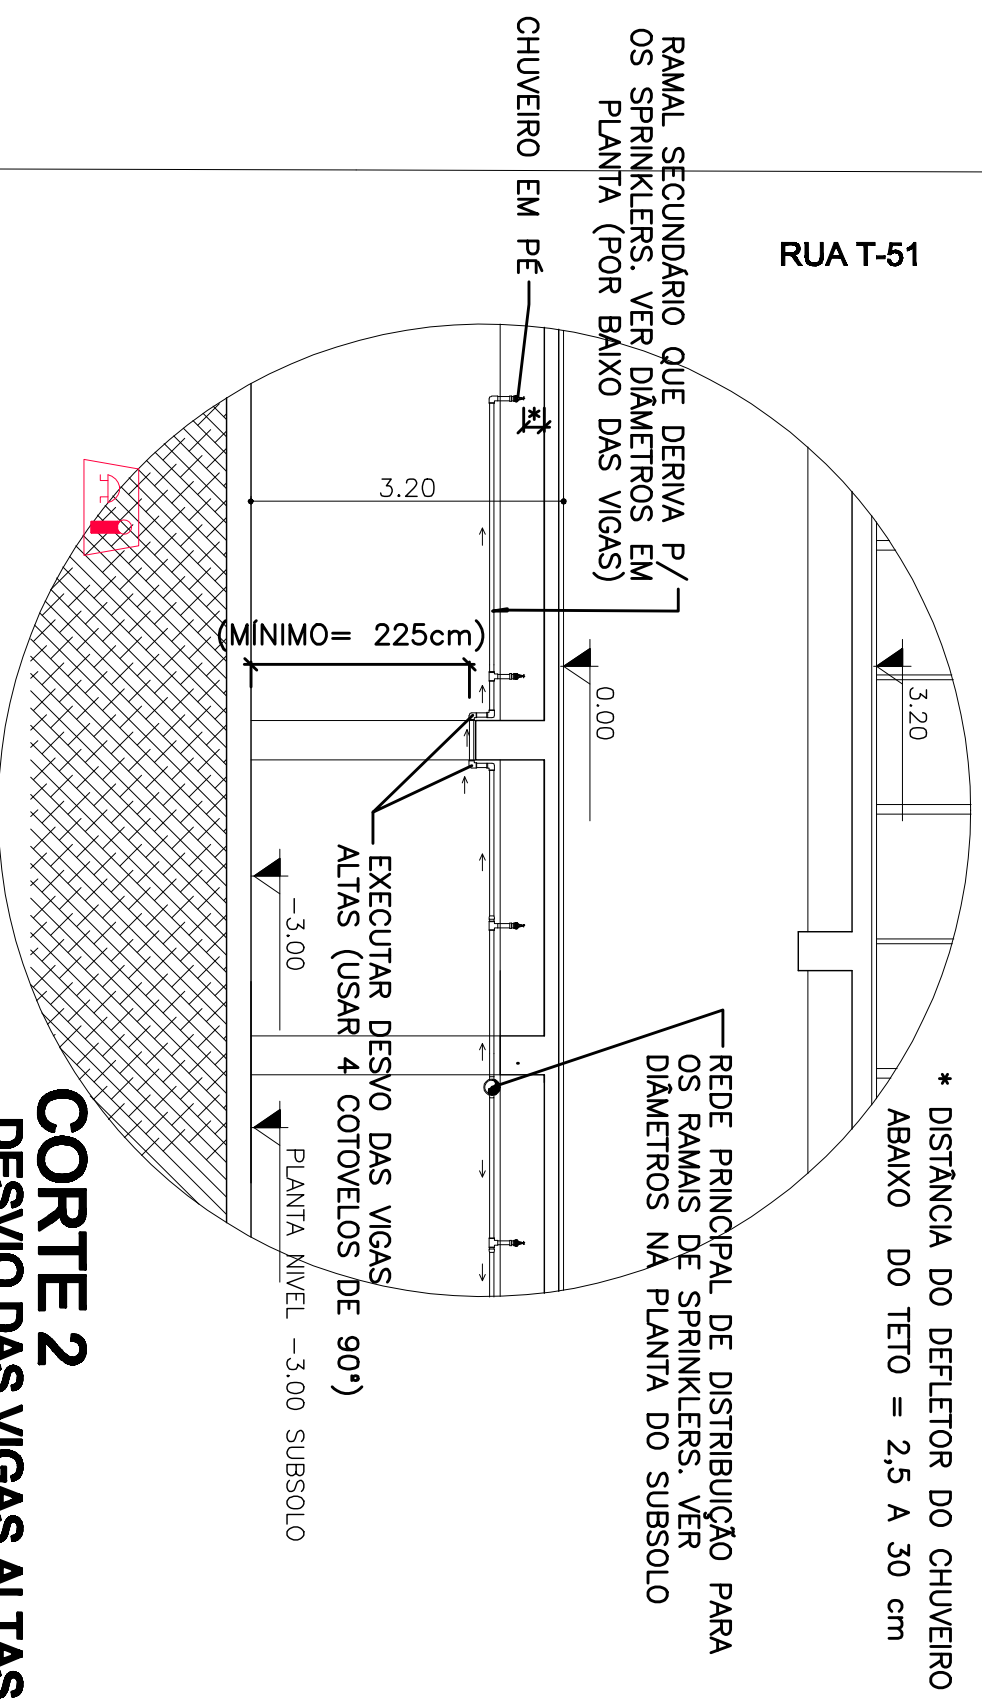

CORTE 2

DESVIO DAS VIGAS ALTAS


ESC 1:75

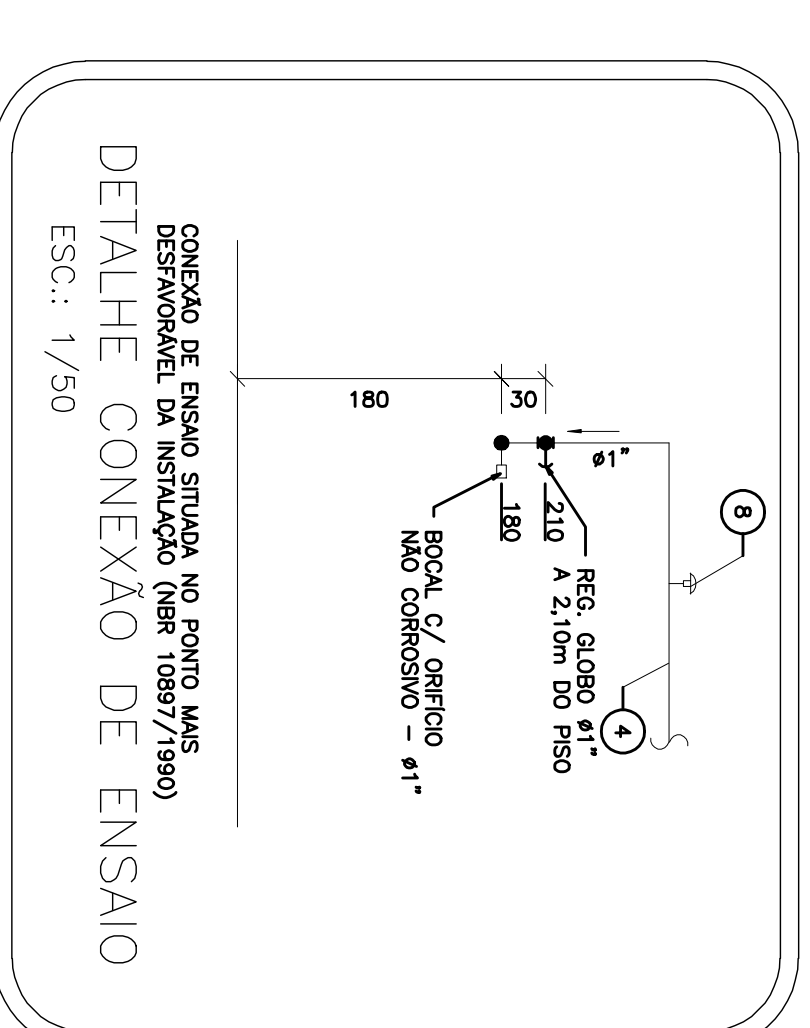

CONEXÃO DE ENSAIO SITUADA NO PONTO MAIS DESFAVORÁVEL DA INSTALAÇÃO (NBR 10697/1990)

Quantidade	Descrição
03 UNIDADES	Caixa de 6 peças
04 UNIDADES	Caixa de 40 PCs
02 UNIDADES	Caixa de 60000 de Capacidade (C22)
04 UNIDADES	Gravadora externa de 24x8x12cm com 2mb de vídeo e 1,2cm do peso para arquivos maiores
02 UNIDADES	Mousepad tamanho E (com 20cm) para a área da gravadora

- [illegible]

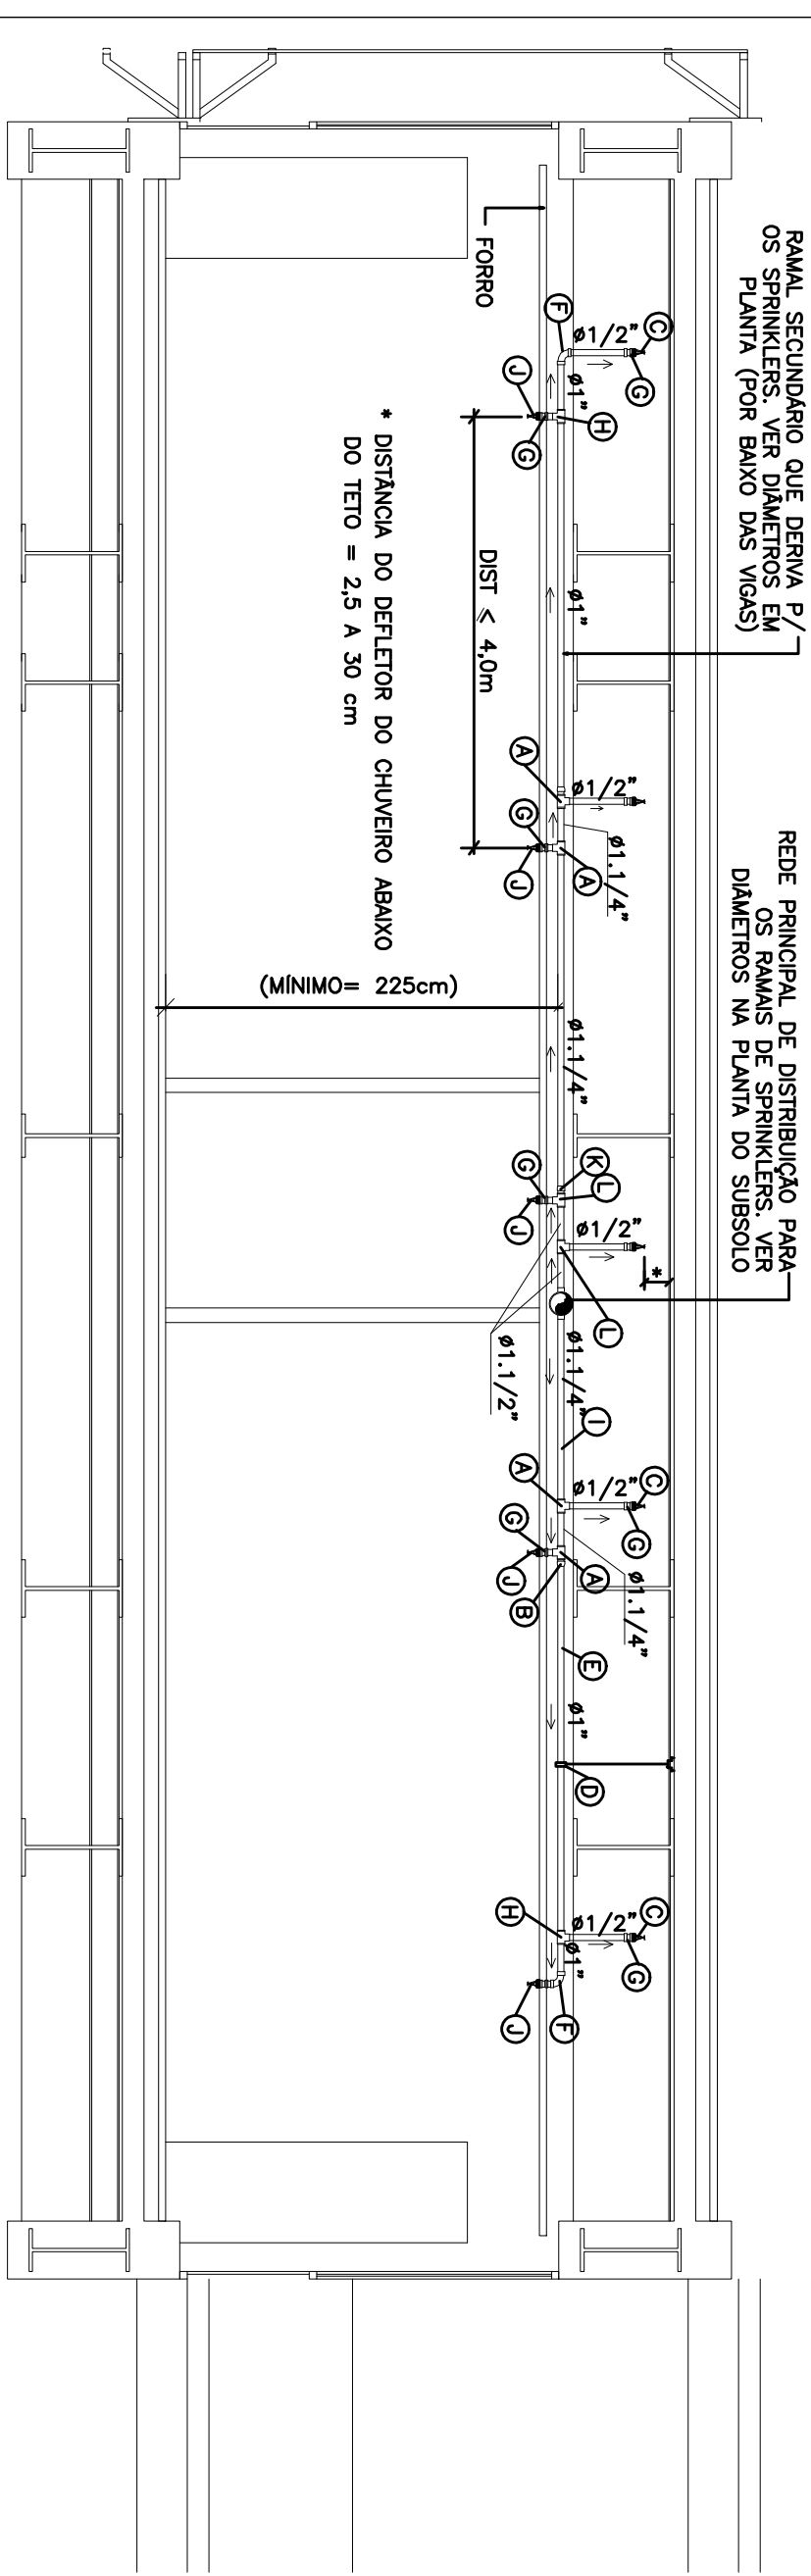

LEGENDA

- a) TE 30 DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$
- b) TE 30 DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$
- c) BUCHA DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$
- d) BUCHA DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$
- e) PROCESSO P/ SUBSTITUIR UN. ABRA
- f) CONJUNTO DE REDUÇÃO T000 $\pm 1" \times 1/2"$
- g) LULA DE T000 $\pm 1/2"$
- h) TE 30 DE REDUÇÃO T000 $\pm 1" \times 1/2"$
- i) T000 SPARKPLUGS P/RENTER $\pm 1/2"$
- j) BUCHA DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$
- k) TE 30 DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$
- l) T000 SPARKPLUGS P/RENTER $\pm 1/2"$
- m) BUCHA DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$
- n) TE 30 DE REDUÇÃO T000 $\pm 1/4" \times 1/2"$


OBSERVAÇÃO:



TODO AMBIENTE QUE POSSUIR FORRO ACIMA DE 15,00
TERÁ QUE TER BICOS DE SPRINKLERS PARA CIMA E
PENDENTE CONFORME ESTE DETALHE

CORTE ESQUMÁTICO
escala: 1/50

escala: 1/50

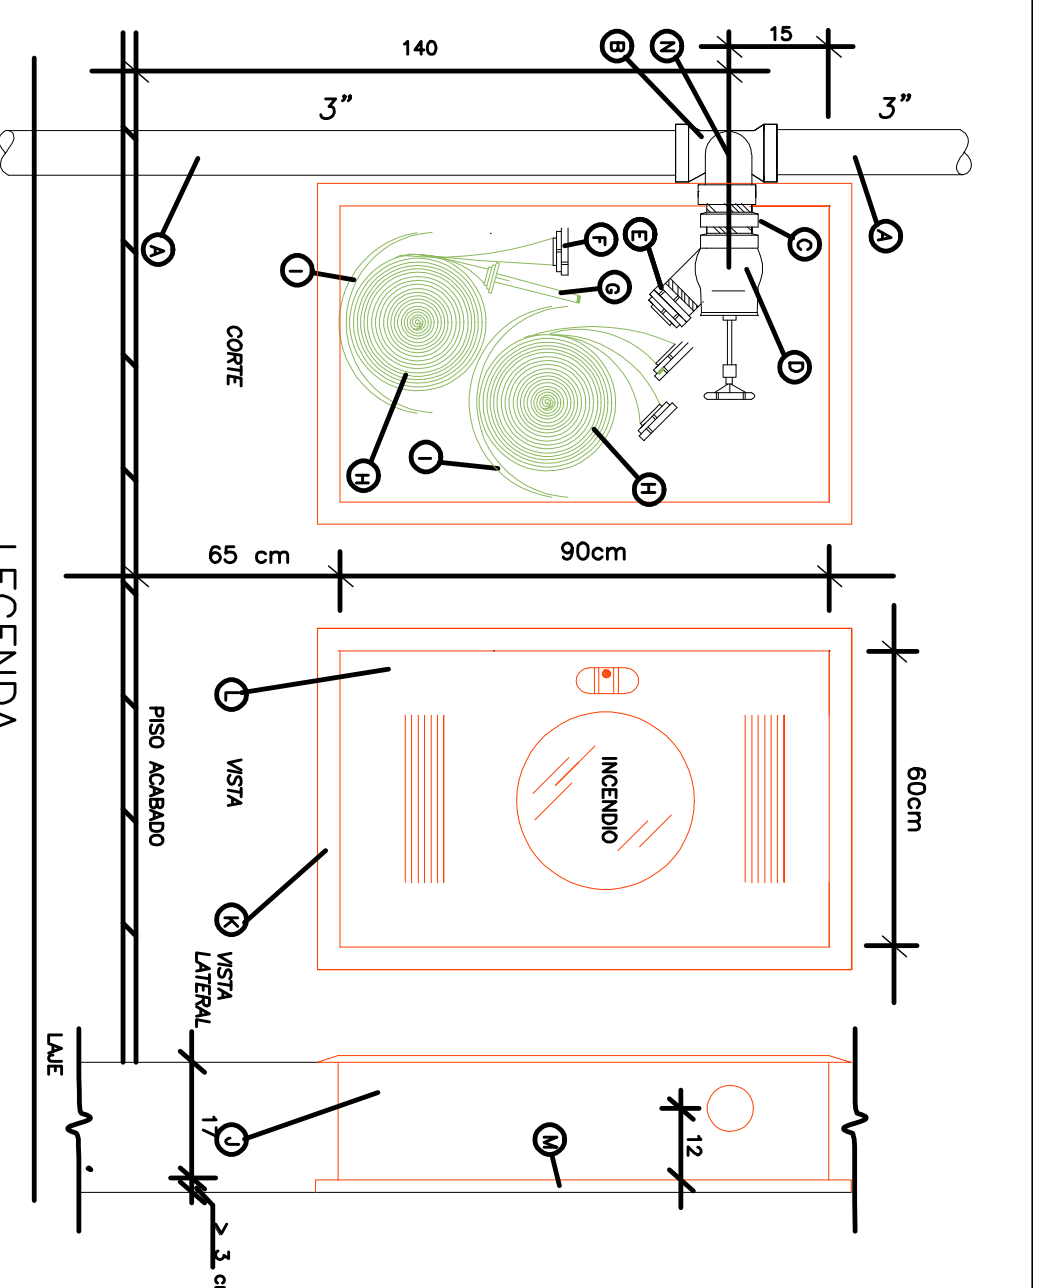

LEGENDA


ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 TIPO DE TERMO ALUMINADO 3"	1
2 TE 80 DE RECALDAO 1000 x 83 x 3 x 1/2"	1
3 NRE DIATO TIPOO CALCANDO 21/7/2"	1
4 REGISTRO GLOBO ANILADA 21/7/2"	1
5 AQUECER PARA ENLITE 21/7/2" x 11/2"	1
6 ESCALERO TIPOO CONJUNTO 11/2" x 160mm	1
7 MACHETERO DE INVENIO DUAL INTERNO 11/4" x 60cm	1
8 DE ACABAO COM O PROLATO - 2 DESRES DE 15 m	1
9 CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA	1
10 DE INVENIO DE ALUMINIO	1
11 MANGUEIRA 1"	1
12 TAMPA METALICA	1
13 FUNDO DA CAIXA (PRE-MOLADO DE CONCRETO)	1
14 CONTRALDO TIPOO 21/7/2"	1

OBSERVAÇÕES: (MANGUEIRAS: APLICAÇÃO COMERCIAL.)

- AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER DO TIPO SINTET COMERCIAL (REFORÇO TEXTIL EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA), Ø1:1/2". DE ACORDO COM ABNT (NBR 11861).

assunto: CX. DE INCÊNDIO
escala : 1/25

det.: 1

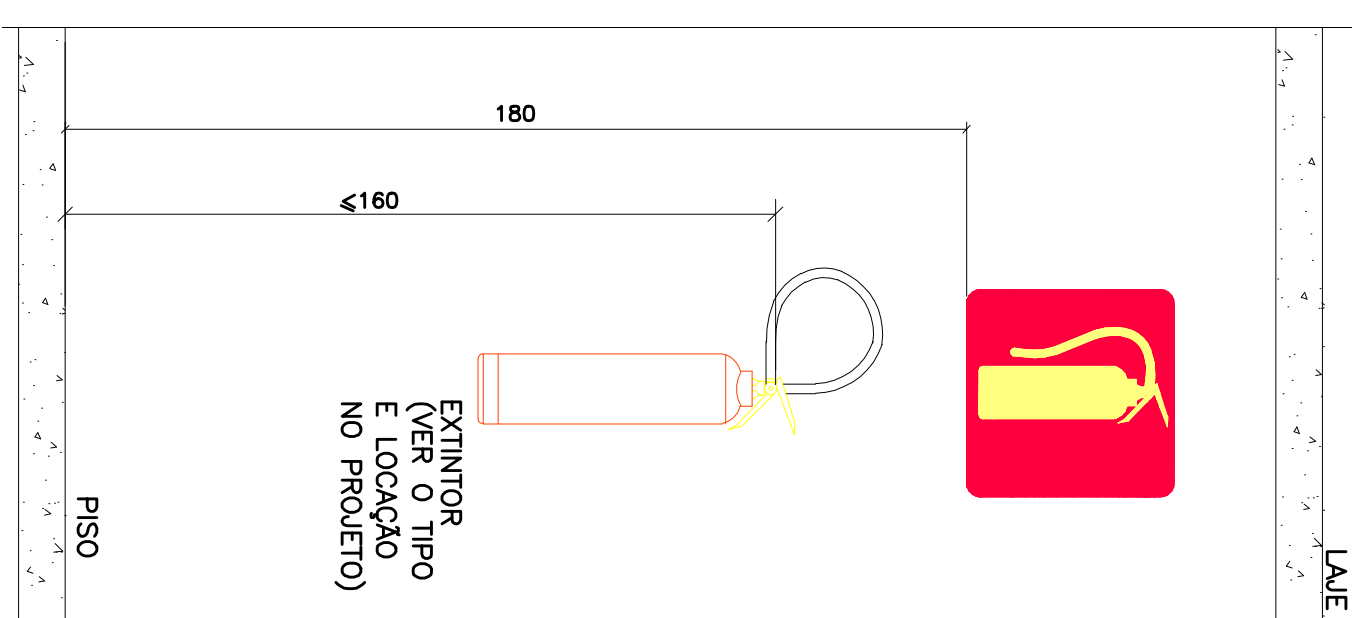


DIO

- * NBR 13434-1/04 - ITEM 5.1.4-B - QUANDO EQUIPAMENTO SE ENCONTRAR INSTALADO EM UMA DAS FACES DE UM PILAR, TODAS AS FACES VISEIS DO PILAR DEVEREM SER SINALIZADAS
- * DE ACORDO COM LEI Nº 15.802, DE 11 DE SETEMBRO DE 2006, código Estadual de Proteção contra Incêndio, Exposto, Pânico e Desastre, N° 020 - sinalização de Emergência


assunto: VISTA EXTINTOR

escala : S/ ESCALA


det: 1

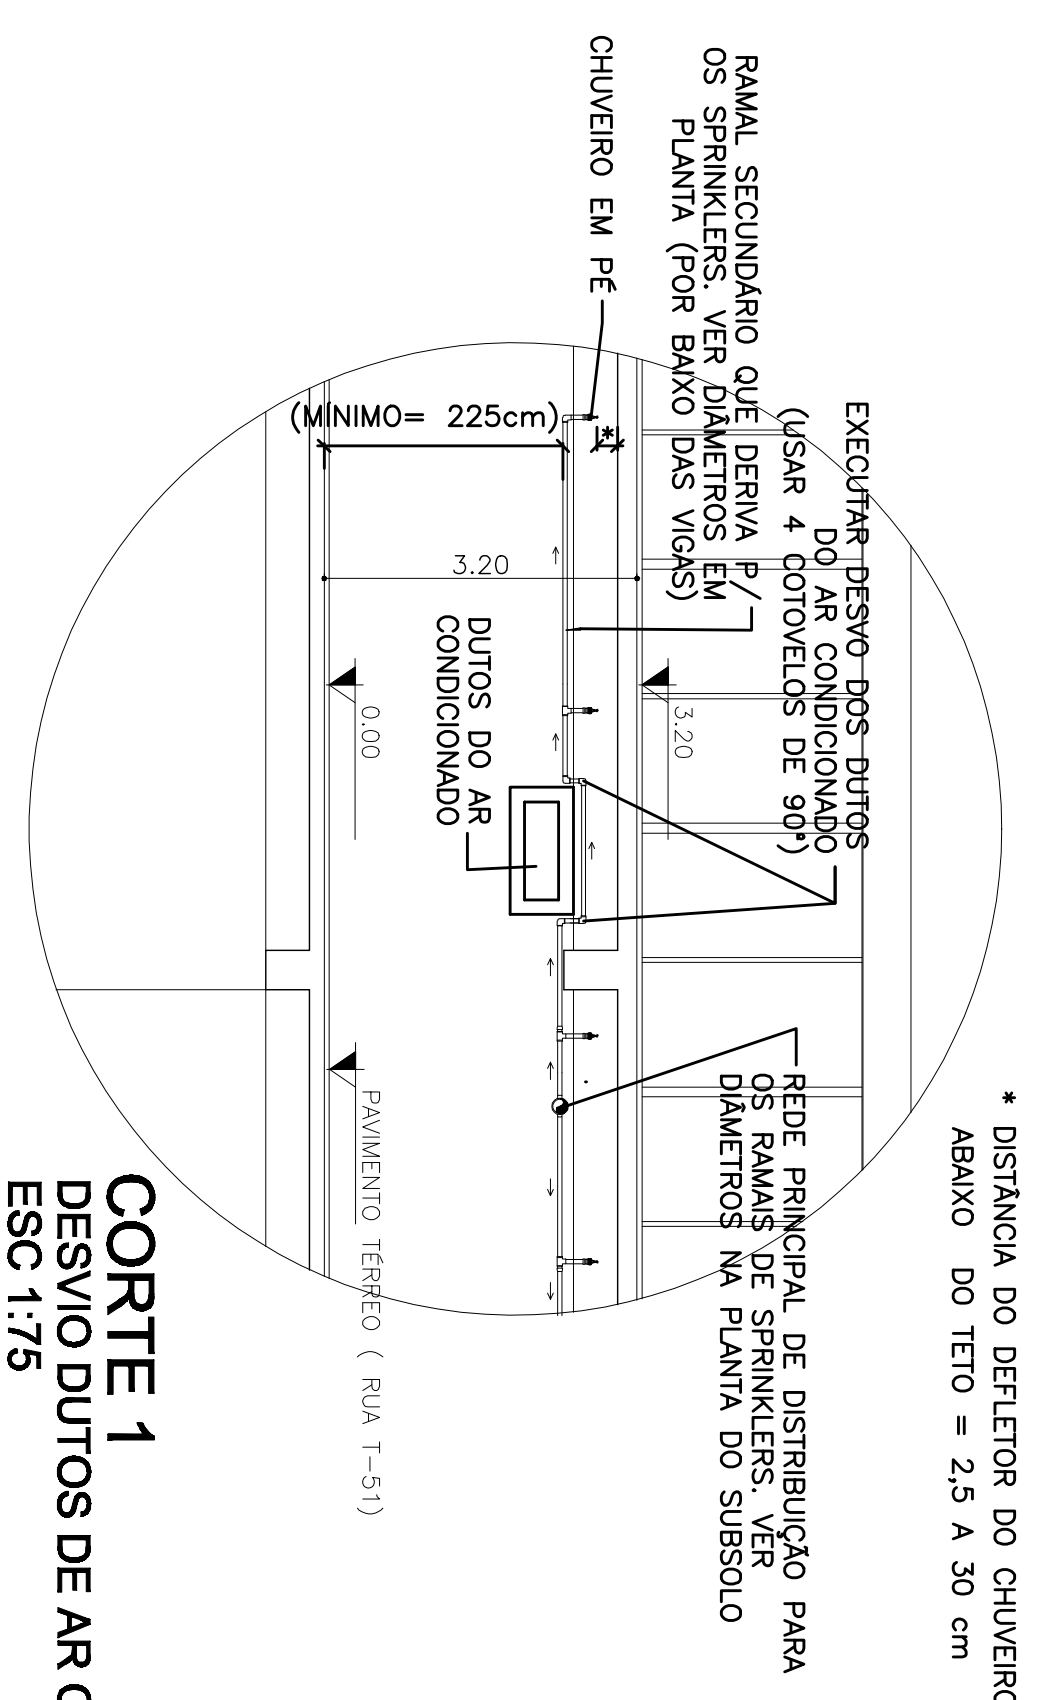

CORTE 1
DESVIOS DE AR COND.
ESC 1:75

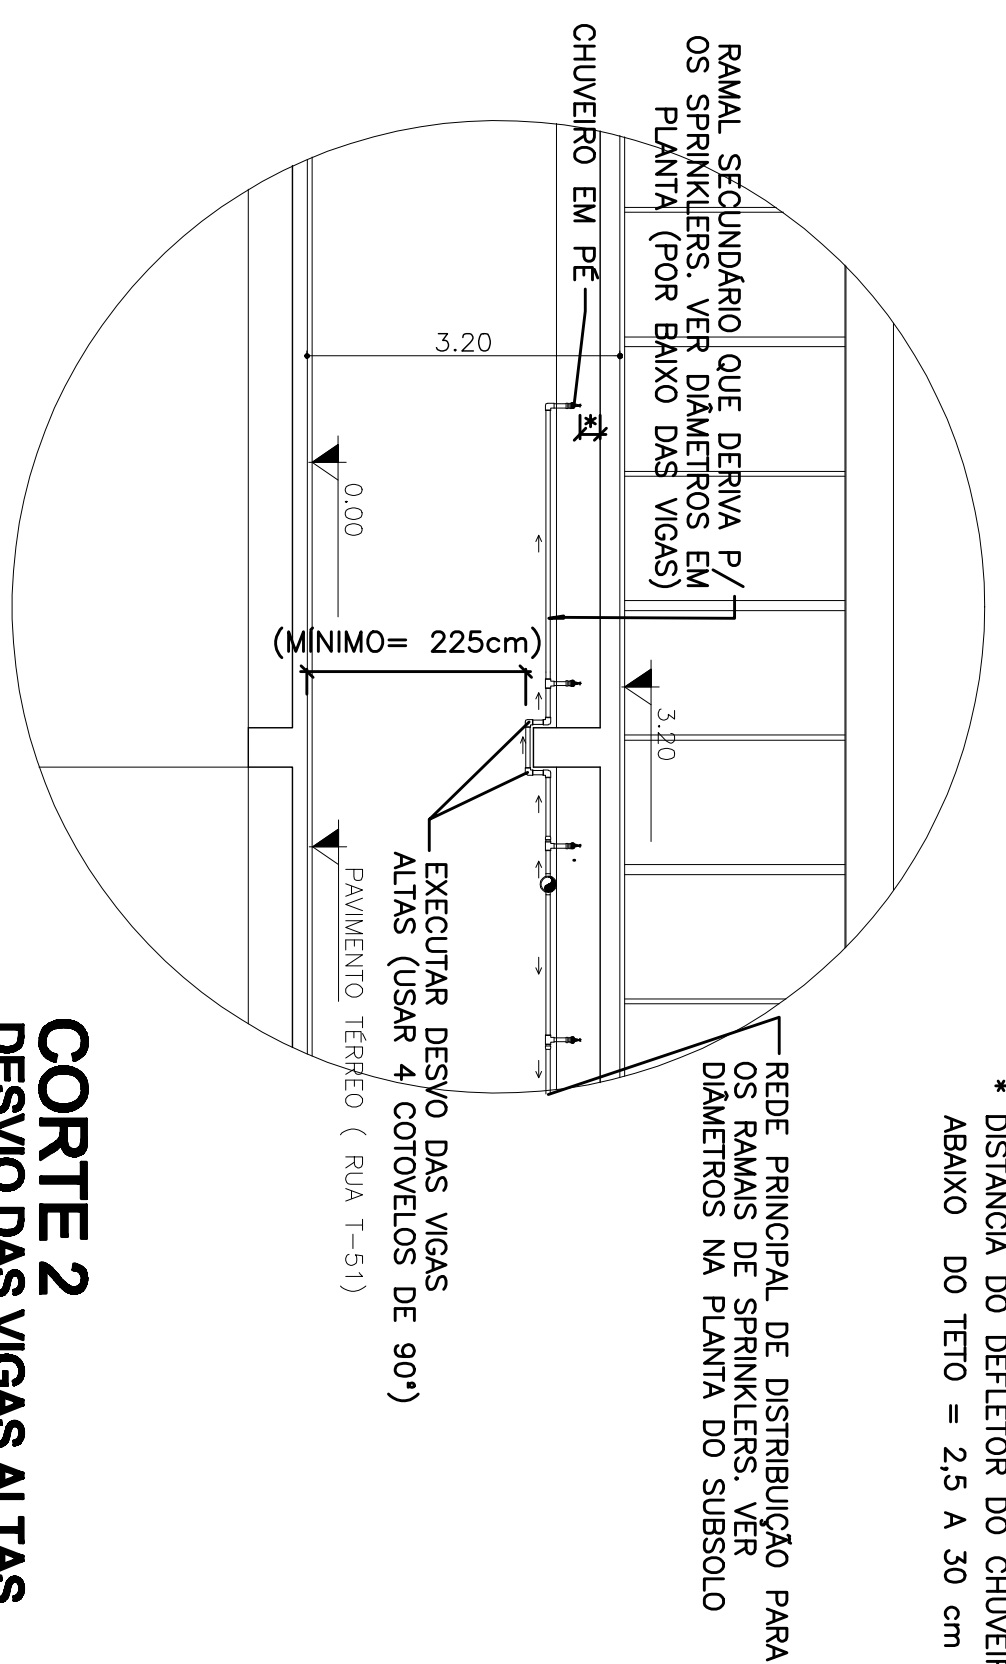


CORTE 2
DESVIO DAS VIGAS ALTAS
ESC 1:75

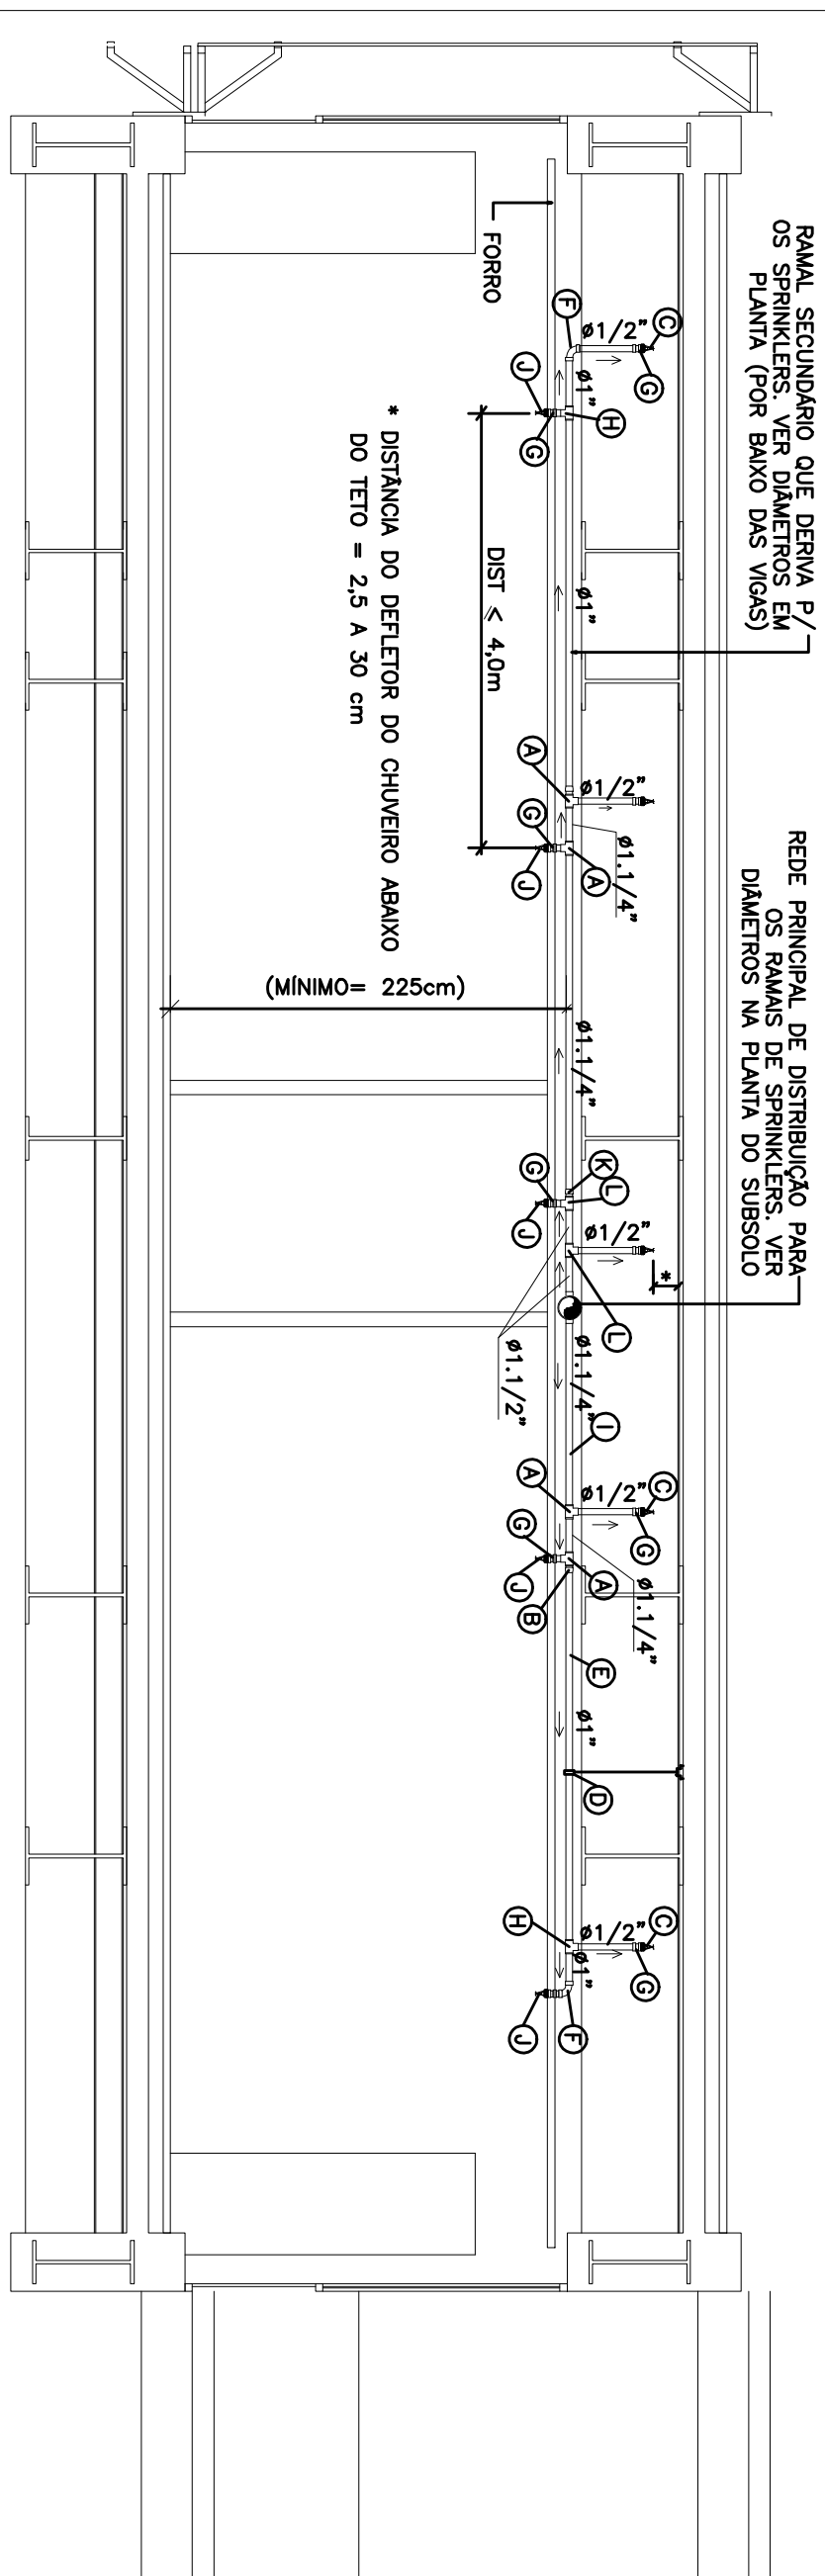

LEGENDA


- | | |
|----|--|
| a) | TE 90 DE REDUÇÃO TPOD $\propto 1/1 \times 1 \times 1/2^2$ |
| b) | BACIA DE REDUÇÃO TPOD $\propto 1/1 \times 1 \times 1/2$ |
| c) | BOO SPRINKLER 1/2" / 3/4" $\propto 1/2^2$ (DEPENDÊNCIA DE DIÂMETRO DE 60 C (VERBEMUA)) |
| d) | TIPO 6 C. 1" SUSTENTAR PRA ABADA |
| e) | CONTEIOL DE REDUÇÃO TPOD $\propto 1 \times 1 \times 1/2^2$ |
| f) | LUM DE TPOD $\propto 1/2^2$ |
| g) | TE 90 DE REDUÇÃO TPOD $\propto 1 \times 1 \times 1/2^2$ |
| h) | BOO SPRINKLER 1/2" / 3/4" $\propto 1/2^2$ (DEPENDÊNCIA DE DIÂMETRO DE 60 C (VERBEMUA)) |
| i) | BACIA DE REDUÇÃO TPOD $\propto 1/1 \times 1 \times 1/2$ |
| j) | TE 90 DE REDUÇÃO TPOD $\propto 1/1 \times 1 \times 1/2^2$ |



OBSERVAÇÃO: TODO AMBIENTE QUE POSSUIR FORRO ACIMA DE 15 cm TERÁ QUE TER BICOS DE SPRINKLERS PARA CIMA E PENDENTE CONFORME ESTE DETALHE


CORTE ESQUMÁTICO
escala: 1/50

escala: 1/50

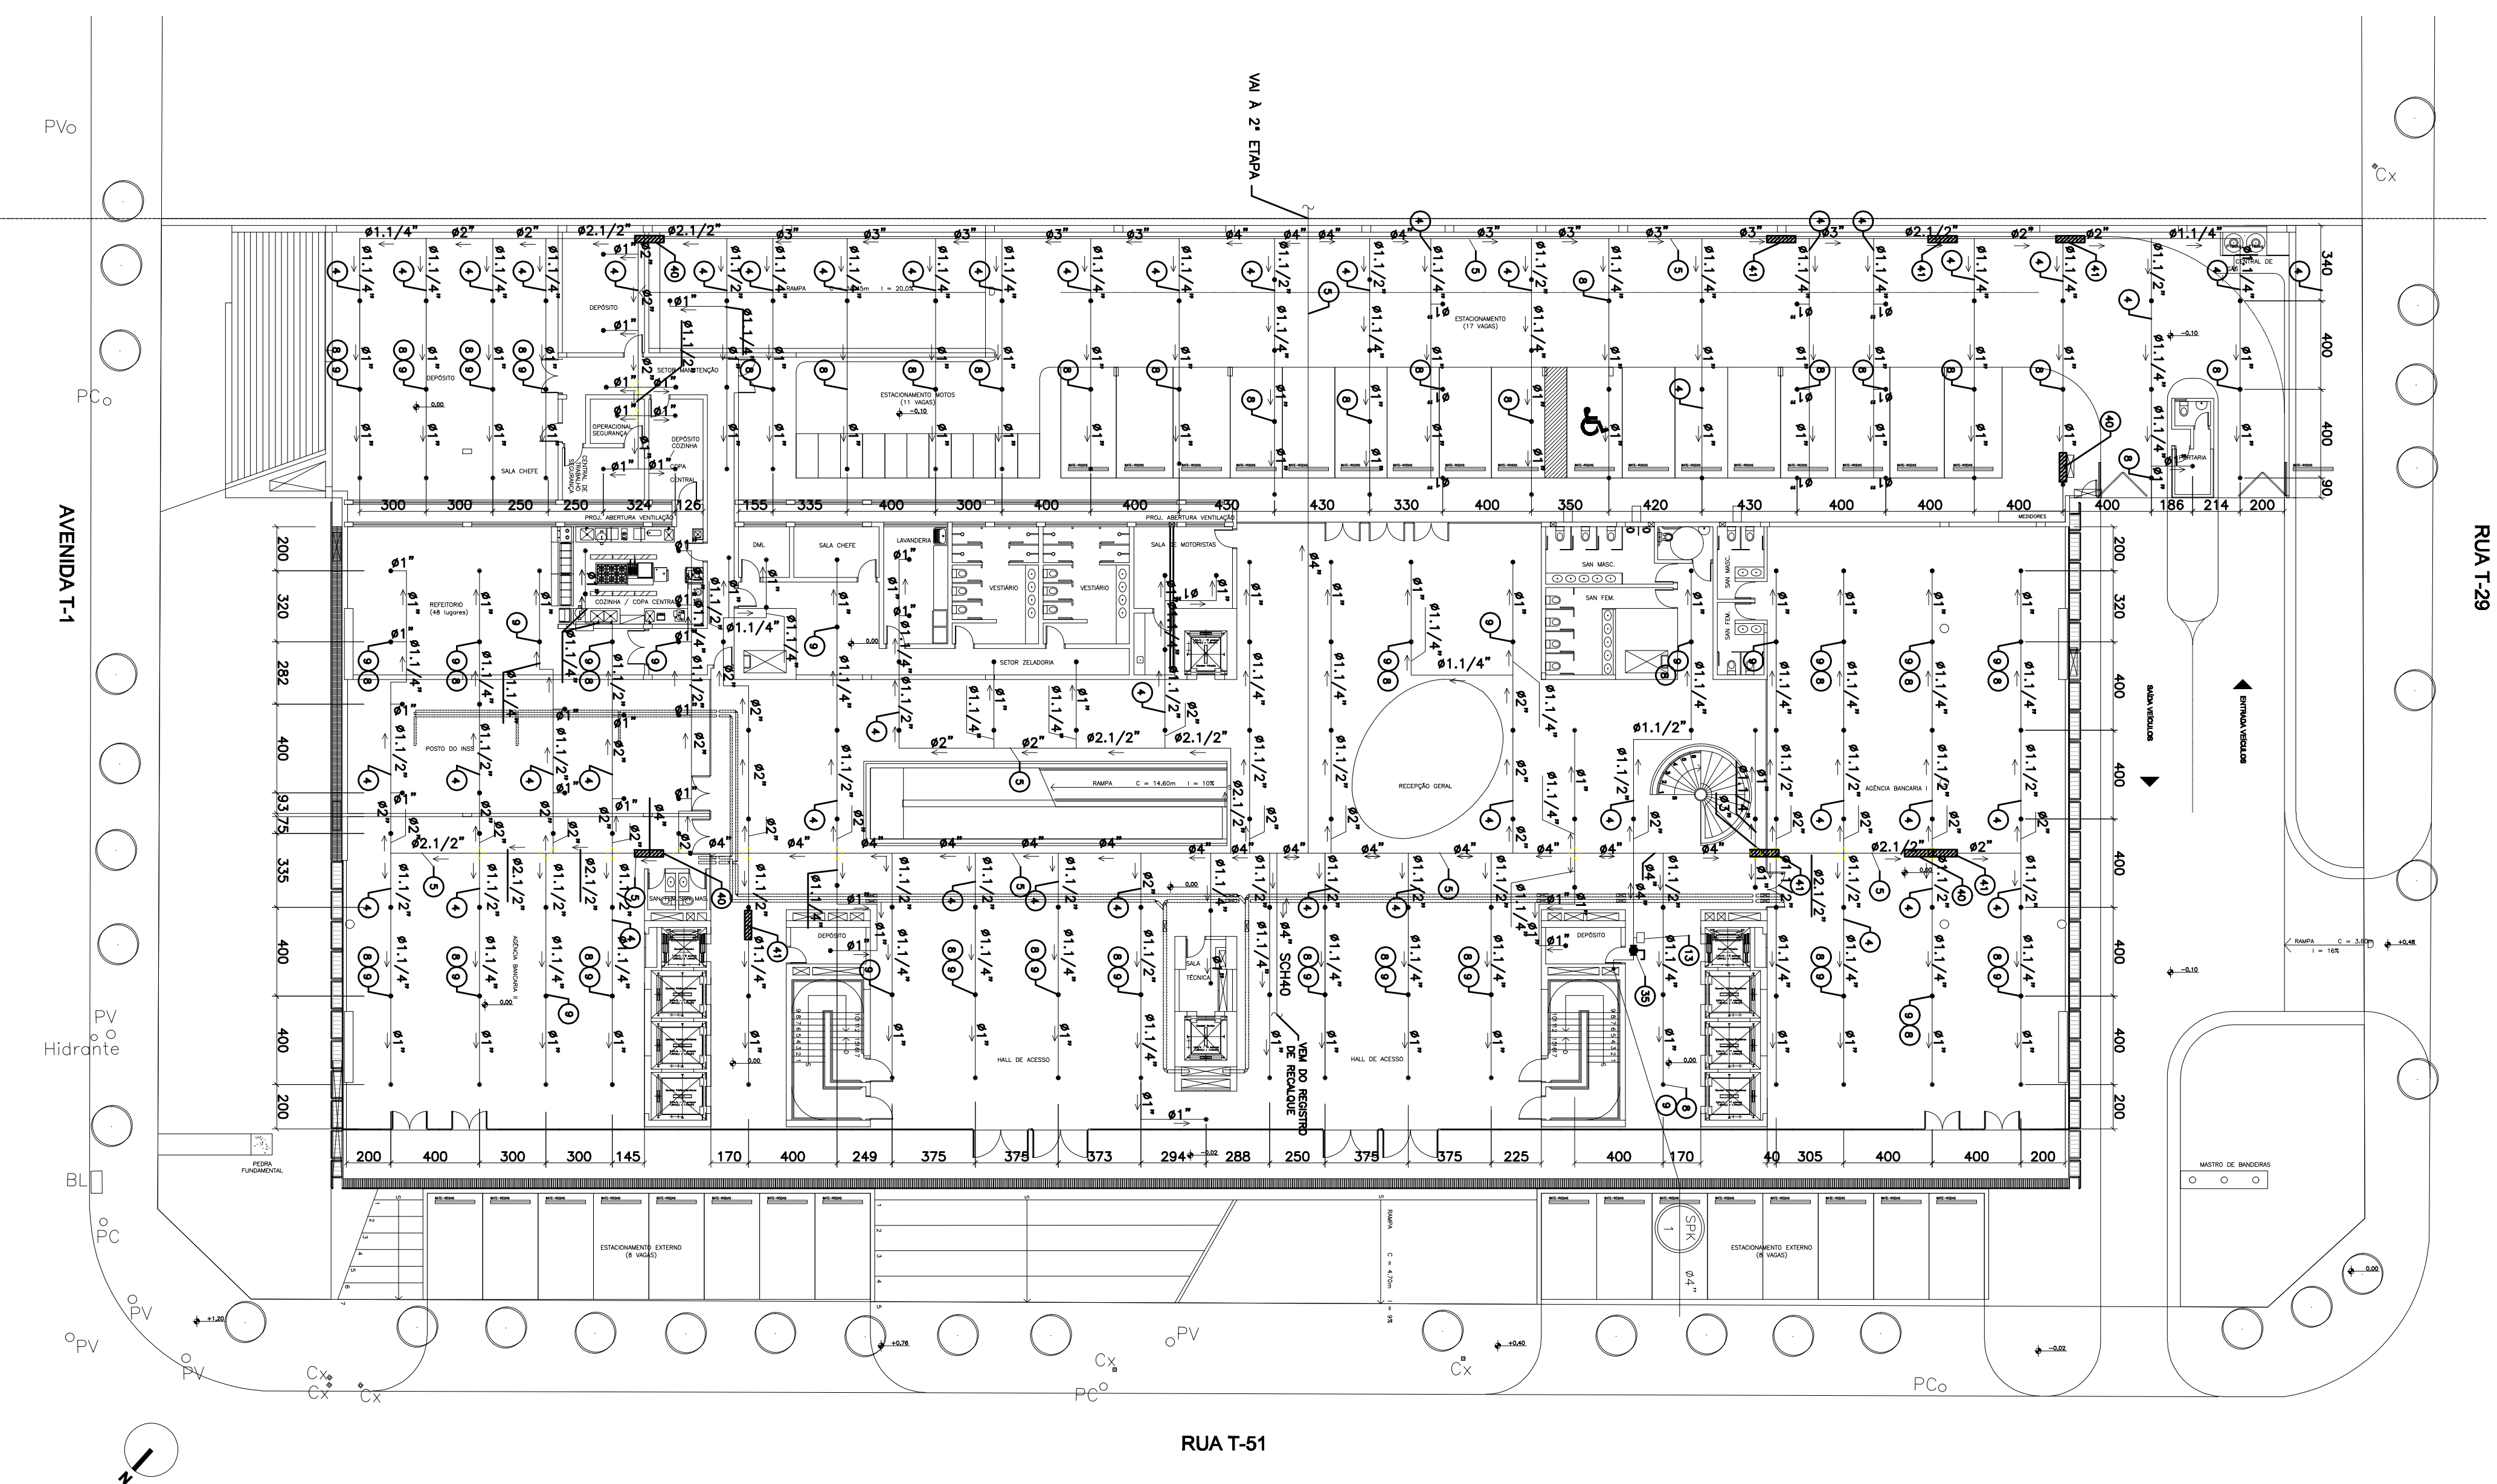

PLANTA TÉRREO (NIVEL +0,00) - RUA T-51
TOTAL DE BICOS DE SPRINKLERS: 379 UNIDADES.
escala: 1/200

- 1) TUBULAÇÃO DESE SECUNDARIA, NO TETO DO PRÓPRIO PAVIMENTO POR BAIXO DAS VOGAS
- 2) TUBULAÇÃO DESE PRINCIPAL, NO TETO DO PRÓPRIO PAVIMENTO POR BAIXO DAS VOGAS
- 3) BOTO DE SPRINKLER P/ CUA C/ AMPOLA DE VÍDEO C/ TEM.P. DE ROMPIMENTO DE 68 °C * 1/2"
- 4) BOTO DE SPRINKLER PENDENTE C/ AMPOLA DE VÍDEO C/ TEM.P. DE ROMPIMENTO DE 68 °C * 1/2"
- 5) VÁLVULA DE FECHAMENTO, NA SÉTIMA, DE LIGAMENTO
- 6) VÁLVULA DE FECHAMENTO - COM INDICADORES "ABERTA" E "FECHADA"
- 7) DESDO DA TUBULAÇÃO COM OS DADOS DE AR CONDICIONADO (VER COTA)**
- 8) DESDO DA TUBULAÇÃO COM VOGAS ALIAS (VER COTA 2)

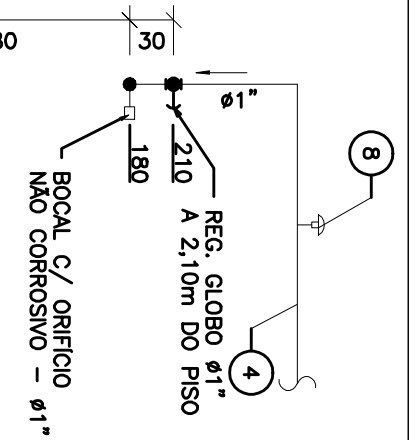


DETALHE CONEXÃO DE ENSAIO
ESC.: 1/50

[illegible]

CHN | arquitectos

**claudio corral
dani hirano
reinado nishimura**

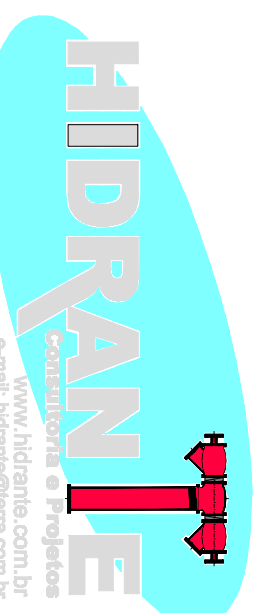UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO 18a. REGIAO

18a. REGIÃO - PRIMEIRA ETAPA
COMPLEXO TRABALHISTA DO TRT DA
PLANTA T-51
 ENDEREÇO: AVENIDA T-1, RUA T-52, RUA T-53 E RUA T-54, LOTE 1 ALOTE 34,
 QUADRA 132, SETOR BUELO, GOIÂNIA, GO
 PLANTA T-51
 SPRINKLERS

UNITED STATES DISTRICT COURT




PROJETO EXECUTIVO	0701
-------------------	------

PROVA	PROVA	PROVA
HIDRANTE CONSULTORIA E PROJETOS S/S L.TDA - CREA 8196/RP	ENQ. CIVIL FLAVIO E. RIOS, CREA-GO 2228/D	

23/10/17	INDICADA	03/17
----------	----------	-------




200-47, 200-59, 200-60, 200-61, 200-62, 200-63, 200-64, 200-65, 200-66, 200-67, 200-68, 200-69, 200-70, 200-71, 200-72, 200-73, 200-74, 200-75, 200-76, 200-77, 200-78, 200-79, 200-80, 200-81, 200-82, 200-83, 200-84, 200-85, 200-86, 200-87, 200-88, 200-89, 200-90, 200-91, 200-92, 200-93, 200-94, 200-95, 200-96, 200-97, 200-98, 200-99, 200-100, 200-101, 200-102, 200-103, 200-104, 200-105, 200-106, 200-107, 200-108, 200-109, 200-110, 200-111, 200-112, 200-113, 200-114, 200-115, 200-116, 200-117, 200-118, 200-119, 200-120, 200-121, 200-122, 200-123, 200-124, 200-125, 200-126, 200-127, 200-128, 200-129, 200-130, 200-131, 200-132, 200-133, 200-134, 200-135, 200-136, 200-137, 200-138, 200-139, 200-140, 200-141, 200-142, 200-143, 200-144, 200-145, 200-146, 200-147, 200-148, 200-149, 200-150, 200-151, 200-152, 200-153, 200-154, 200-155, 200-156, 200-157, 200-158, 200-159, 200-160, 200-161, 200-162, 200-163, 200-164, 200-165, 200-166, 200-167, 200-168, 200-169, 200-170, 200-171, 200-172, 200-173, 200-174, 200-175, 200-176, 200-177, 200-178, 200-179, 200-180, 200-181, 200-182, 200-183, 200-184, 200-185, 200-186, 200-187, 200-188, 200-189, 200-190, 200-191, 200-192, 200-193, 200-194, 200-195, 200-196, 200-197, 200-198, 200-199, 200-200, 200-201, 200-202, 200-203, 200-204, 200-205, 200-206, 200-207, 200-208, 200-209, 200-210, 200-211, 200-212, 200-213, 200-214, 200-215, 200-216, 200-217, 200-218, 200-219, 200-220, 200-221, 200-222, 200-223, 200-224, 200-225, 200-226, 200-227, 200-228, 200-229, 200-230, 200-231, 200-232, 200-233, 200-234, 200-235, 200-236, 200-237, 200-238, 200-239, 200-240, 200-241, 200-242, 200-243, 200-244, 200-245, 200-246, 200-247, 200-248, 200-249, 200-250, 200-251, 200-252, 200-253, 200-254, 200-255, 200-256, 200-257, 200-258, 200-259, 200-260, 200-261, 200-262, 200-263, 200-264, 200-265, 200-266, 200-267, 200-268, 200-269, 200-270, 200-271, 200-272, 200-273, 200-274, 200-275, 200-276, 200-277, 200-278, 200-279, 200-280, 200-281, 200-282, 200-283, 200-284, 200-285, 200-286, 200-287, 200-288, 200-289, 200-290, 200-291, 200-292, 200-293, 200-294, 200-295, 200-296, 200-297, 200-298, 200-299, 200-300, 200-301, 200-302, 200-303, 200-304, 200-305, 200-306, 200-307, 200-308, 200-309, 200-310, 200-311, 200-312, 200-313, 200-314, 200-315, 200-316, 200-317, 200-318, 200-319, 200-320, 200-321, 200-322, 200-323, 200-324, 200-325, 200-326, 200-327, 200-328, 200-329, 200-330, 200-331, 200-332, 200-333, 200-334, 200-335, 200-336, 200-337, 200-338, 200-339, 200-340, 200-341, 200-342, 200-343, 200-344, 200-345, 200-346, 200-347, 200-348, 200-349, 200-350, 200-351, 200-352, 200-353, 200-354, 200-355, 200-356, 200-357, 200-358, 200-359, 200-360, 200-361, 200-362, 200-363, 200-364, 200-365, 200-366, 200-367, 200-368, 200-369, 200-370, 200-371, 200-372, 200-373, 200-374, 200-375, 200-376, 200-377, 200-378, 200-379, 200-380, 200-381, 200-382, 200-383, 200-384, 200-385, 200-386, 200-387, 200-388, 200-389, 200-390, 200-391, 200-392, 200-393, 200-394, 200-395, 200-396, 200-397, 200-398, 200-399, 200-400, 200-401, 200-402, 200-403, 200-404, 200-405, 200-406, 200-407, 200-408, 200-409, 200-410, 200-411, 200-412, 200-413, 200-414, 200-415, 200-416, 200-417, 200-418, 200-419, 200-420, 200-421, 200-422, 200-423, 200-424, 200-425, 200-426, 200-427, 200-428, 200-429, 200-430, 200-431, 200-432, 200-433, 200-434, 200-435, 200-436, 200-437, 200-438, 200-439, 200-440, 200-441, 200-442, 200-443, 200-444, 200-445, 200-446, 200-447, 200-448, 200-449, 200-450, 200-451, 200-452, 200-453, 200-454, 200-455, 200-456, 200-457, 200-458, 200-459, 200-460, 200-461, 200-462, 200-463, 200-464, 200-465, 200-466, 200-467, 200-468, 200-469, 200-470, 200-471, 200-472, 200-473, 200-474, 200-475, 200-476, 200-477, 200-478, 200-479, 200-480, 200-481, 200-482, 200-483, 200-484, 200-485, 200-486, 200-487, 200-488, 200-489, 200-490, 200-491, 200-492, 200-493, 200-494, 200-495, 200-496, 200-497, 200-498, 200-499, 200-500, 200-501, 200-502, 200-503, 200-504, 200-505, 200-506, 200-507, 200-508, 200-509, 200-510, 200-511, 200-512, 200-513, 200-514, 200-515, 200-5

Year	Value	Unit
1990	100	1000
1991	100	1000
1992	100	1000
1993	100	1000
1994	100	1000
1995	100	1000
1996	100	1000
1997	100	1000
1998	100	1000
1999	100	1000
2000	100	1000
2001	100	1000
2002	100	1000
2003	100	1000
2004	100	1000
2005	100	1000
2006	100	1000
2007	100	1000
2008	100	1000
2009	100	1000
2010	100	1000
2011	100	1000
2012	100	1000
2013	100	1000
2014	100	1000
2015	100	1000
2016	100	1000
2017	100	1000
2018	100	1000
2019	100	1000
2020	100	1000
2021	100	1000
2022	100	1000
2023	100	1000
2024	100	1000
2025	100	1000
2026	100	1000
2027	100	1000
2028	100	1000
2029	100	1000
2030	100	1000
2031	100	1000
2032	100	1000
2033	100	1000
2034	100	1000
2035	100	1000
2036	100	1000
2037	100	1000
2038	100	1000
2039	100	1000
2040	100	1000
2041	100	1000
2042	100	1000
2043	100	1000
2044	100	1000
2045	100	1000
2046	100	1000
2047	100	1000
2048	100	1000
2049	100	1000
2050	100	1000
2051	100	1000
2052	100	1000
2053	100	1000
2054	100	1000
2055	100	1000
2056	100	1000
2057	100	1000
2058	100	1000
2059	100	1000
2060	100	1000
2061	100	1000
2062	100	1000
2063	100	1000
2064	100	1000
2065	100	1000
2066	100	1000
2067	100	1000
2068	100	1000
2069	100	1000
2070	100	1000
2071	100	1000
2072	100	1000
2073	100	1000
2074	100	1000
2075	100	1000
2076	100	1000
2077	100	1000
2078	100	1000
2079	100	1000
2080	100	1000
2081	100	1000
2082	100	1000
2083	100	1000
2084	100	1000
2085	100	1000
2086	100	1000
2087	100	1000
2088	100	1000
2089	100	1000
2090	100	1000
2091	100	1000
2092	100	1000
2093	100	1000
2094	100	1000
2095	100	1000
2096	100	1000
2097	100	1000
2098	100	1000
2099	100	1000
2100	100	1000

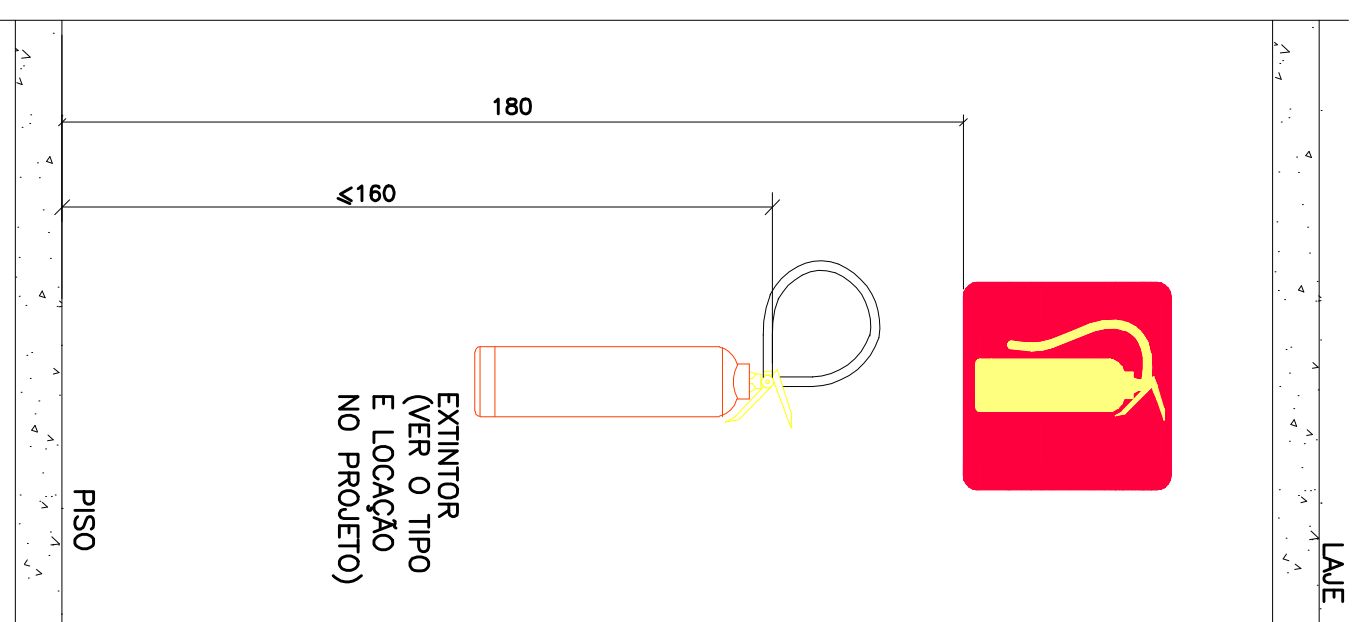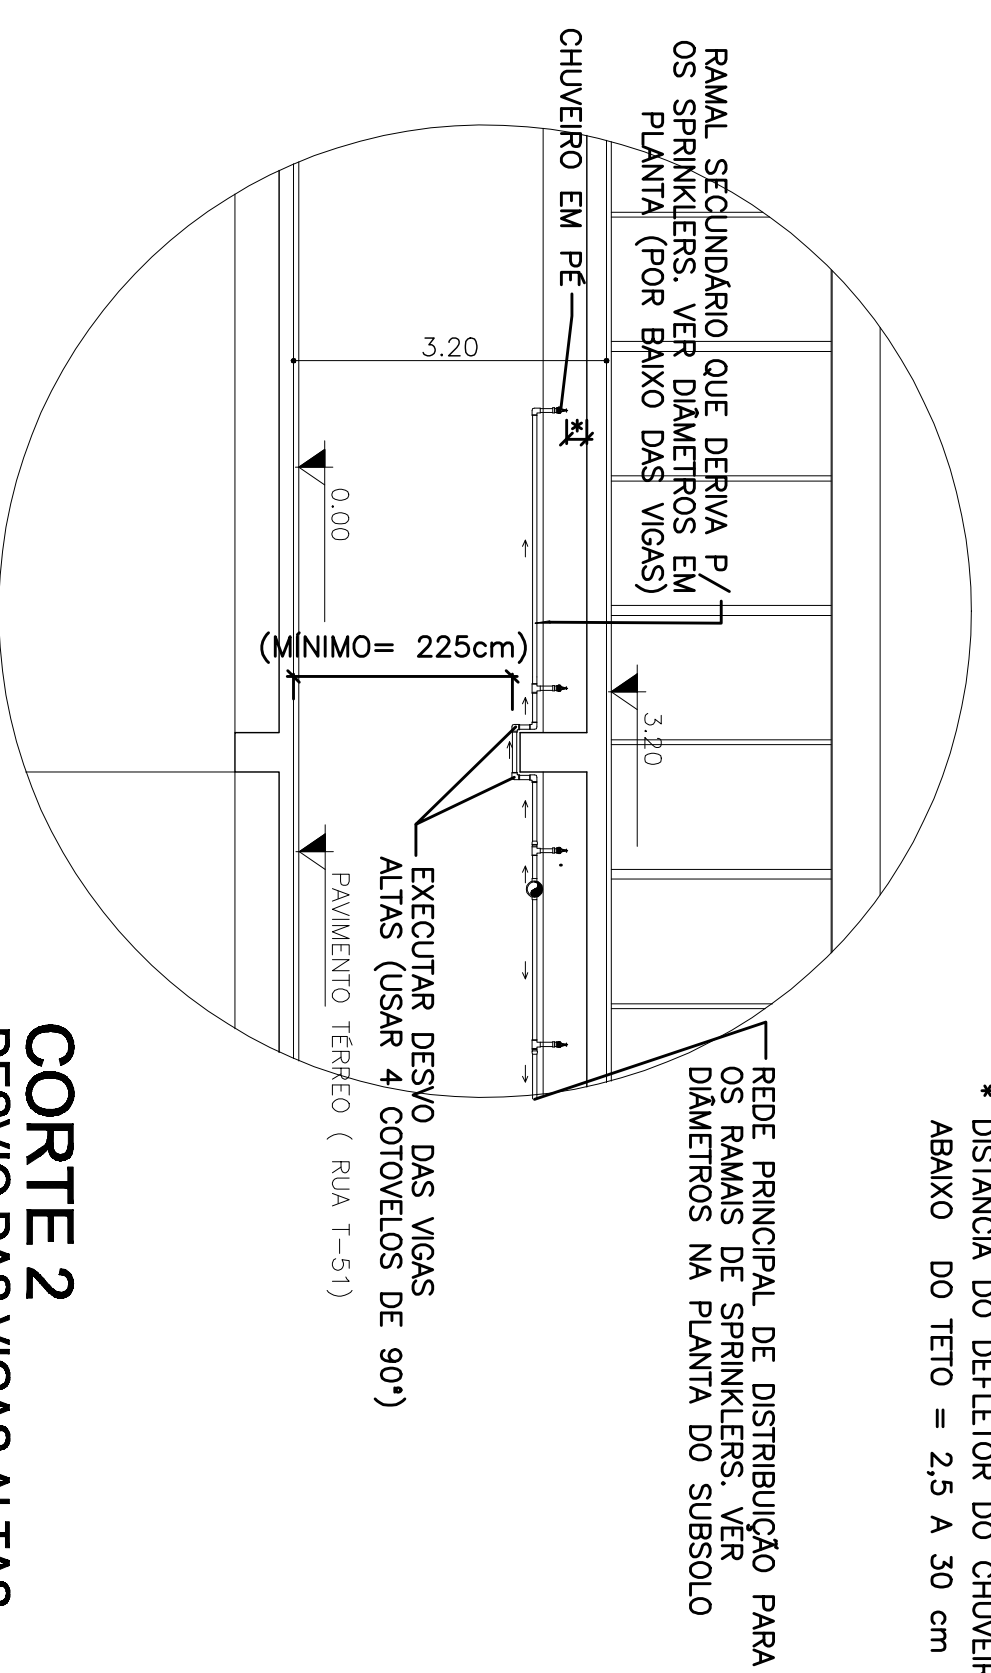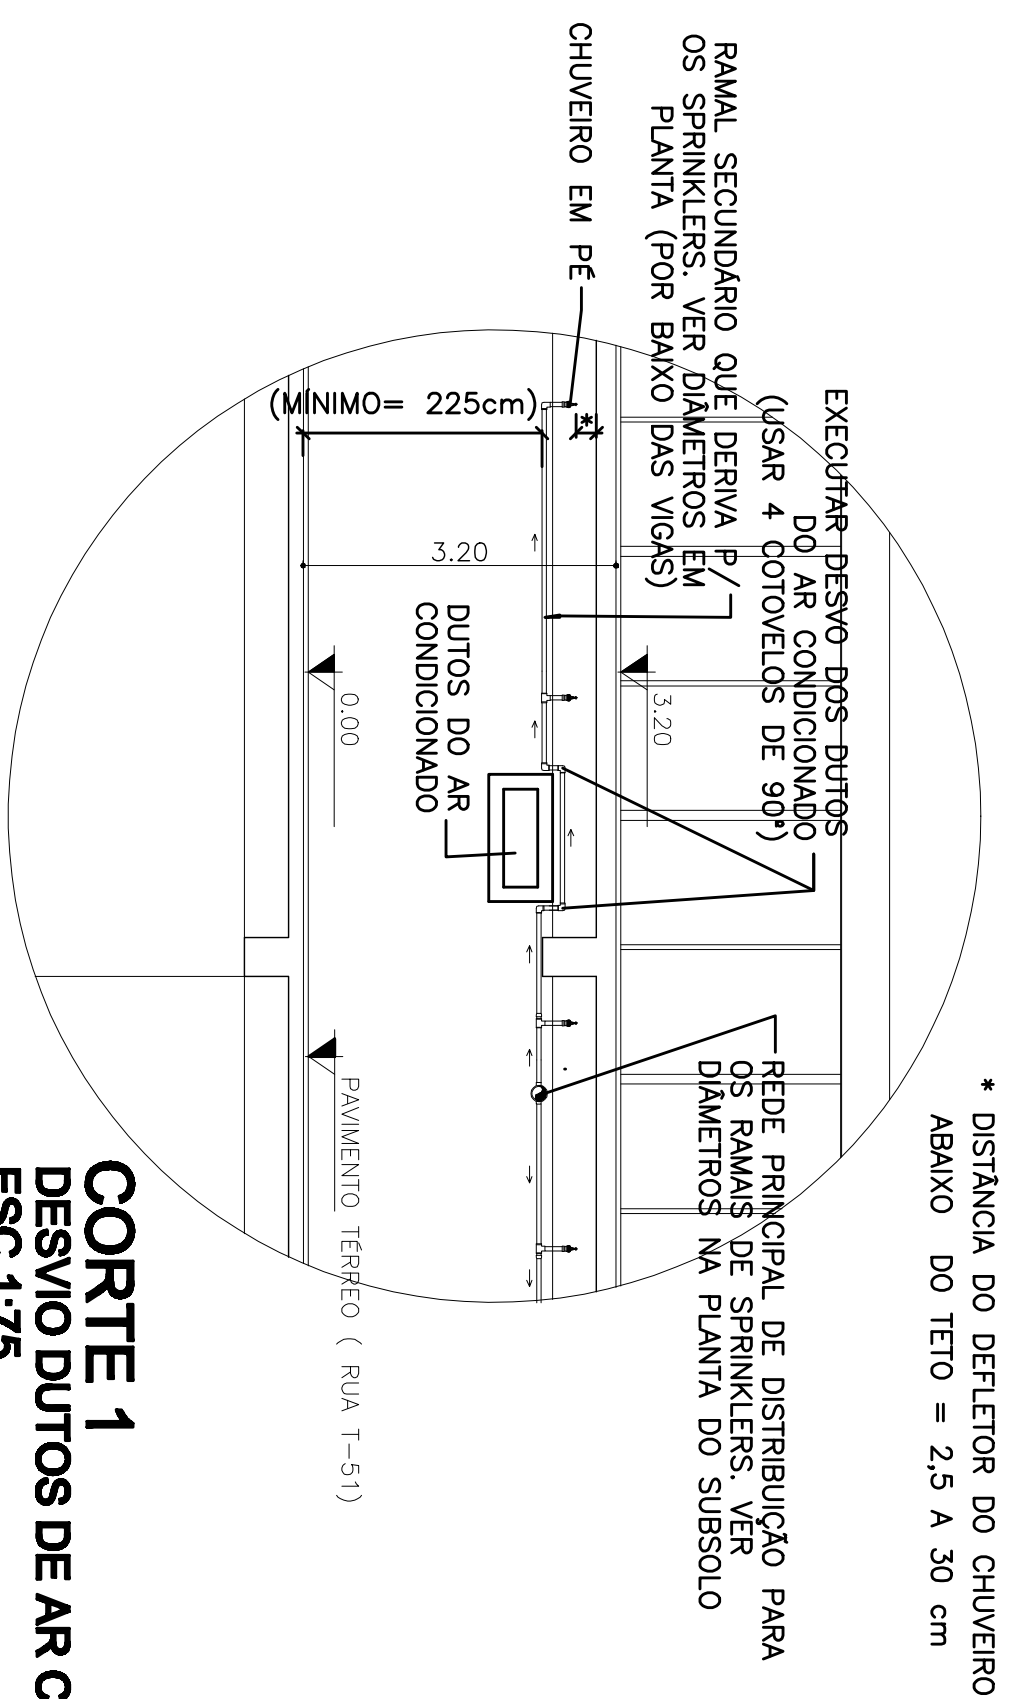

OBSEVAÇÃO EXINTOR DE INCENDIO
 NBR 13438-1/2004 - ITEM 5.1.4.3 - QUANDO O EQUIPAMENTO SE ENCONTRAR INSTALADO EM UMA DAS FASES DE UM PAINEL, TODAS AS FASES DEVEM SER PAINEL DESLIZANTE EM SIMULTANEO
 DE ACORDO COM O ITEM 5.1.4.3.1 DO DETALHAMENTO DE 2005, SÓDEVE EXISTIR UM PAINEL DESLIZANTE VERTICAL, CAPAZ DE DESLIZAR PARA CIMA E PARA BAIXO, SUSTENTADO POR INTERRUPTORES

assunto: VISTA EXINTOR
 escala: 5/ ESCALA
 det.: 3
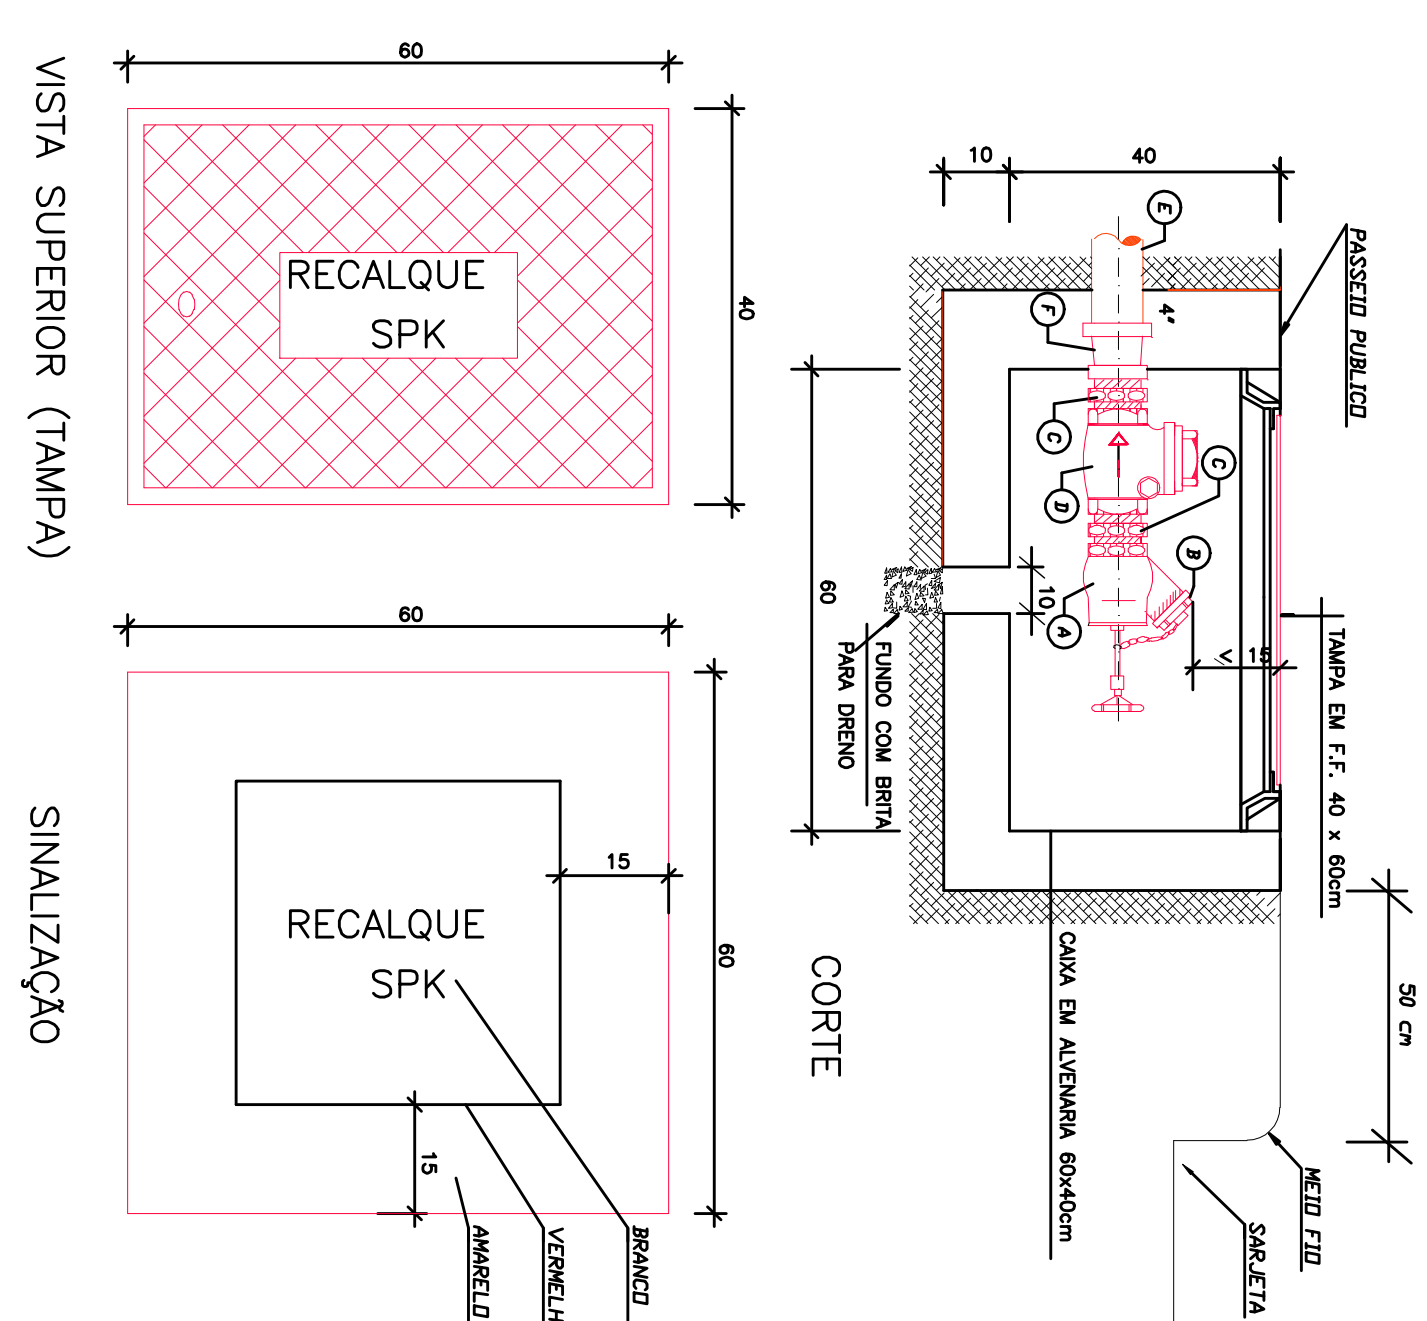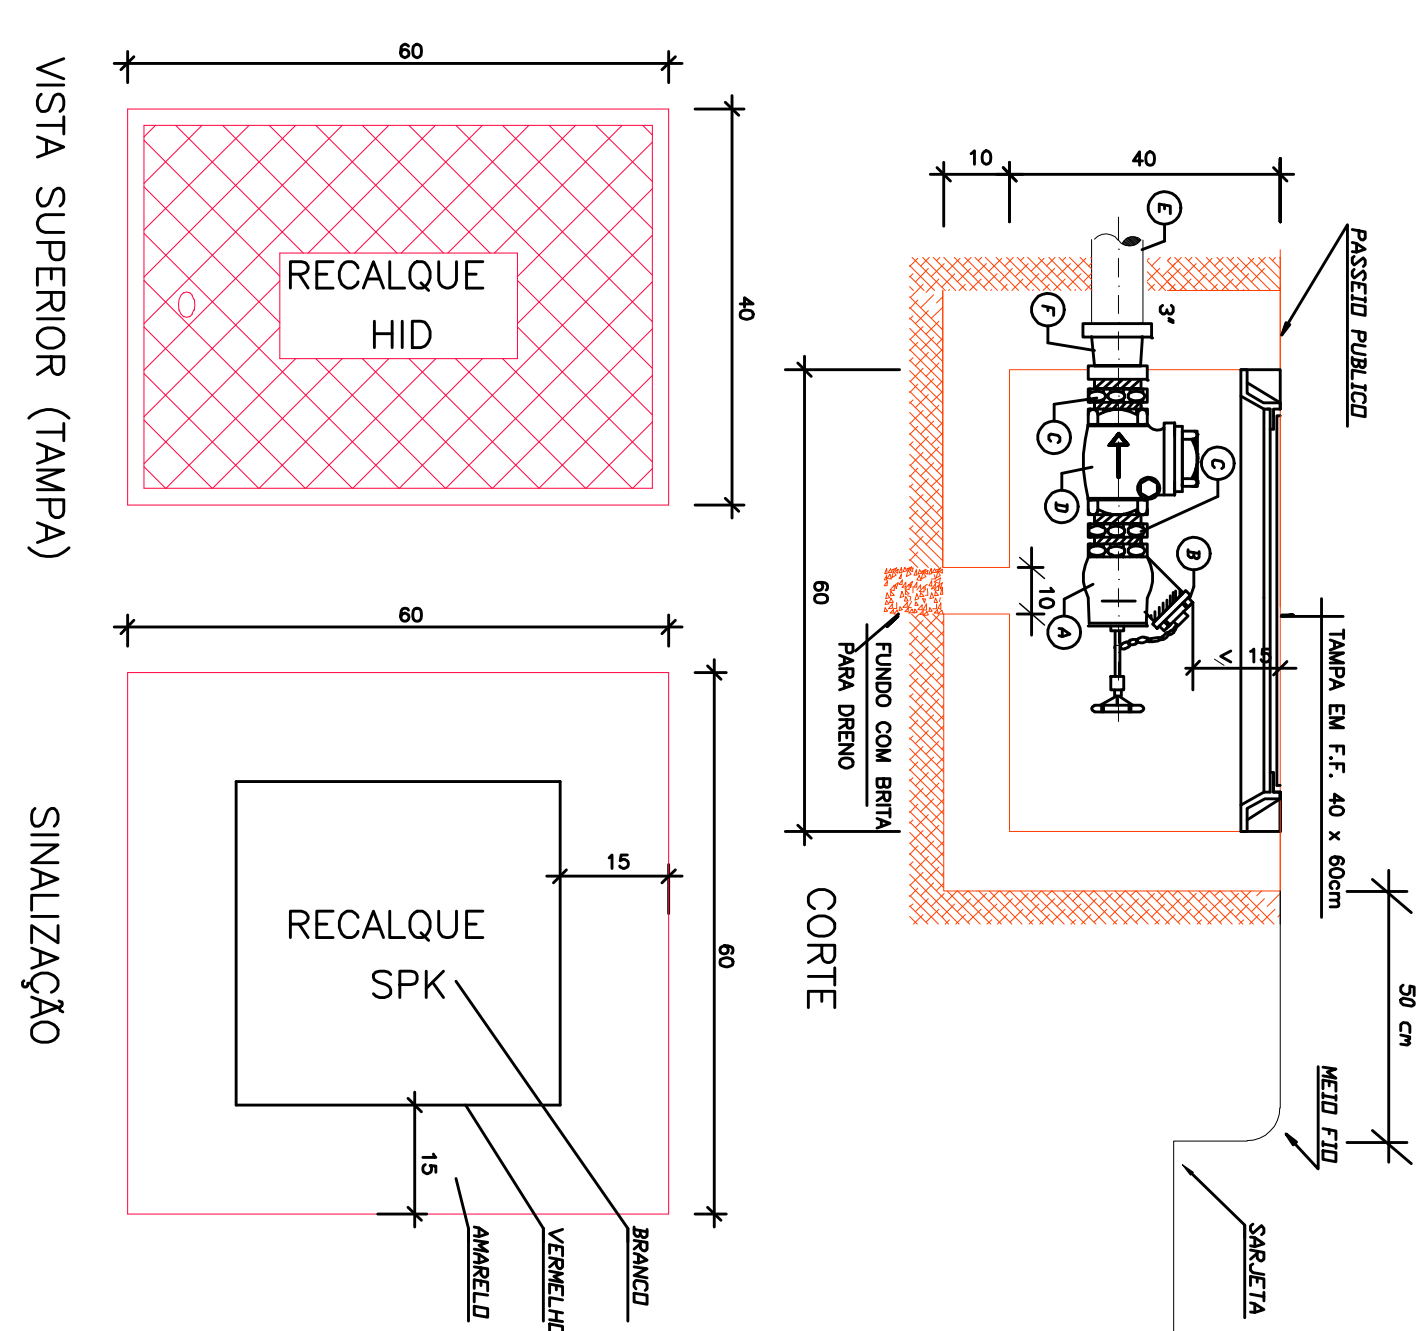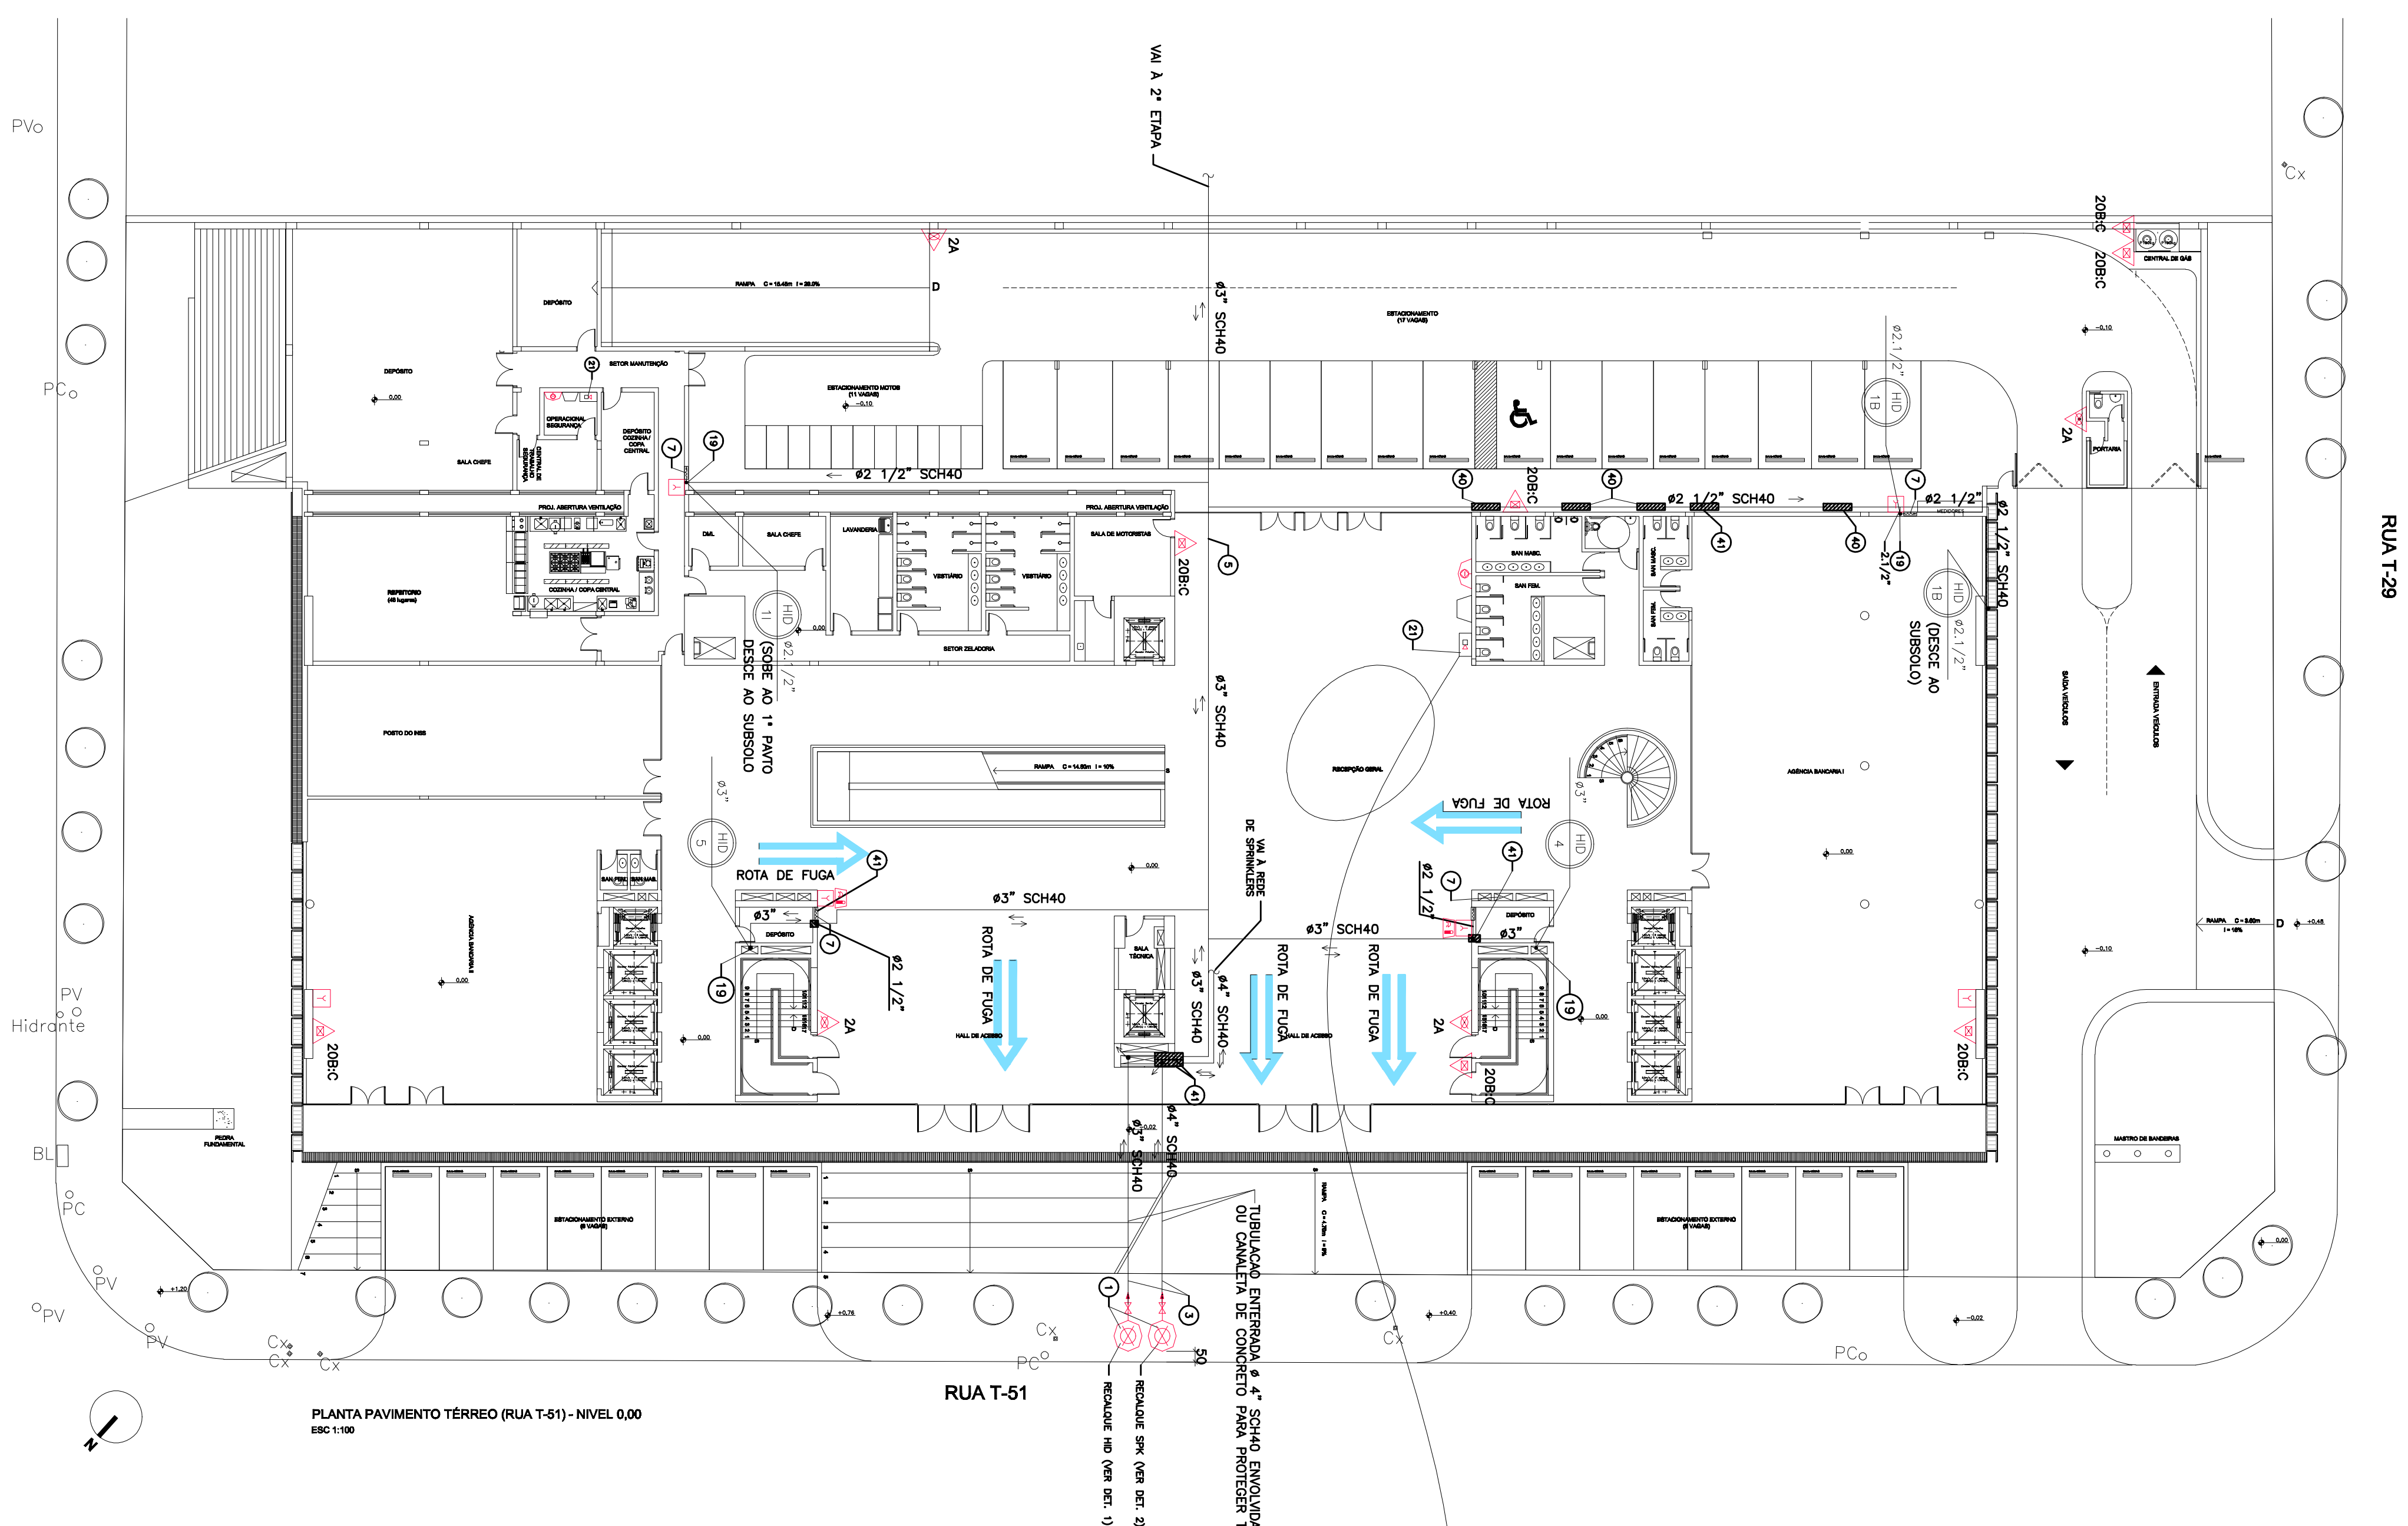
$$\det: 3$$


ESPECIFICACAO	T
① - REGISTRO DE PASSADO (LADO ANTERIOR) - ϕ 2,1/2"	01
② - TAMPA CEGO COM CORRENTE	01
③ - NIPLE DIFUSO - ϕ 2,1/2"	02
④ - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - ϕ 2,1/2"	01
⑤ - TUBO DE I.D. - ϕ 3"	---
⑥ - LUVA DE REDUÇÃO 3" x 2,1/2"	01

ESPECIFICAÇÃO		3
A	REGISTRO DE PASSADO (GLASSO ANGULAR) - ϕ 2,1/2"	01
B	TEMPO CERO COM CONCRETE	02
C	INTE DUPLO - ϕ 2,1/2"	01
D	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - ϕ 2,1/2"	01
E	TUBO DE F.O. - ϕ 4"	---
F	LUA DE REDUÇÃO ϕ 2,1/2"	01

assunto: DET. REGISTRO DE PASSEIO Ø 3" - HID	
escala : 1/25	det.:

assunto: DET. REGISTRO DE PASSEIO
escala : 1/25

[illegible][illegible]**CHN |** **arquitectos**


Ram General Jordan, 645 - 662 - Villa Biarques - 880 Puerto - GP 01223-011
Tel +65 11 3123-6986 www.chirurgiaodon.com info@chirurgiaodon.com

HIDRANJE
 Konstrukcija i Projektovanje
 www.hidrante.com.hr
 e-mail: hidrante@narod.hr


Adriana, I.đ. 100, ulaz 108, Opatovica/Opatovica
 St. Ivan, Opatovica - Croatia TEL: 052 325 42223 FAX: 052 325 5889

**COMPLEXO TRABALHISTA DO TRT DA
8ª. REGIÃO - PRIMEIRA ETAPA**
QUADRO Nº 1
ENDEREÇO: AVENIDA T-1, RUA T-42, RUA T-28 E RUA T-61, LOTE 1 A LOTE 10
CADERNETA T-22, SETOR BUREAU, GOIÂNIA, GO


[illegible]

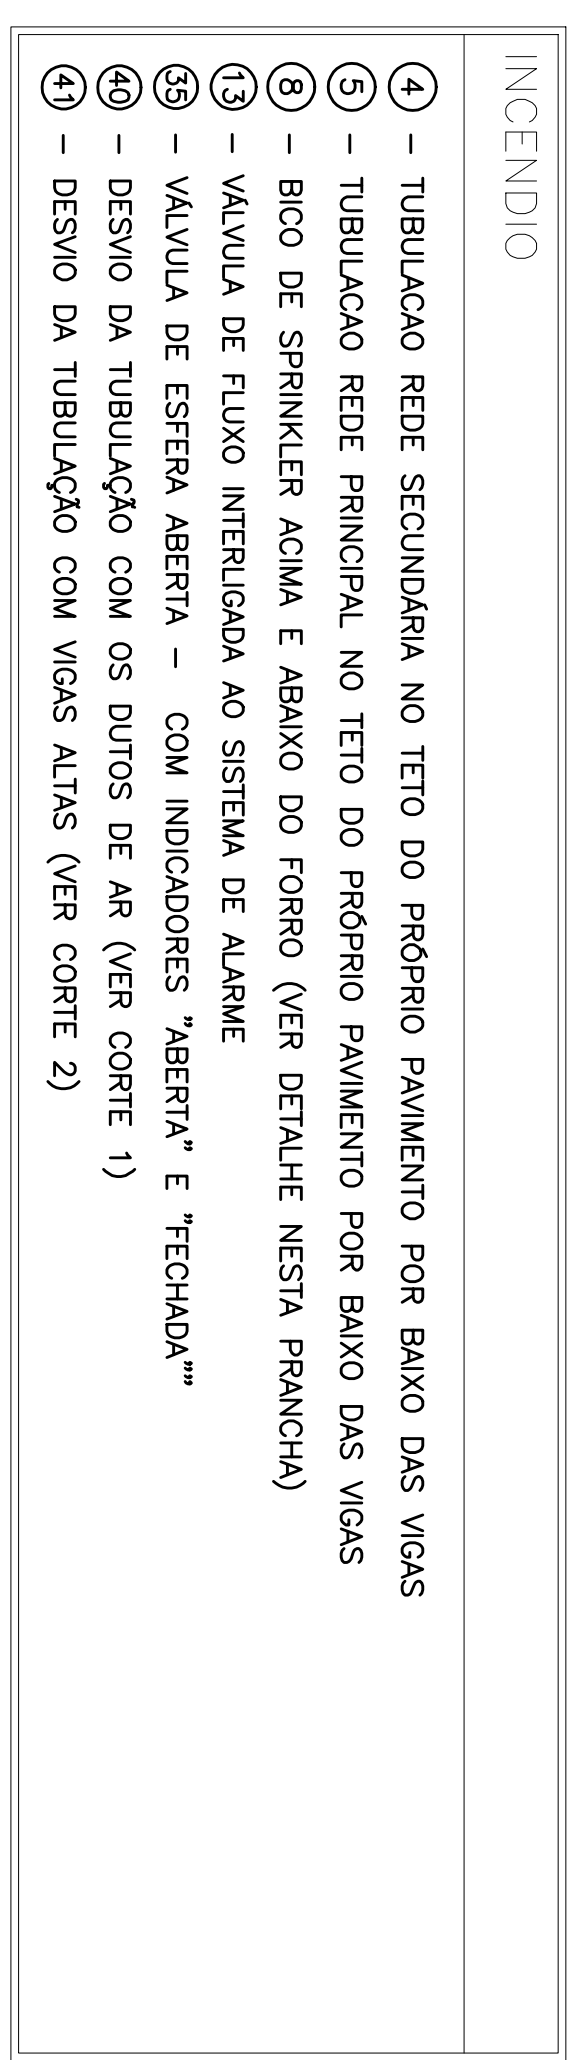

escala: 1/200

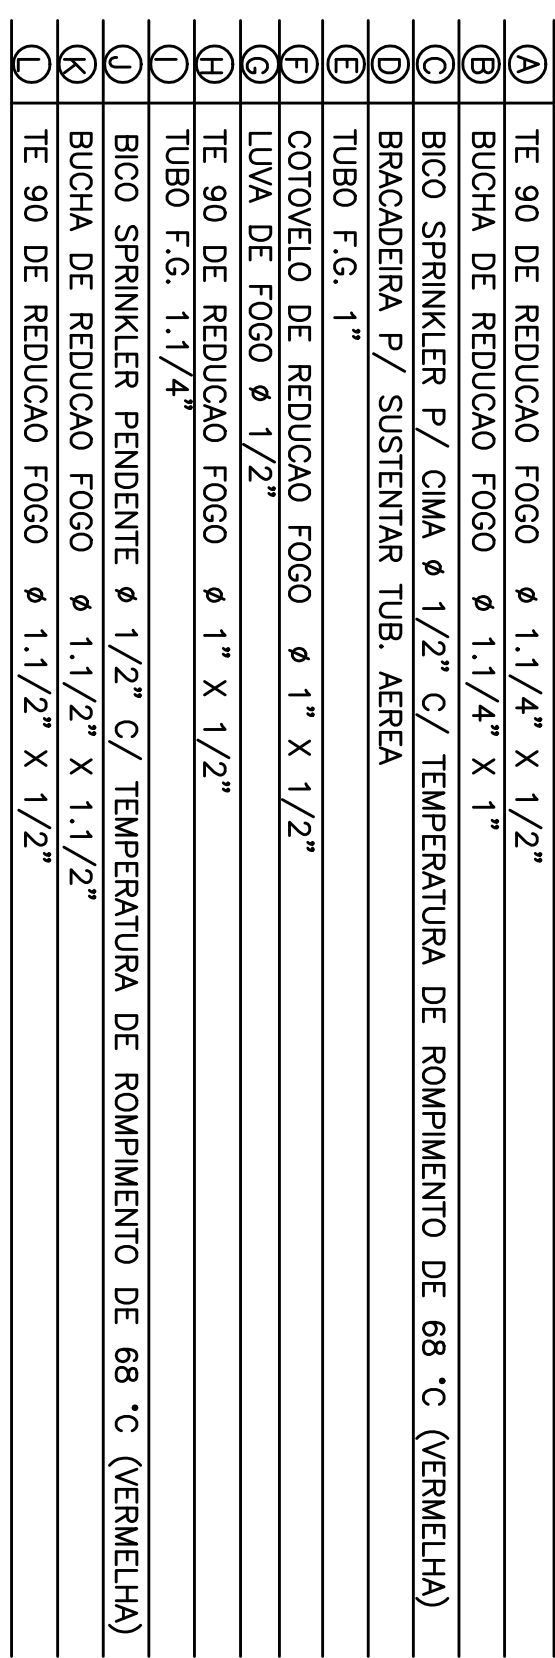

CORTE ESQUMÁTICO
escala: 1/50

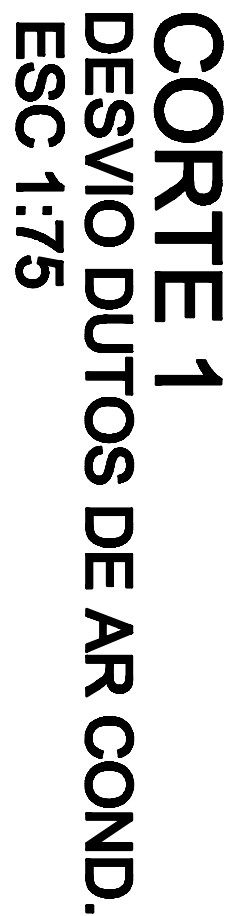

CHN | **arquitectos**


Rua General Jardim, 645 - s/2 - Vila Buarque - São Paulo - SP 01223-011
Tel +55 11 3120-5886 www.chinarquitectura.com info@chinarquitectura.com

HIDRAN E
CONSTRUTORA E PROJETOS


www.hidran.com.br
e-mail: hidran@hidran.com.br

Avenida T-4, nº 1050, sala 103, Centro-Ocidental da Paulista,
Bairro Gólia - Gólia - TEL: (63) 325-42020 FAX: (63) 325-5668


UNIÃO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18a. REGIÃO					
PROMOTOR					
COMPLEXO TRABALHISTA DO TRT DA 18a. REGIÃO - PRIMEIRA ETAPA					
ENDEIXO: AVENIDA T-1, RUA T-2, RUA T-3 E RUA T-4, LOTE 1 A LOTE 24, QUADRA 720, SETOR BUREAU, GOIÂNIA, GO					
TÍTULO DO ANÚNCIO					
PLANTTA 2º PAVIMENTO (NÍVEL +6,35) SPRINKLERS					
PROJETO EXECUTIVO			TOMADA DE PREÇOS		
LIDATA CONSULTORIA E PROJETOS S&S LTDA - CREA 98987			LIDATA CONSULTORIA E PROJETOS S&S LTDA - CREA 98987		
DOTAÇÃO	RECURSO	INDICAÇÃO	INSCRIÇÃO EM PROCESSO		
ZERAR			R\$ 071/17		
BOM DIA VOTANTE SIGUELE, MARCELO RODRIGUES ALMEIDA			INSCRIÇÃO		
VOTO Nº 05			NÚMERO		
ZERAR			HSP 05		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ESCALA					

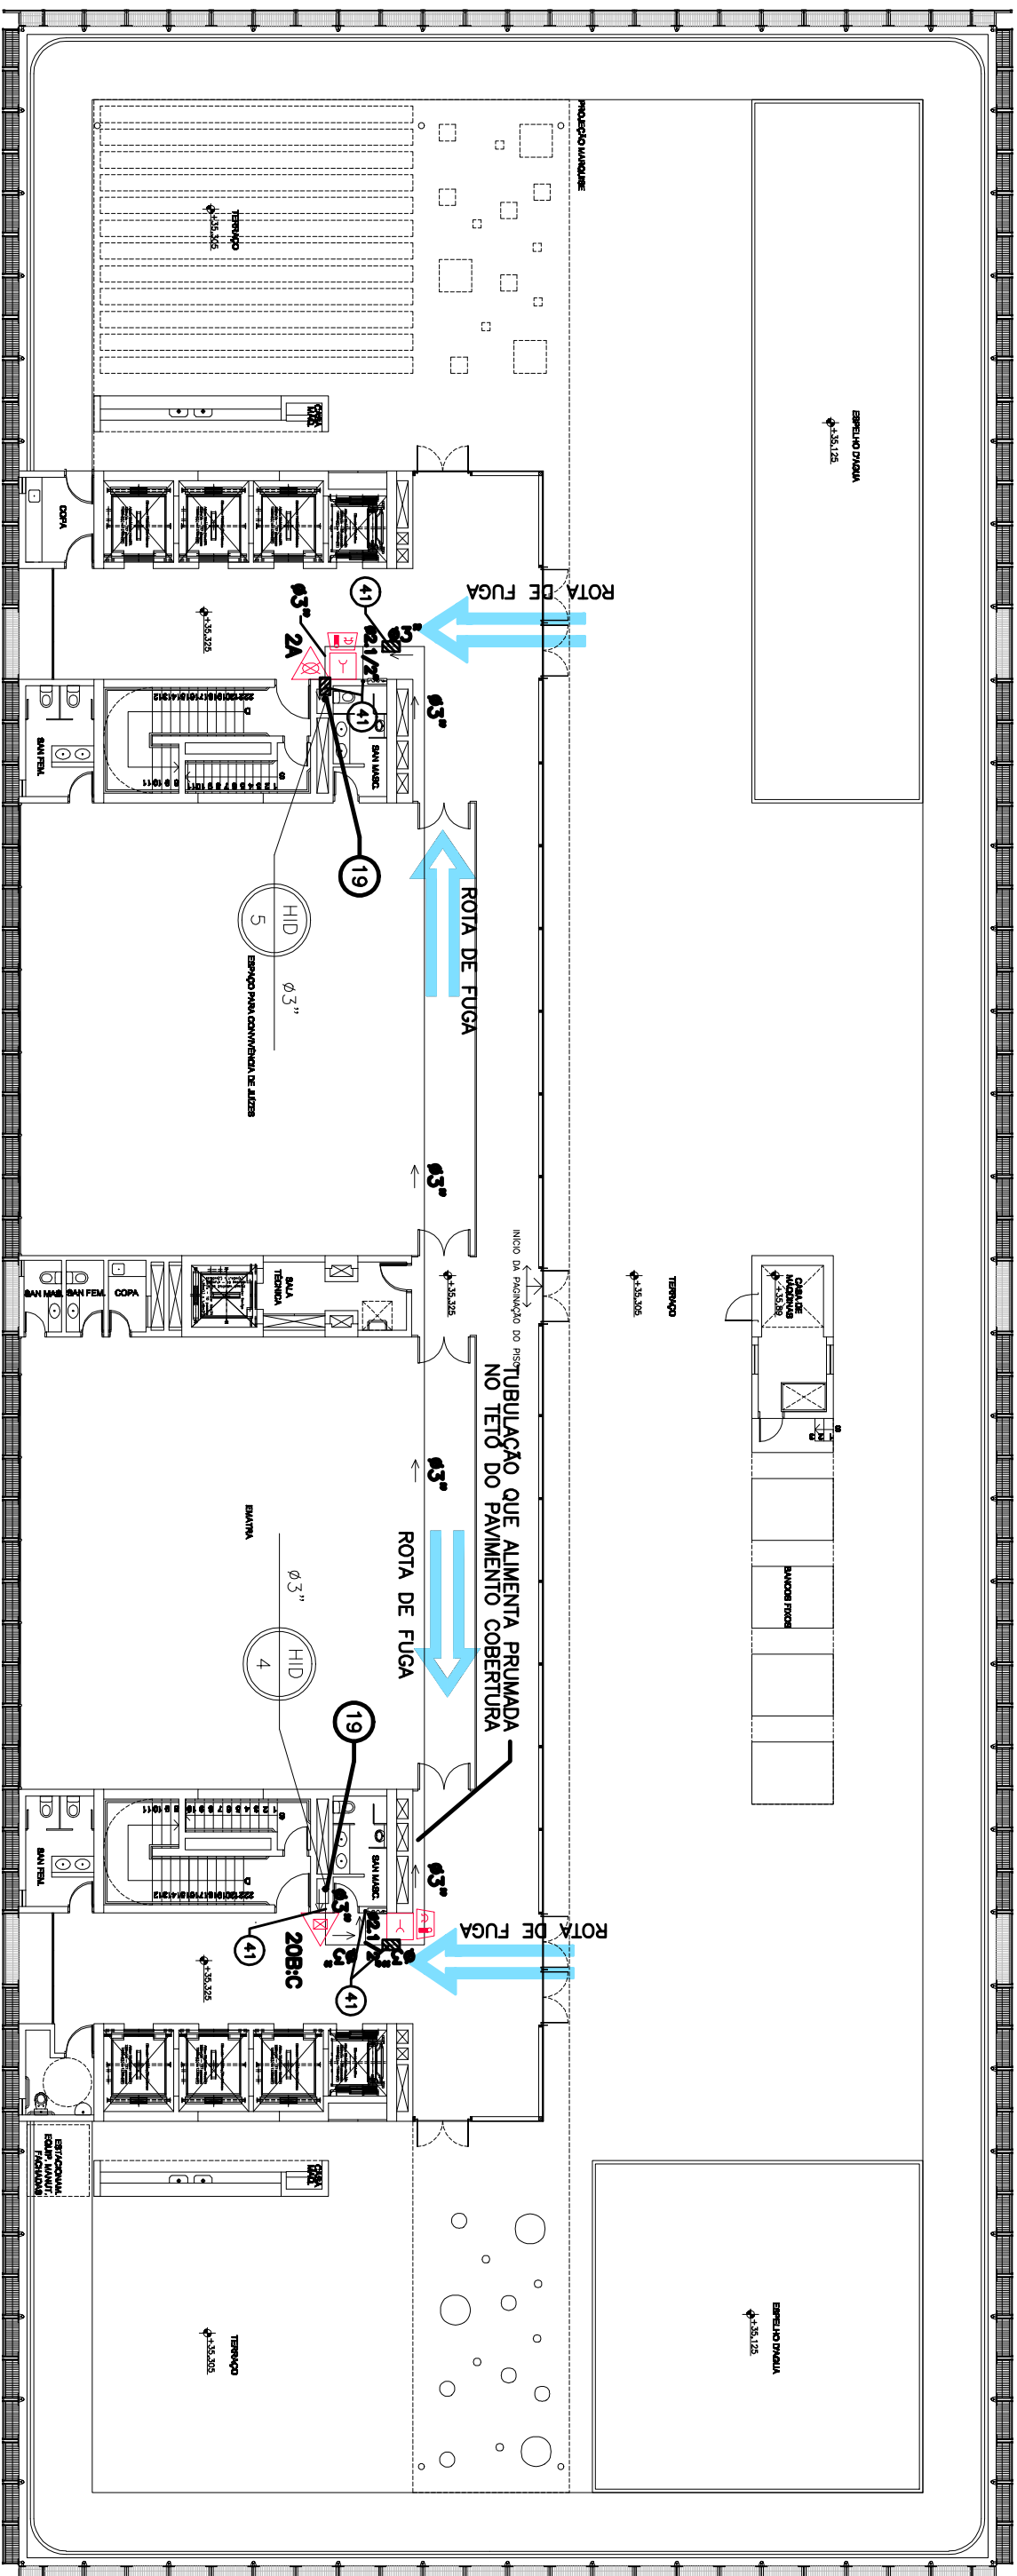


PLANTA 90. PAVIMENTO (COBERTURA) - NIVEL +35,80
escala: 1/200

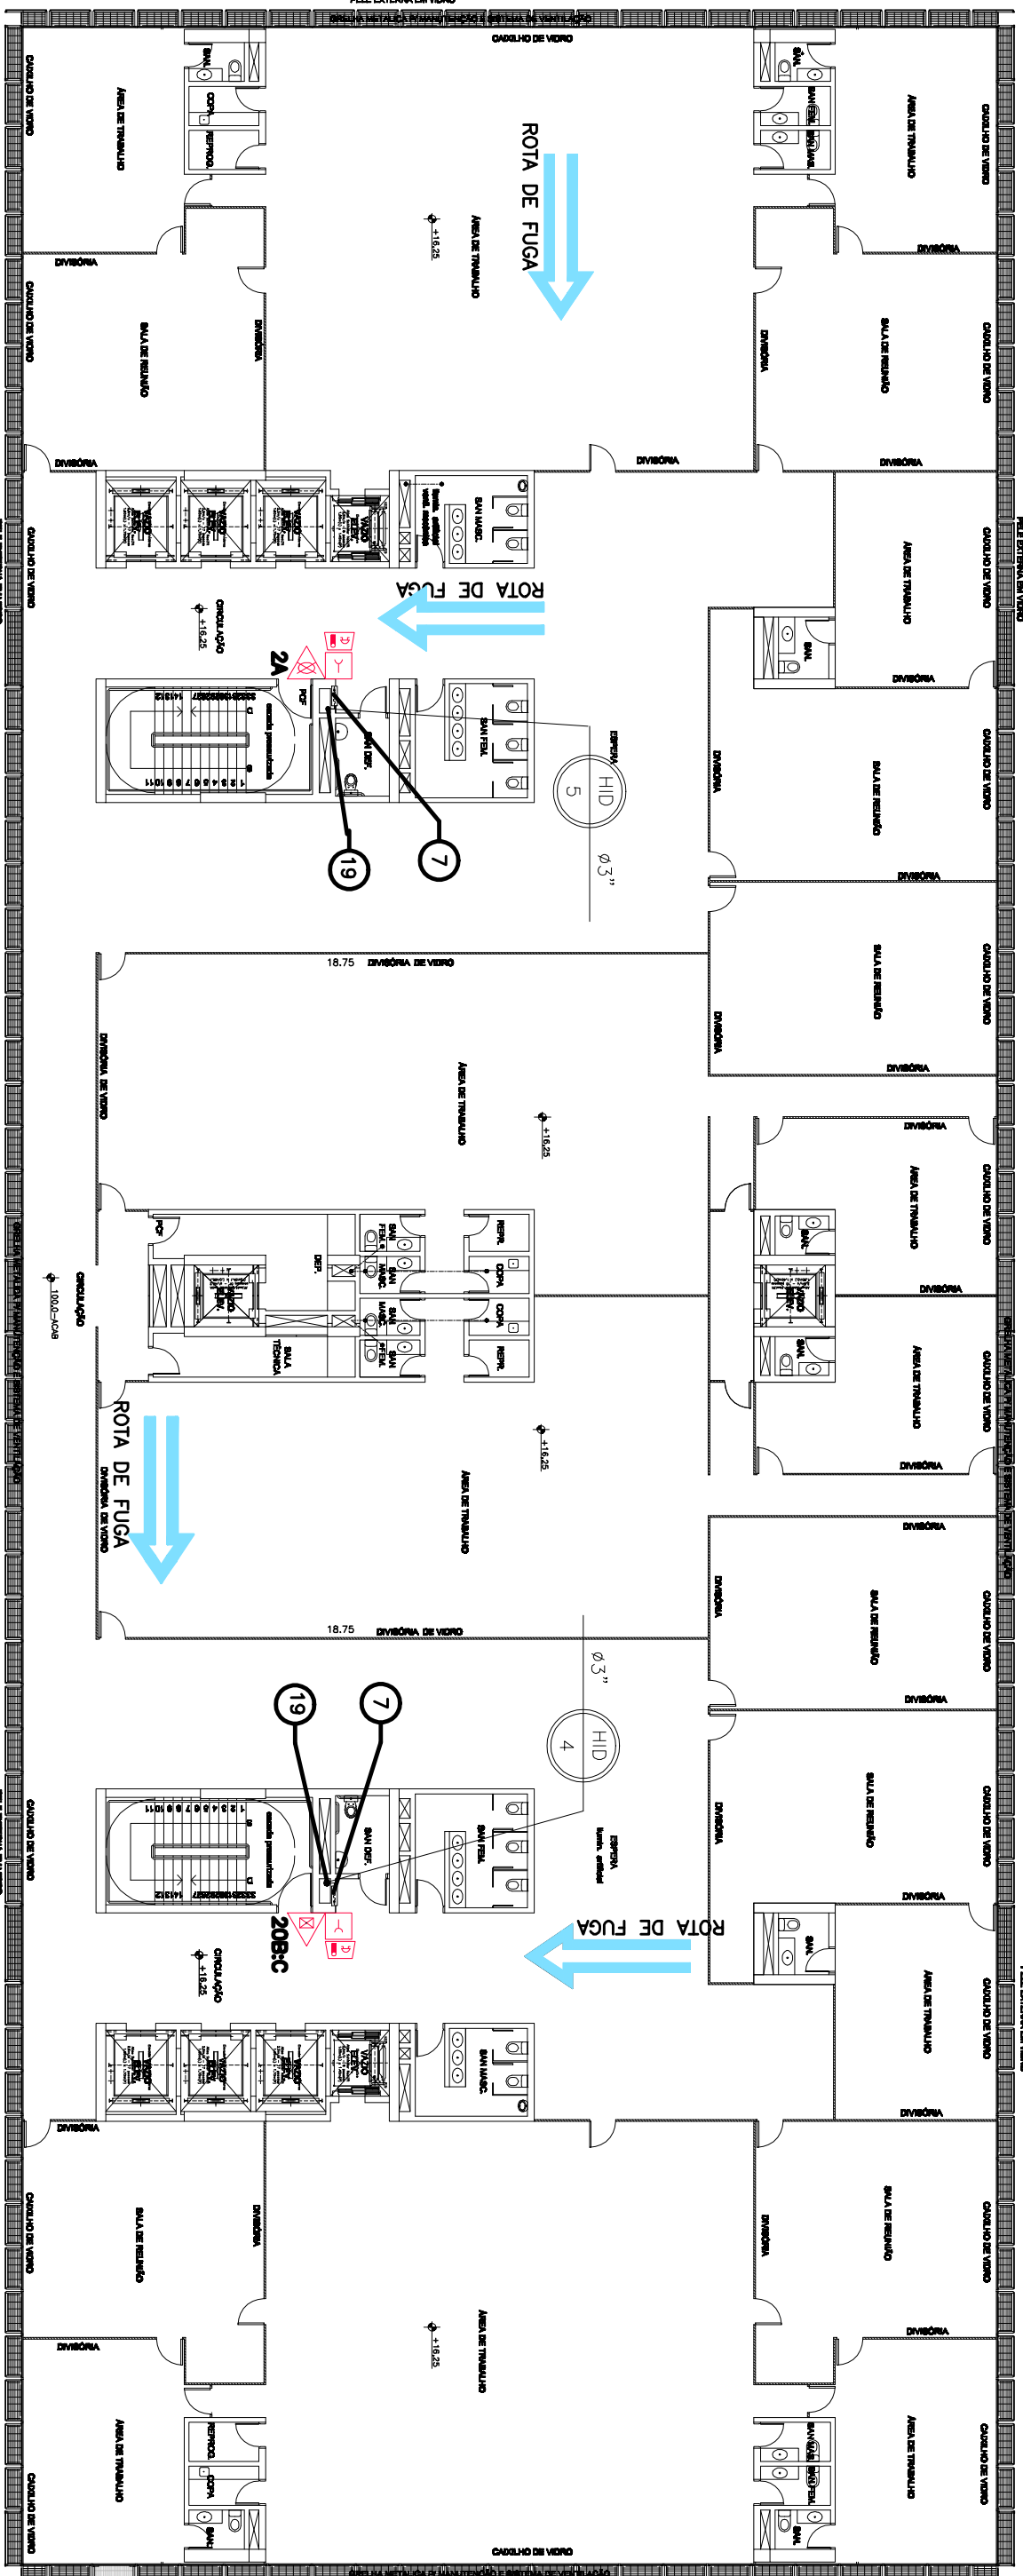


PLANTA PAVIMENTO TIPO - NÍVEIS +16,25 / +20,16 / +24,07 / +27,98 / +31,89
escala: 1/200

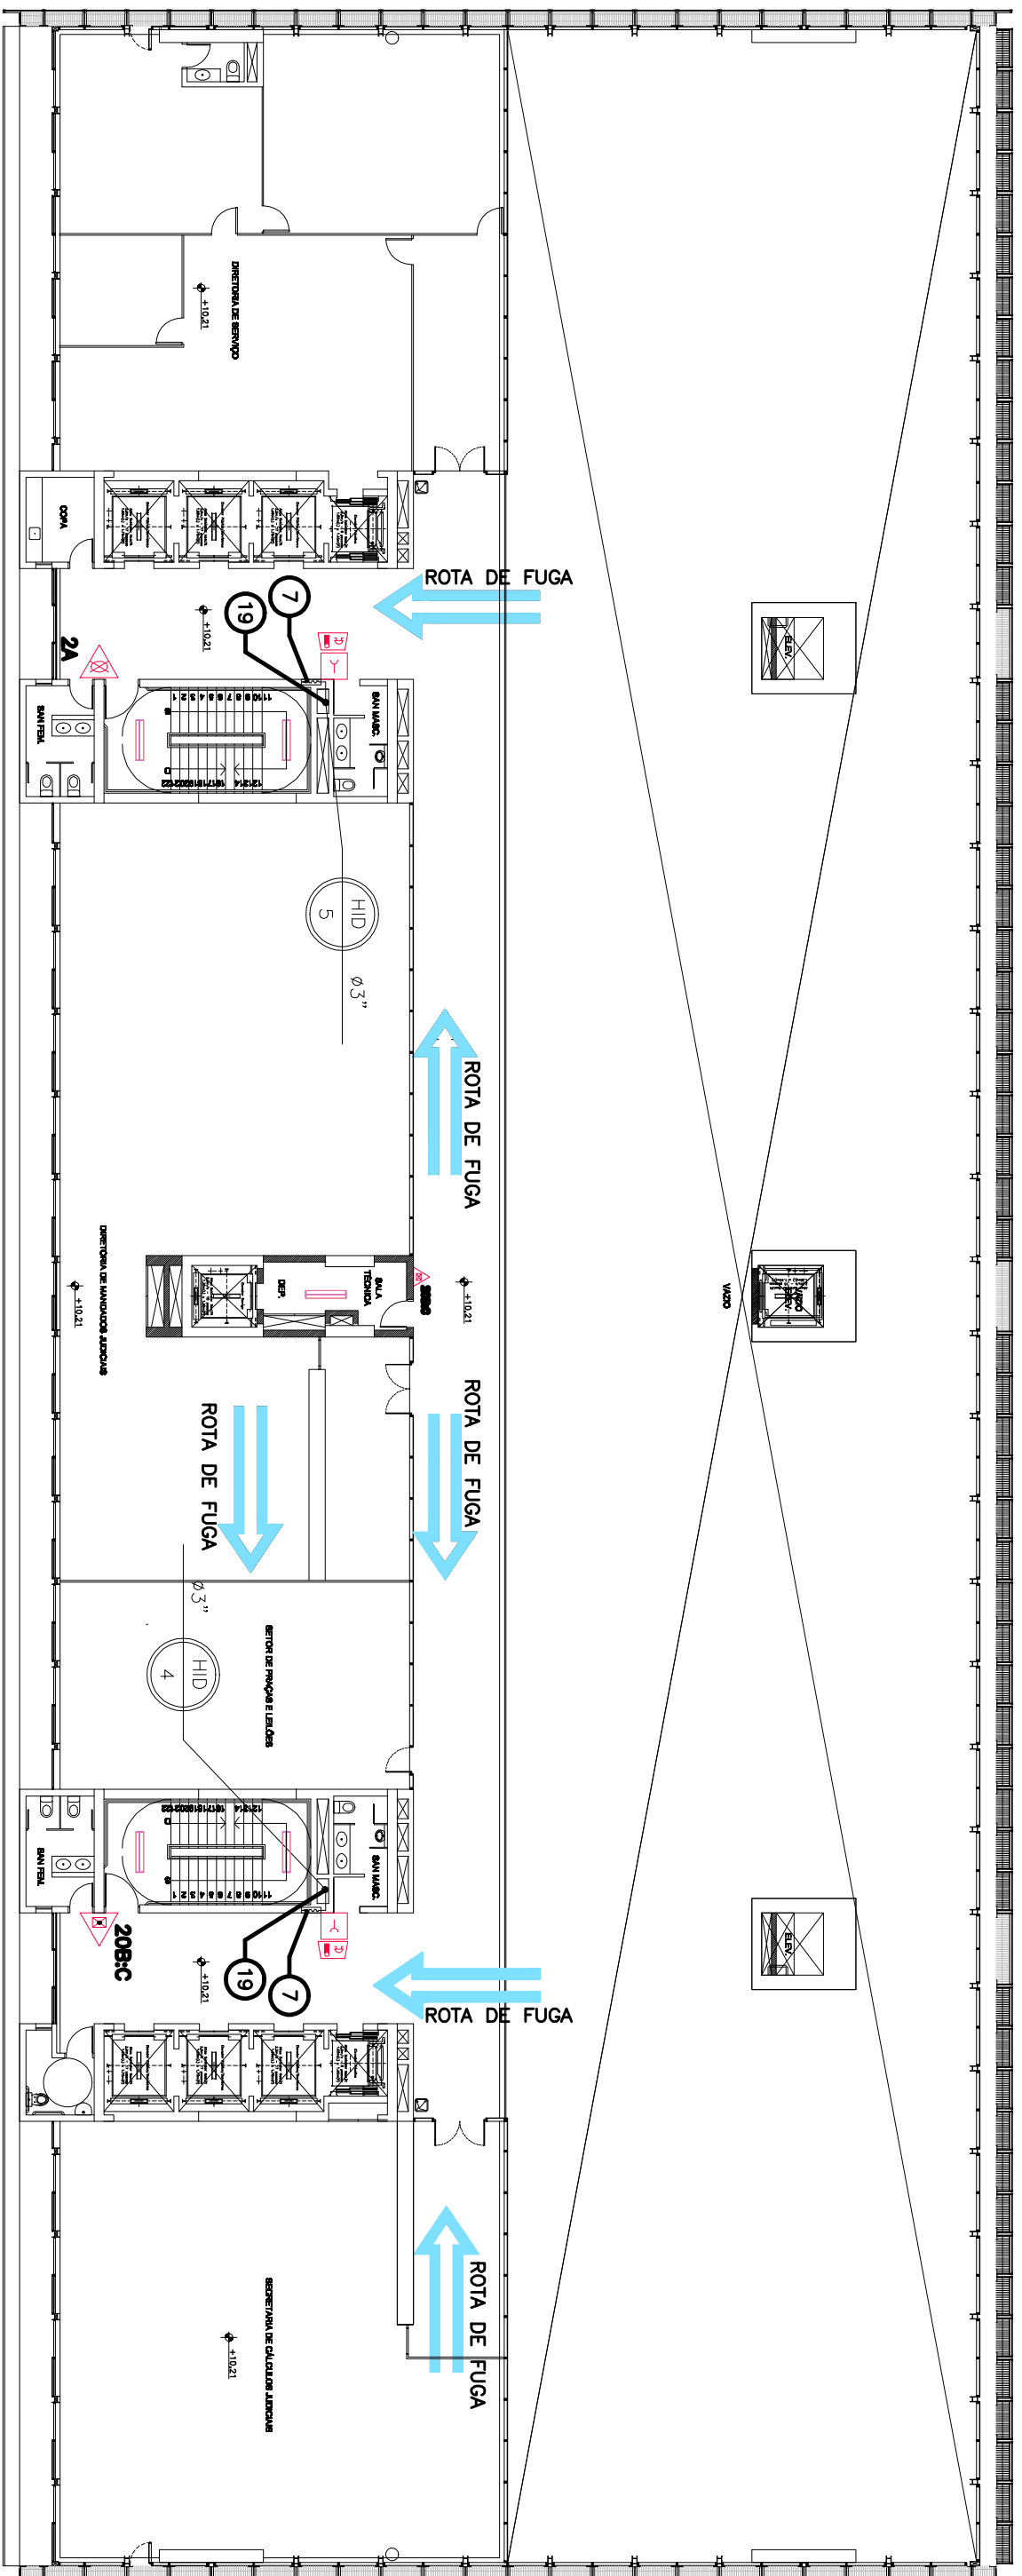

PLANTA 30. PAVIMENTO (MEZANINO) - NIVEL +10,31
escala: 1/200

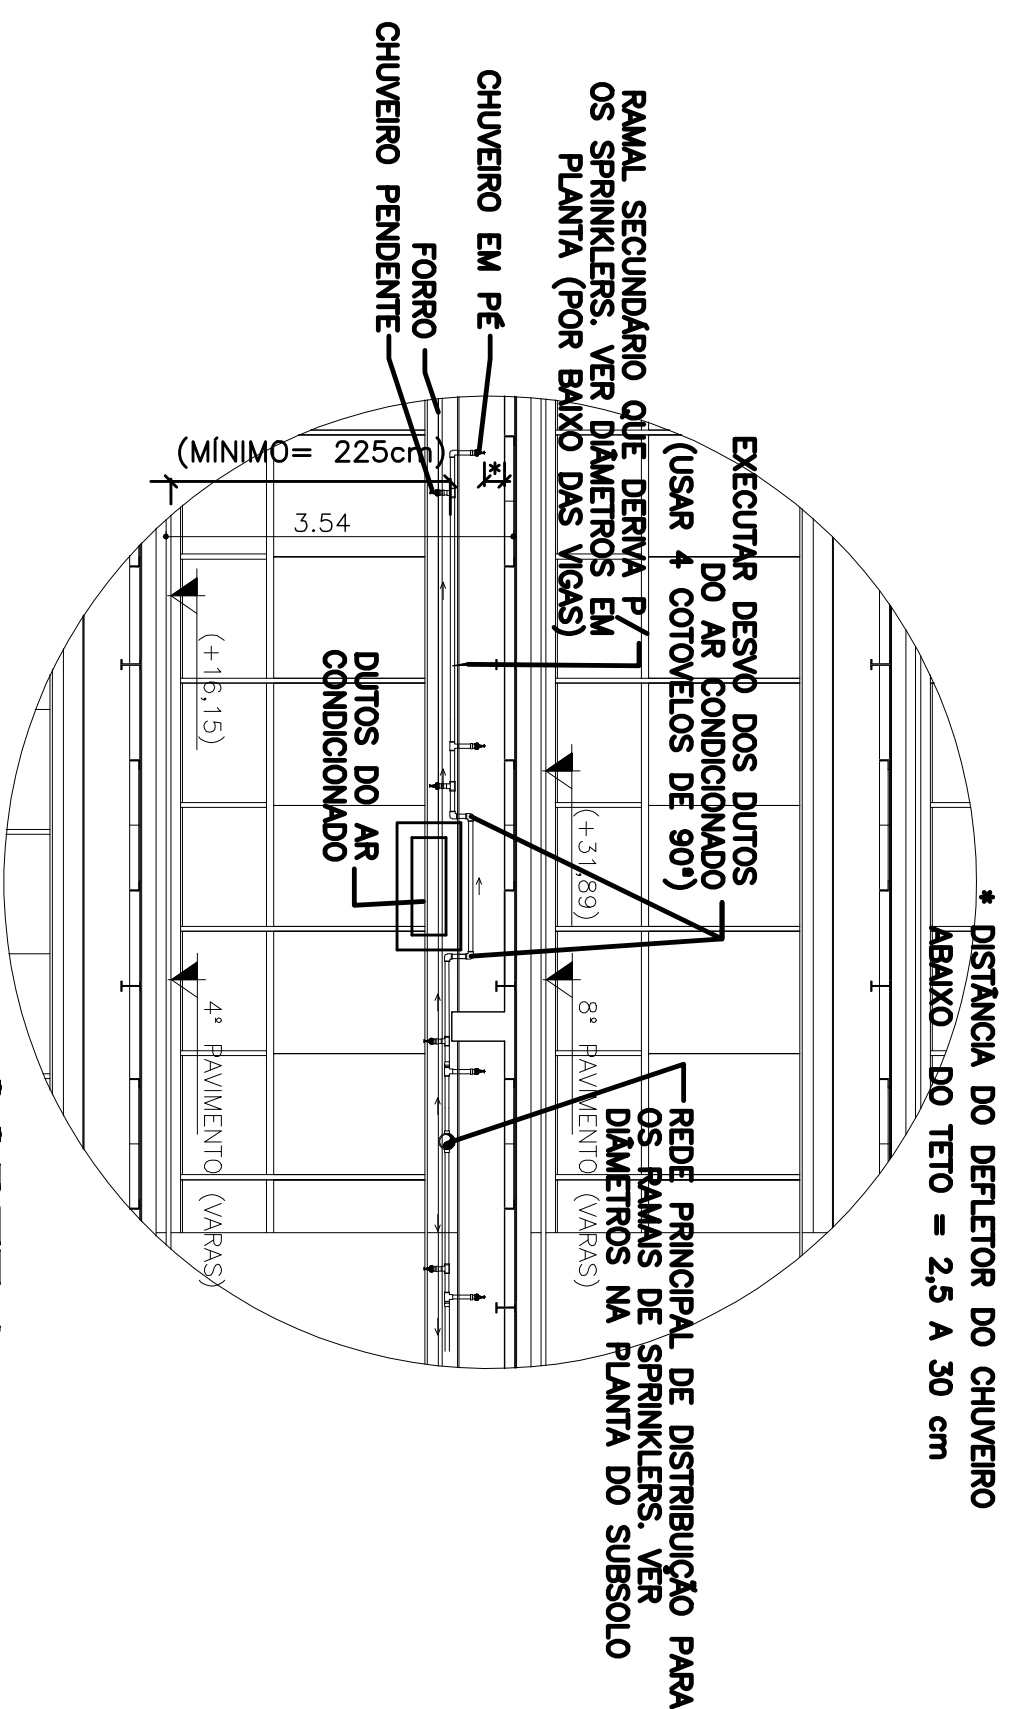

CORTE 1
DESVIOS DE AR COND.
ESC 1:75

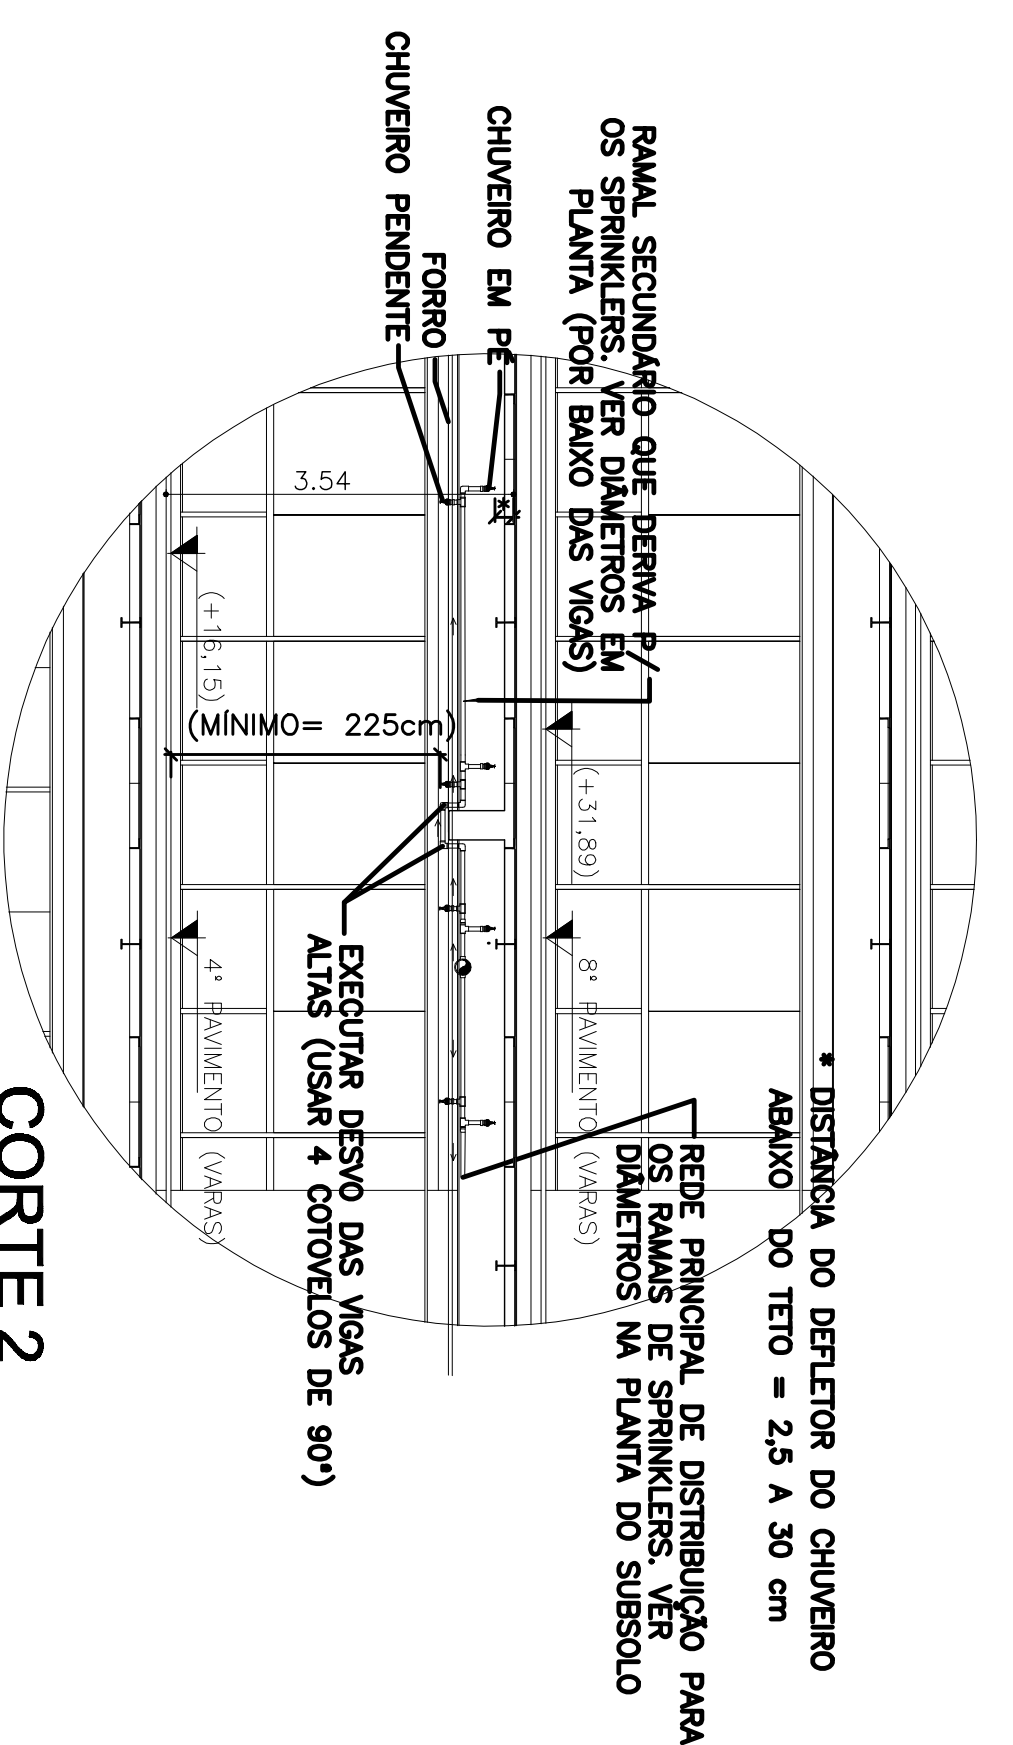

CORTE 2
DESVIO DAS VIGAS ALTAS
ESC 1:75

DESCRIÇÃO	
	CARREGA D'ÁGUA
	CARREGA DE Pó BC
	BOITEIRA DENTRO DE CAIXA LACRADA COM TAMPA DE VIDRO A 1,30m DO PISO PARA ACOIONAR ALUMINE
	MANEJADOR SONORO E VISUAL (COM CORDÃO) ACIMA DA BOITEIRA

LEGENDA INCENDIO

- ⑦ - CIMA DE INCENDIO 60 x 90 x 17 cm COM 1 MANUEIRA DE INCENDIO DE 30m C/2 LANCES DE 15m (DET. NESTA PRANCHA)
- ⑧ - PRIMAVEIA DE INCENDIO ø 3" FIC
- ⑨ - DESNO DA TUBULAGA COM OS DUTOS DE AR CONDICIONADO (VER CORTE 1)
- ⑩ - DESNO DA TUBULAGA COM VIGAS ALTAS (VER CORTE 2)

[illegible]

OBSERVAÇÕES: (MANGUEIRAS: APLICAÇÃO COMERCIAL)
- AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVEM SER DO TIPO SINTET. COMERCIAL, (REFORÇO TEXTIL EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA), Ø1.1/2", DE ACORDO COM ABNT (NBR 11981).

assunto: CAIXA DE INCÊNDIO-90 PAV. NIVEL +35,80
escala : SEM ESCALA det.: 2-1

[illegible]

OBSERVAÇÕES: (MANGUEIRAS: APLICAÇÃO COMERCIAL)

- AS MANGUEIRAS DE INCENSO DEVEM SER DO TIPO SMITEX COMERCIAL (REFORÇO TEXTIL EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, #11/2", DE ACORDO COM ABNT (NBR 11861).

[illegible]



escala: 1/200

SE A ALTURA DA VIGA MEDIDA ABAIXO DA LAJE FOR ENTRE 0,20m E 0,60m, A ÁREA DE AÇÃO DO DETECTOR DEVE SER REDUZIDA PARA DOIS TERÇOS DAQUELAS MENCIONADAS EM 5.3.4.2 E C-2.8

LEGENDA

- a) 5 lux em locais com desnível : escadas ou passagens com obstáculos;
b) 3 lux em locais planos : corredores, halls e locais de refugio

daniel corsi
dani hirano
reinaldo nishimura


Tel +55 11 3120-6986 www.chinarquiltos.com info@chinarquiltos.com

DO TRABALHO 18a. REGIÃO

QUADRA T-22, SETOR BUENO, GOIÂNIA, GO

INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)


[illegible][illegible]

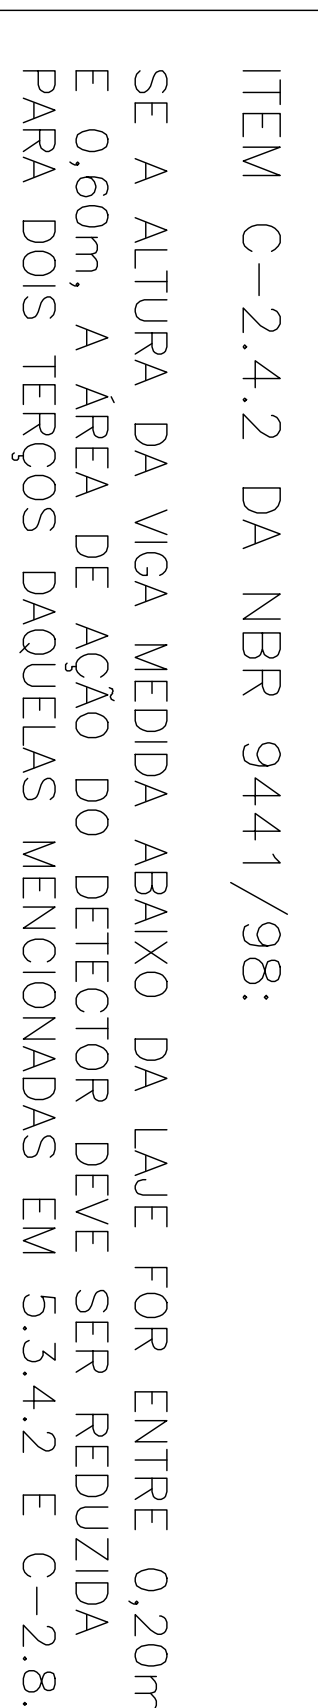

- ☒ **F** Detector Termovelocimétrico Endereçável
- ☒ **C** Detector Termovelocimétrico Convencional
- ☒ **ZF** Detector de Fumaça Endereçável
- ☒ **ZF** Detector Automático de Fumaça Endereçável do sistema principal para acionamento do sistema de pressurização
- ☒ **ZF** Detector de Fumaça Convencional
- ☒ **O** **Ponto de Iluminação de Emergência**
 NBR 10368/99, Item 5.11.1.2:
 a) 5 lux em locais com densidade; escudos ou possesgens com obstáculos;
 b) 3 lux em locais planos; corredores, halls e locais de refúgio


Rua General Jardim, 645 - 662 - Vila Buarque - São Paulo - SP 01223-011
Tel: +55 11 31120-8888
www.cinearquibico.com info@cinearquibico.com

[illegible][illegible]

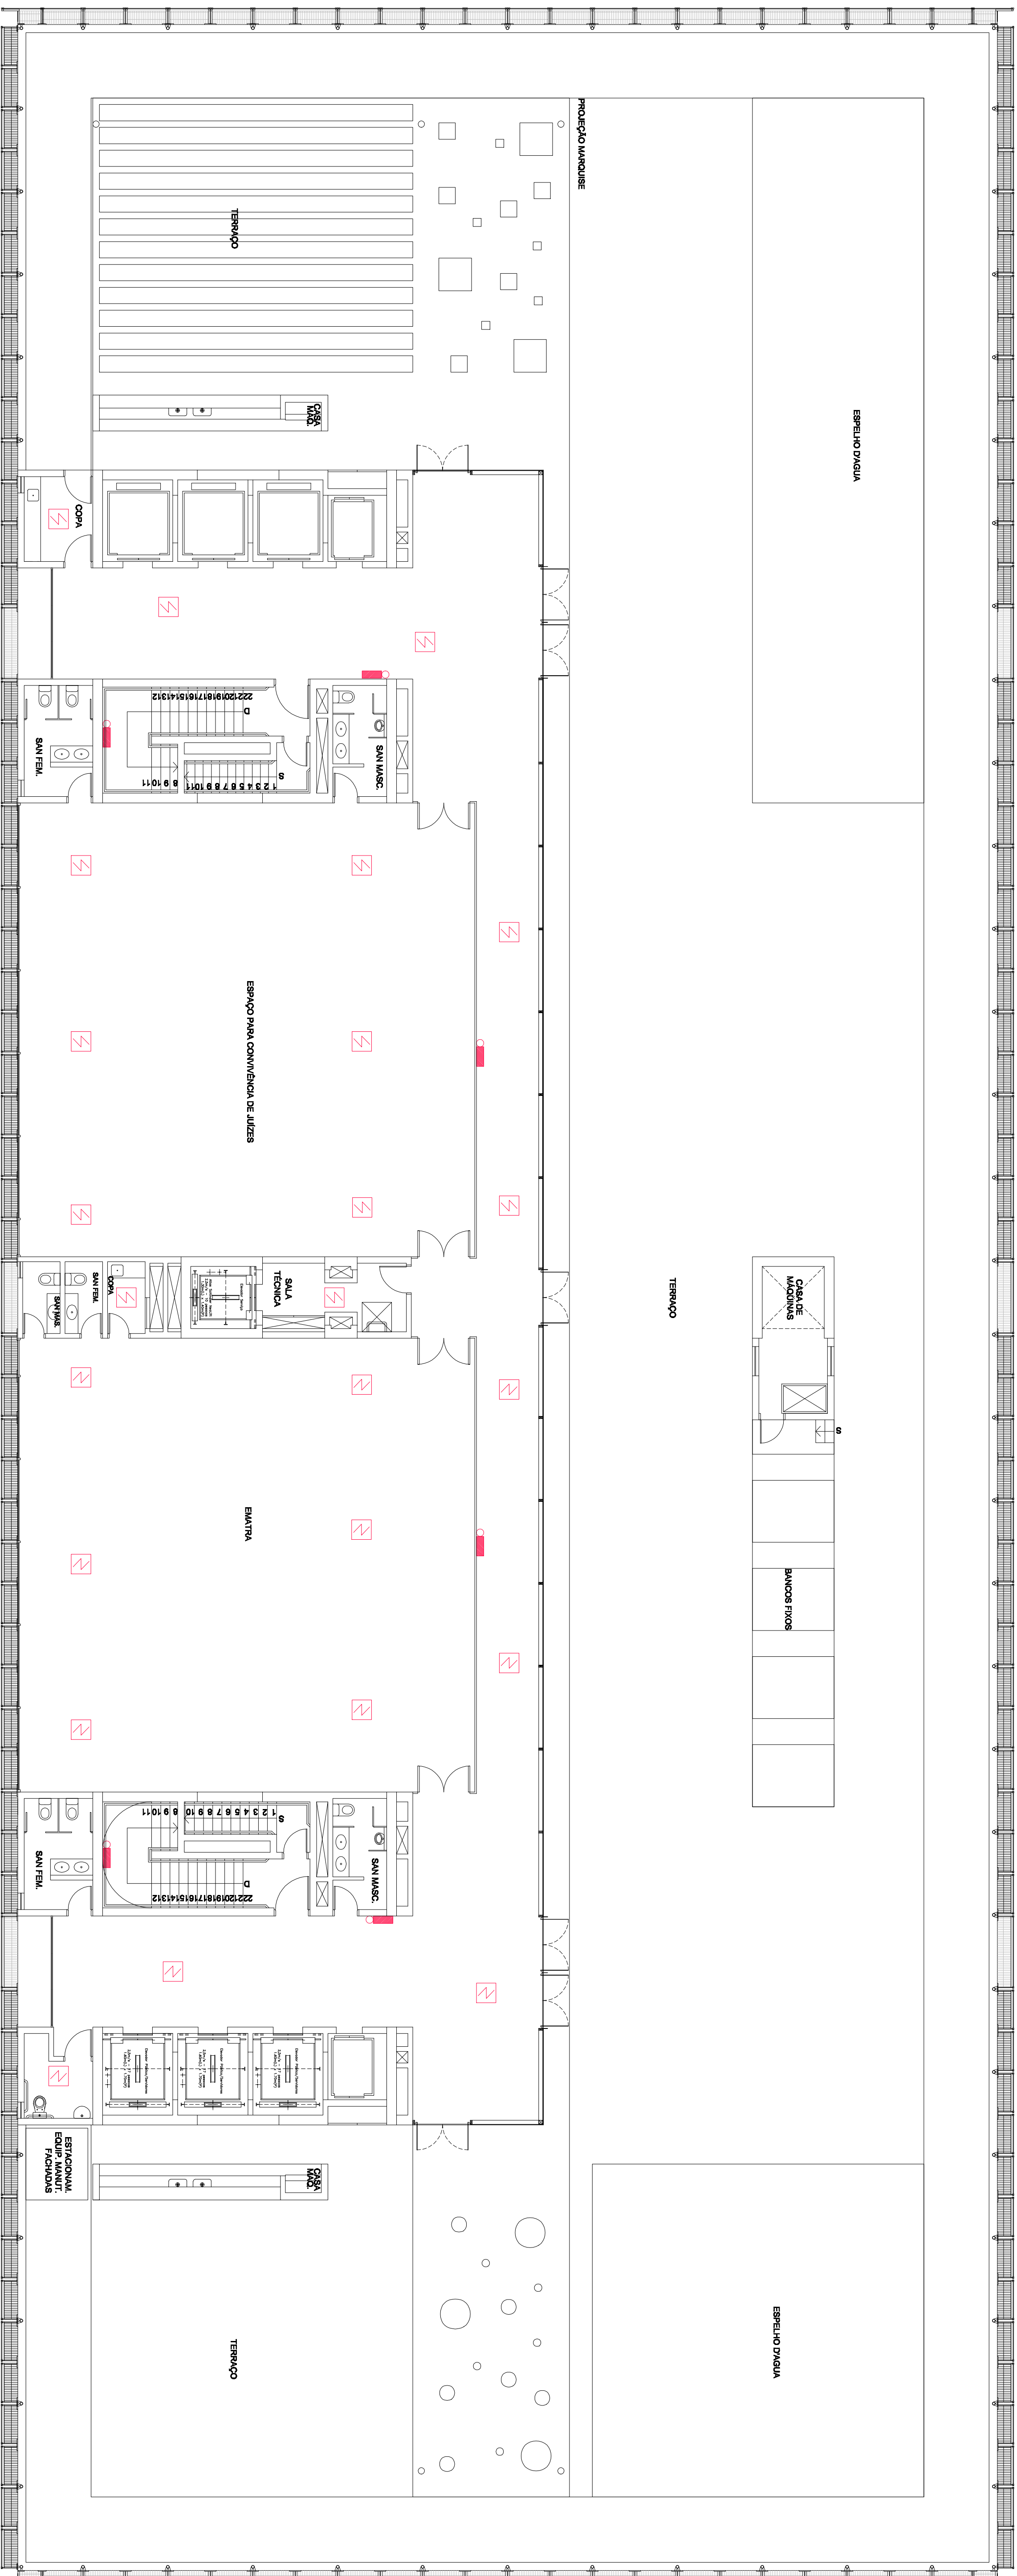

PLANTA 90. PAVIMENTO (COBERTURA) - NIVEL +35,325 - 1ª ETAPA
escala: 1/100

escala: 1/100

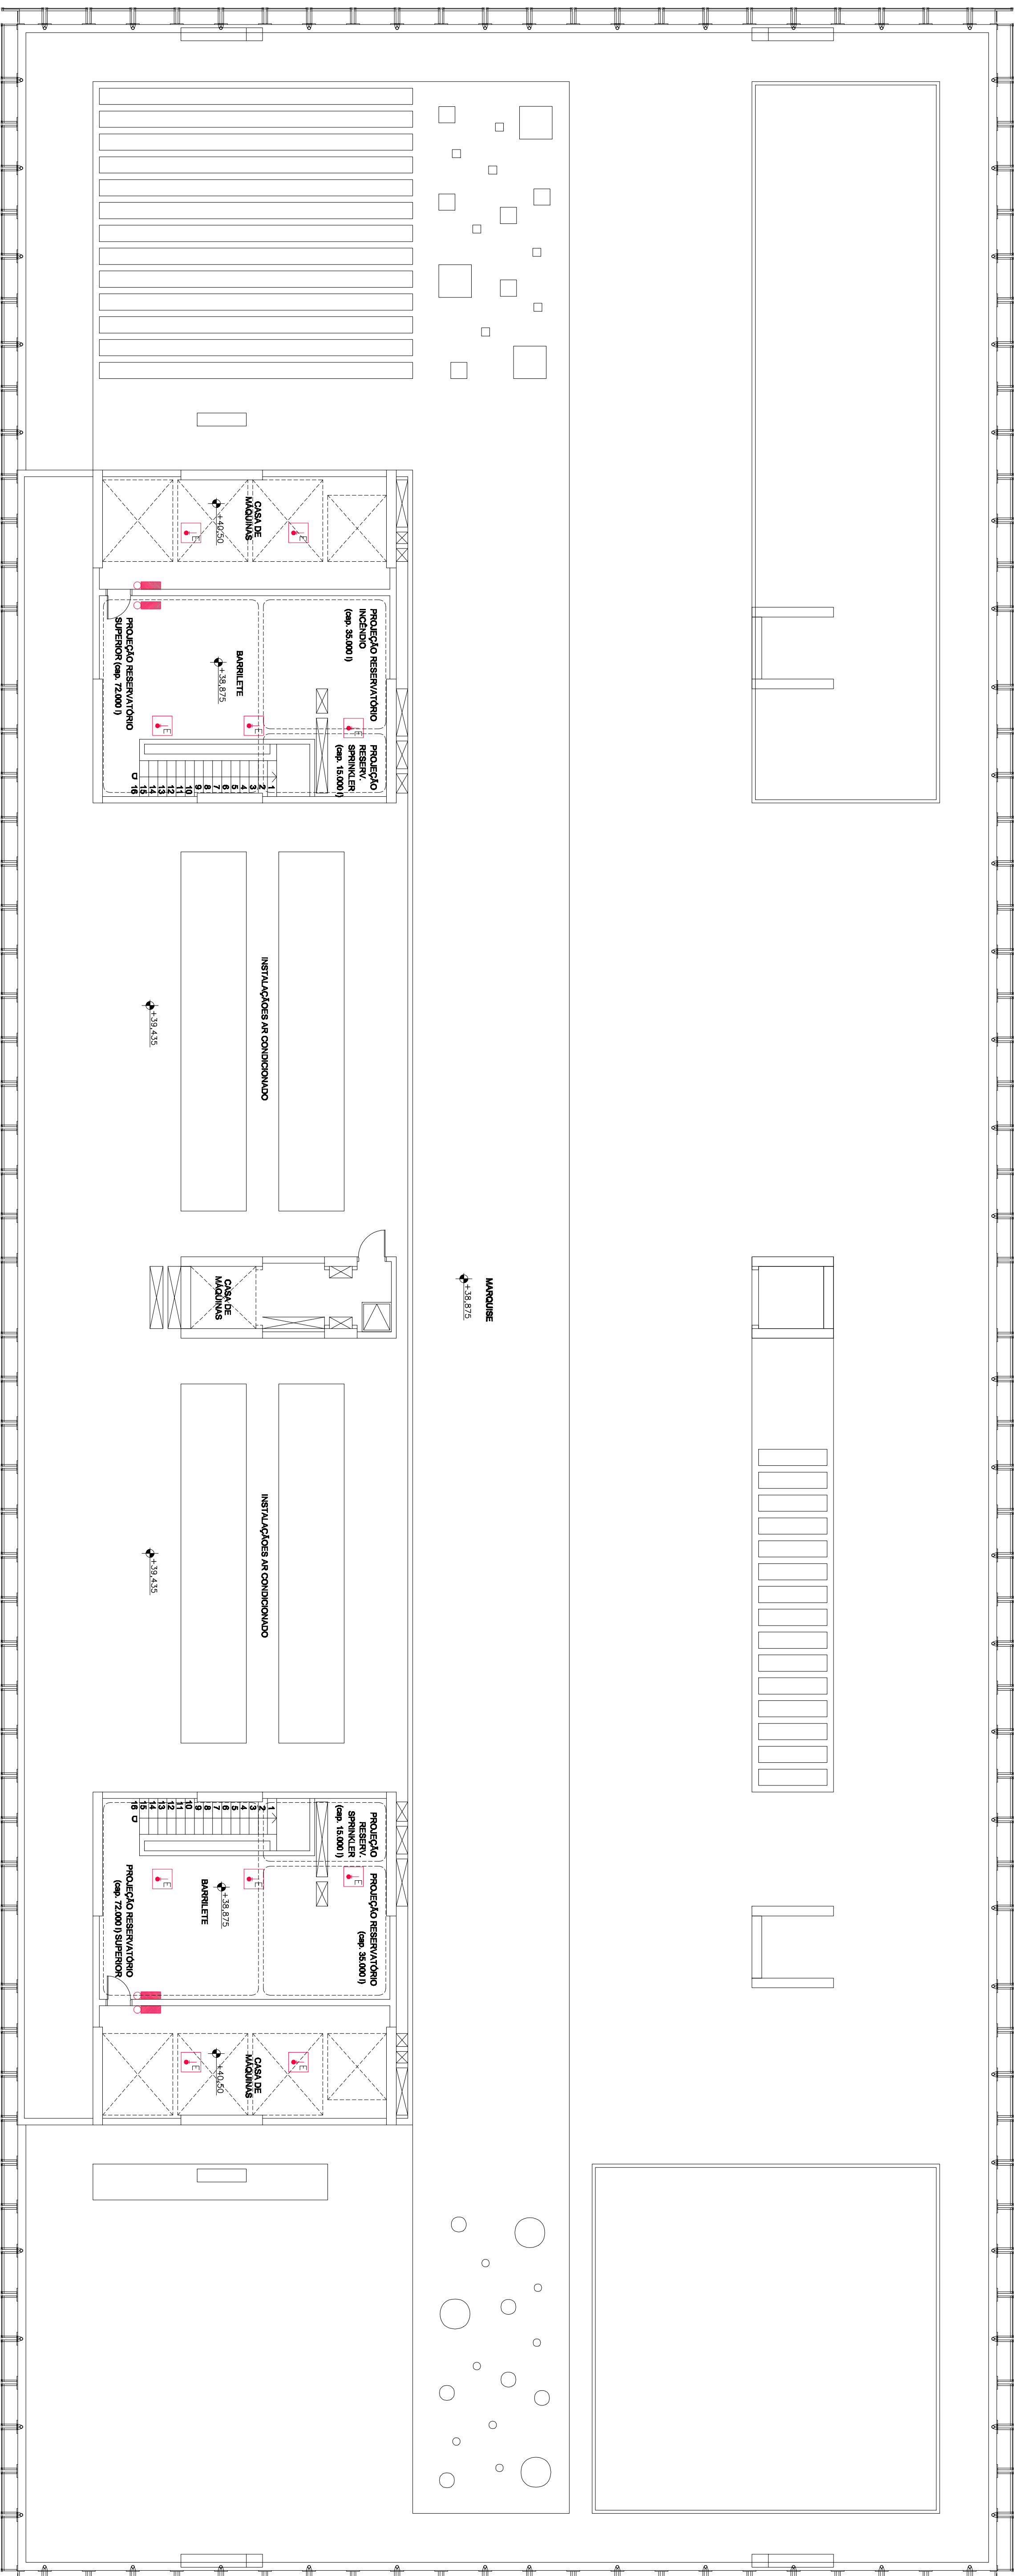

PLANTA BARILETE NÍVEL +26.40 - 1ª ETAPA
escala: 1/100

escala: 1/100

☒ **Detector Termomecânico Endersghei**

☒ **Detector Automático de Fumaça Endersghei** do sistema principal para acionamento do sistema de pressurização

☒ **Detector de Fumaça Convencional**

☒ **Ponto de Iluminação de Emergência**
NBR 10869/99, Item 5.1.1.2;

☒ **5 lux em locais com deviativ**: escadas ou passagens com obstáculos;

☒ **3 lux em locais planos**: corredores, salas e locais de refúgio

[illegible]**CHN** | **arquitectos**

daniel coral
dani hirano
reinado nakamura

UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO 18a. REGIAO

**COMPLEXO TRABALHISTA DO TRT DA
18ª. REGIÃO - PRIMEIRA ETAPA**
ENDEREÇO: AVENIDA 1-4, RUA T-42, RUA T-39 E RUA T-61, LOTE 1 A LOTE
QUADRA T-42, SETOR BULEVÔ, GOVÂNIA, GO

PLANTA COBERTURA NÍVEL +35,80 - 1ª ETAPA
PLANTA BARRILETE NÍVEL +26,40 - 1ª ETAPA
(SÍMBOLOS DETECTORES INCENDIO E
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

[illegible]