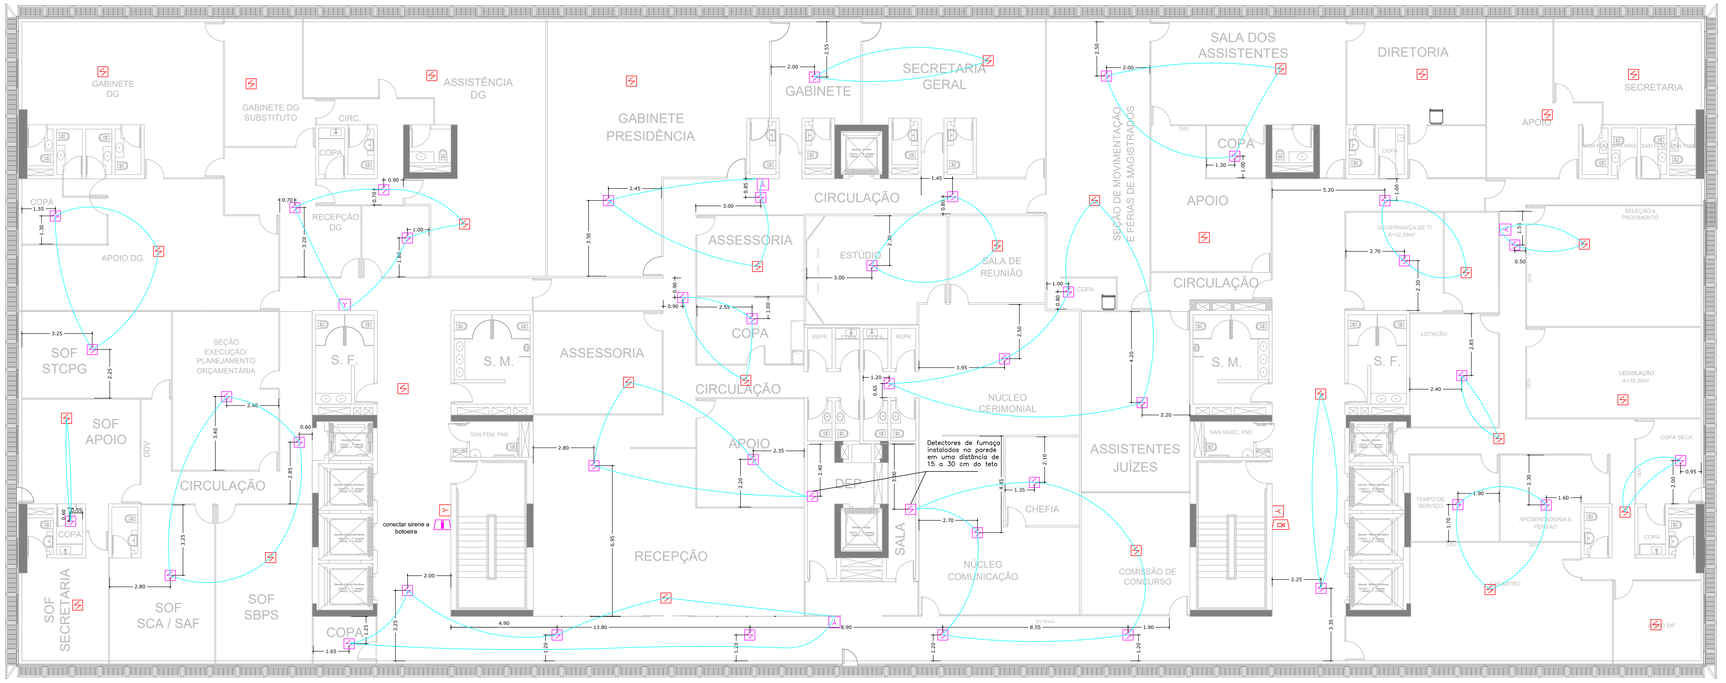

PLANTA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - 8º PAVIMENTO

Escala 1:100

LEGENDA DE CORES

- EQUIPAMENTOS EXISTENTES
- EQUIPAMENTOS A ACRESCENTAR

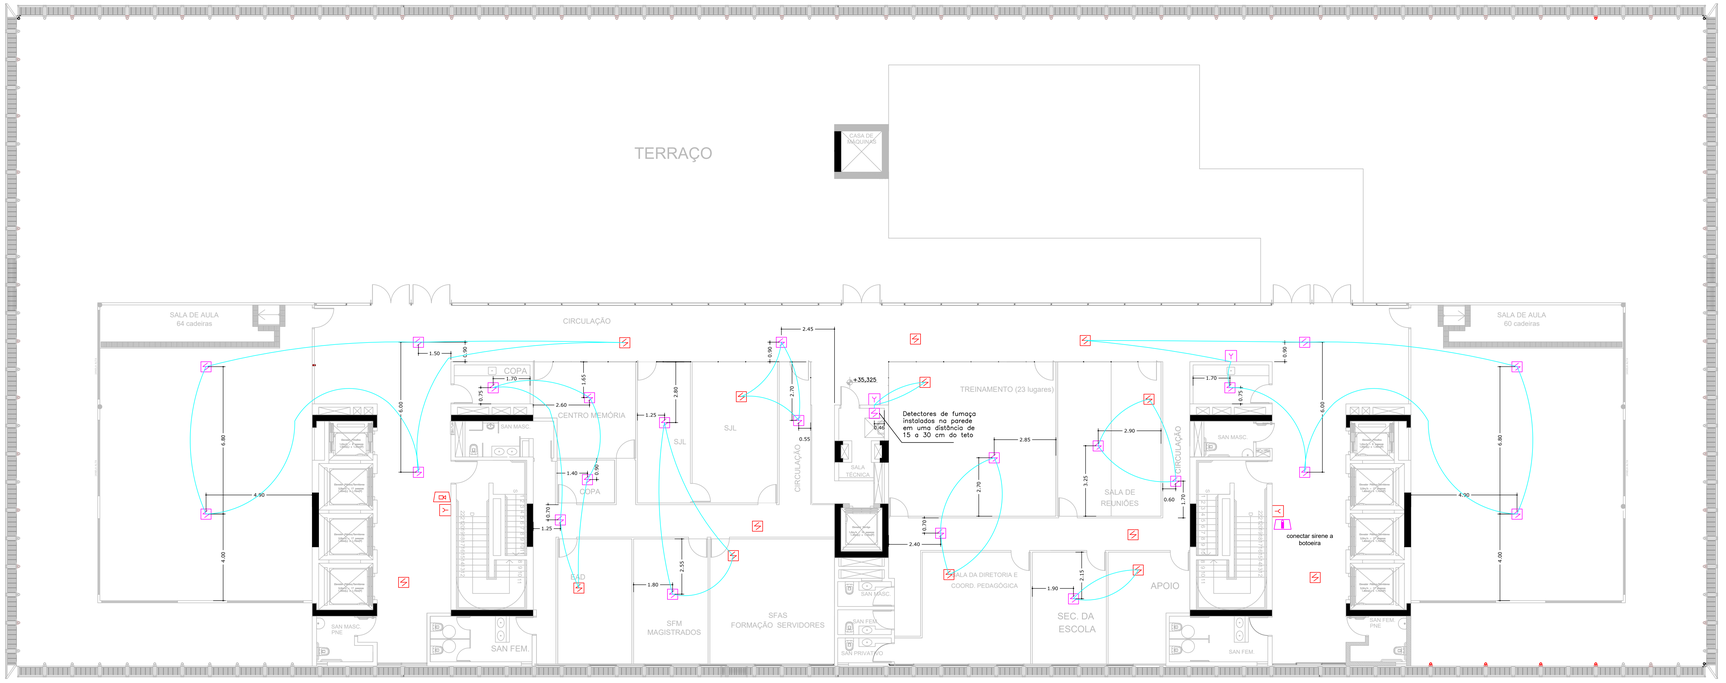

PLANTA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - 9º PAVIMENTO

Escala 1:100

OBSERVAÇÃO
NOS DOIS BARRILETES, EXISTEM 4 DETECTORES QUE FUMAÇA QUE DEVERÃO SER TESTADOS E MAPEADOS. VER OBSERVAÇÕES GERAIS (PRANCHA 1).

LEGENDA

DESCRIÇÃO
CABO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME – CABO BLINDADO ANTICHAMA 3x1,5 MM
TUBULAÇÃO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO – DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA
DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME BOTOEIRA DENTRO DE CAIXA LACRADA COM TAMPA DE VIDRO A 1,30m DO PISO PARA ACIONAR ALARME
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE ACIMA DA BOTOEIRA
AVISADOR VISUAL

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - FÓRUM

ENDEREÇO:	AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1403, QD. T-22 LTS. 13 A 18 SETOR BUENO – GOIÂNIA – GOIÁS
PROPRIETÁRIO:	TRT – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
AUTORES DO PROJETO:	ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
RESP. TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO: UNIÃO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18a. REGIÃO

AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D–GO

RESP. TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D–GO

APROVAÇÃO

Projeto executivo do Sistema de Detecção e Alarme do edifício laiba-luz

DETECÇÃO E ALARME

FONE: (062) 3086-0683

Vetor Empreendimentos

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
8º E 9º PAVIMENTOS
FÓRUM

FOLHA: 7/7

TERRENO:	CONST.:	ESCALA: INDICADA	VERSÃO: 002	DATA: AGO/2017