


PLANTA SPRINKLERS PARA CIMA - 2º PAVIMENTO

Escala 1:100

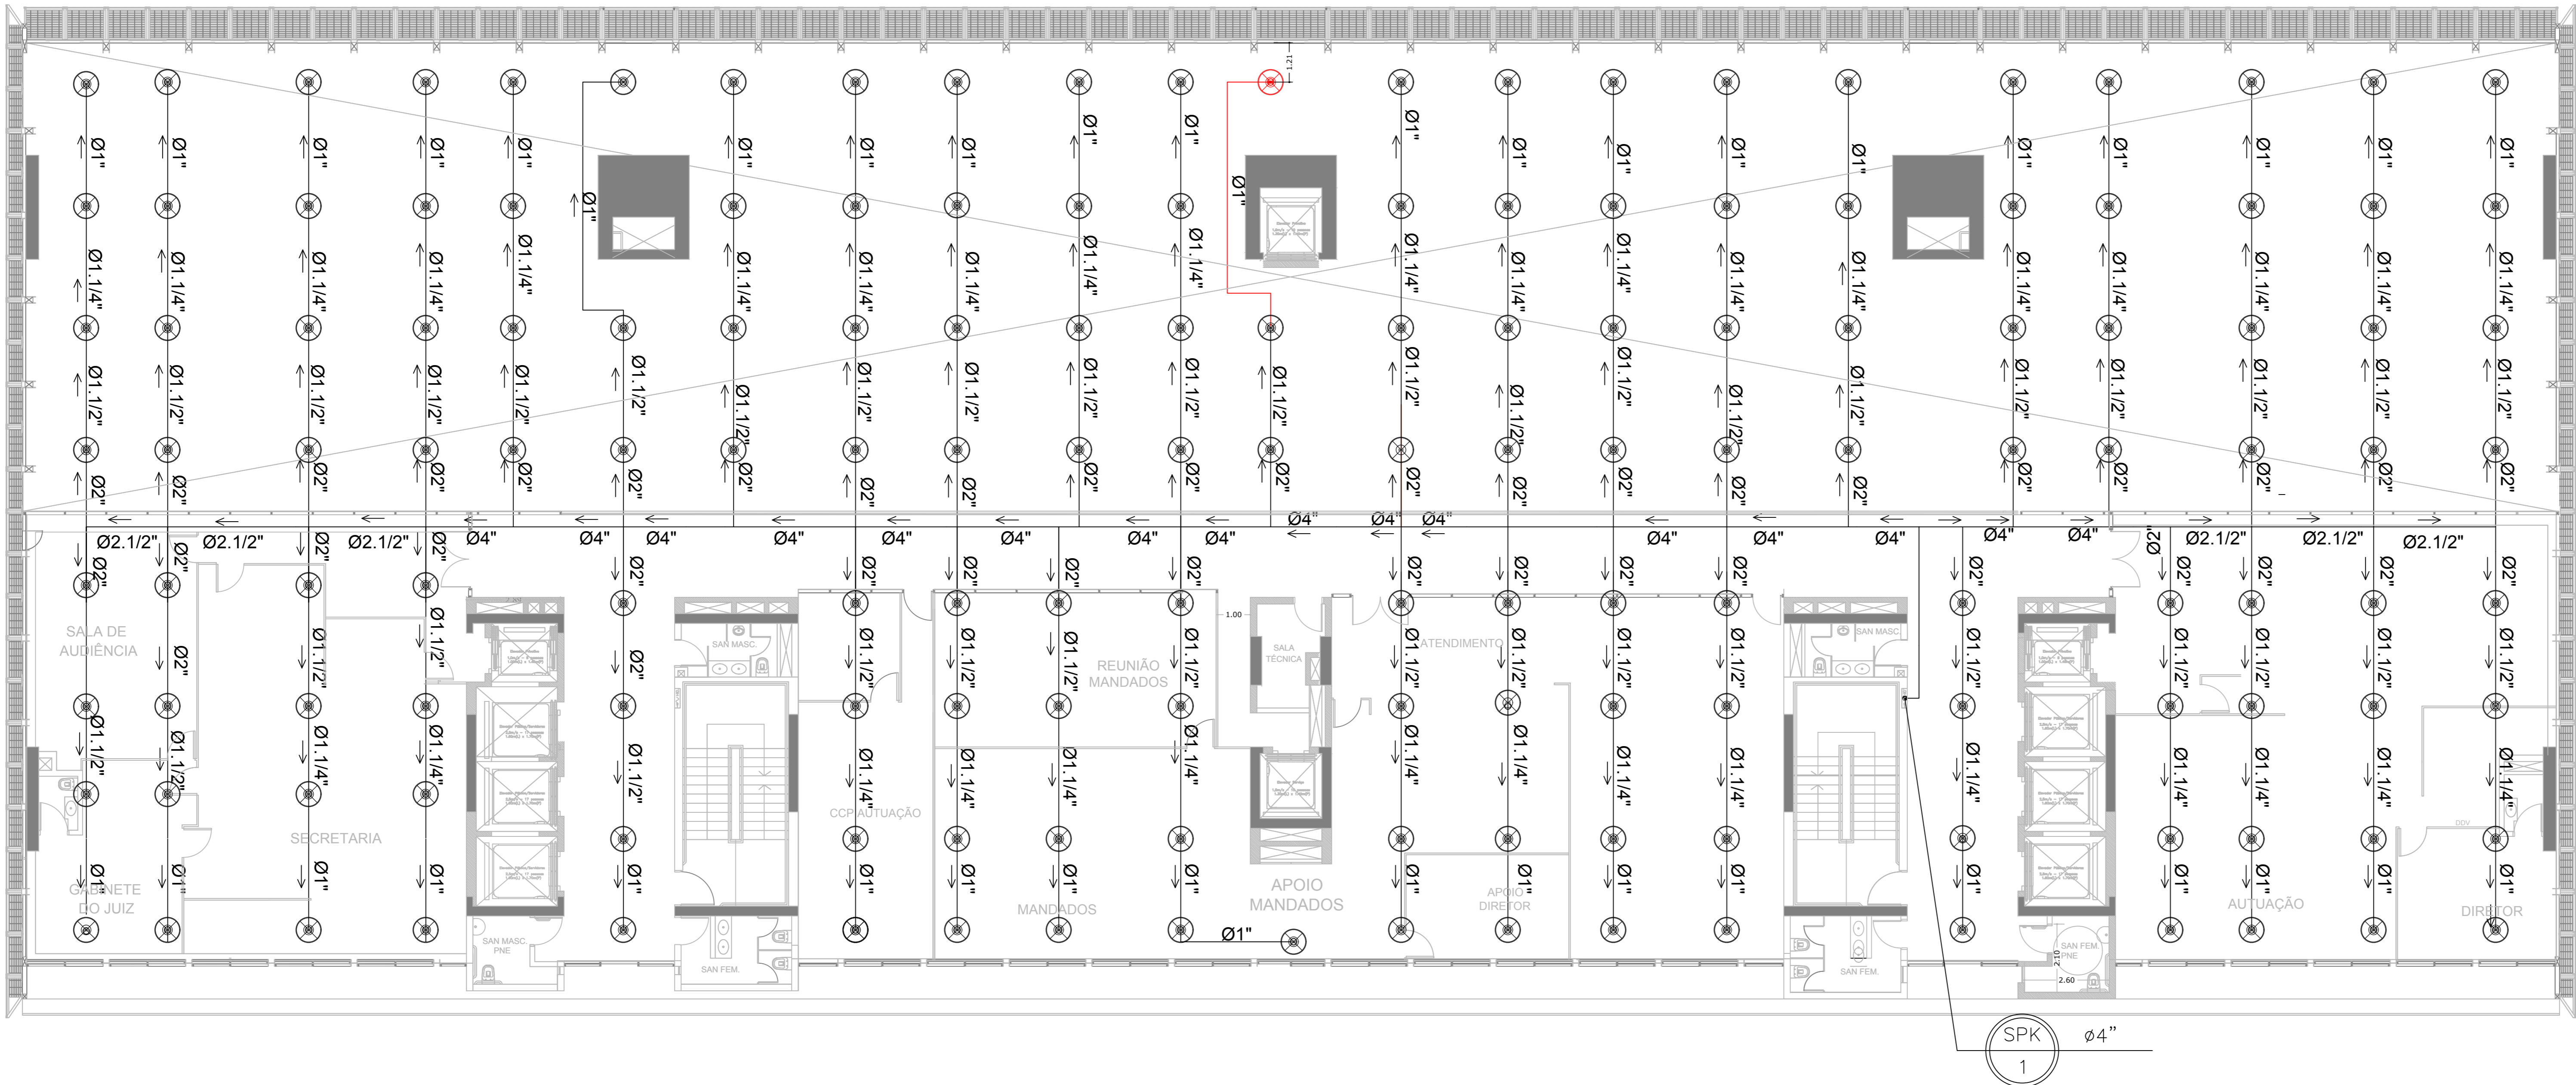

PLANTA SPRINKLERS PARA CIMA - 3º PAVIMENTO

Escala 1:100

| LEGENDA | |
|---|---|
| TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTE | — |
| TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO A SER INSTALADA | — |
| SPRINKLER PARA CIMA, 68", K=80 (5,6), DN 1/2" - EXISTENTE COM CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO | |
| SPRINKLER PARA CIMA, 68", K=80 (5,6), DN 1/2" - A SER INSTALADO COM CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO | |

| | |
|---|---|
| TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - FÓRUM | |
| ENGENHEIRO: | AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1413, QD. T-23 LITS. 13 A 18 SETOR BUBO - GOIÂNIA - GOIÁS |
| PROPRIETÁRIO: | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| AUTORES DO PROJETO: | ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA |
| RESP. TÉCNICO: | |
| PROPRIETÁRIO: UNIAO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18a. REGÃO | |
| AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA CREA: 124452-02 | |
| RESP. TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA CREA: 124452-02 | |
| APROVAÇÃO | CREA |
| Projeto executivo para adequação do Sistema de Chuveiros Automáticos do edifício Fórum Trabalhista. | |
| SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | |
| FONE: (062) 3086-0683 | |
| BICOS PARA CIMA 2" E 3" PAVIMENTOS | |
| FOLHA 1 | |
| 11/14 | |
| Vetor Empreendimentos | |
| TERRENO: | COAST |
| ESCALA: | INDICADA |
| VERSÃO: | 001 |
| DATA: | JUL/2012 |